


No.広-23	施設名称	日本コンベンションセンター国際展示場（幕張メッセ）				Page	1				
更新時点：令和 8 年 4 月 1 日											
給水設備	非常電源 (発動発電)	非常電源 (その他)	トイレ	浴室	冷暖房設備	通信設備	広場・グラウンド	駐車場	ヘリポート	周辺施設 (燃料)	周辺施設 (宿泊)
所在地	〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1					施設棟数	2 棟				
	緯度	35. 6467030		経度	140. 036867		千葉中央ゾーン				
最寄インターチェンジ	①東関東 湾岸習志野IC ※1      ②東関東 谷津船橋IC ※1      ③京葉道 武石IC										
施設管理者	千葉県商工労働部経済政策課 指定管理者：株式会社幕張メッセ					電話番号	043-296-0001				
施設種別	展示施設					総敷地面積	385,046 m <sup>2</sup>				
平常時の利用状況	展示会・イベントなどの催事場として利用					営業時間	0:00~24:00(貸出時間)				
						休業日	なし				
災害時の指定	「首都直下型地震応急対策活動要領」に基づく広域支援物資拠点施設 ・帰宅困難者対策にかかる一時滞在施設										
県応援受援計画の位置付け	自衛隊	消防隊	警察	ボランティア	物資	○ ※民間倉庫が確保できない場合に開設					
屋内施設の保有設備（該当設備のみ記入）					屋外施設						
部屋数	11 部屋	トイレ	有		広場・グラウンド	名称等	広さ	平面材質	付帯施設		
1部屋あたりの最大部屋面積 ※2	9,000 m <sup>2</sup> 計72,000 m <sup>2</sup>	浴室				南広場 A	5,000 m <sup>2</sup>	アスファルト			
給水設備	上水道	給食設備				南広場 B					
下水設備	公共下水道	医務室				南広場 C					
ガス設備	都市ガス	冷暖房設備	有			屋外展示場	4,160 m <sup>2</sup>	アスファルト	(西駐車場)		
発電設備		備蓄食料	有								
非常用電源	有 ※3		16,380 食								
通信設備（該当設備のみ○）					駐車場・ヘリポート	名称等	広さ	駐車・駐機台数			
固定電話	IP電話	インターネット(通信)	防災無線 ※4	○		常設駐車場	167,903 m <sup>2</sup>	大型120台、中型以下4000台			
公用携帯電話	公衆無線 LAN ○	テレビ	防災無線(市)			東駐車場					
衛星携帯電話	公衆有線 LAN	ラジオ	基地局・パラポラアンテナ								
その他											
県内位置図	緊急輸送道路網との関係				周辺施設						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">凡 例</p> <p>← 県外からの進入口 (高速道路)</p> <p>★ 対象広域防災拠点</p> </div>					(1) 燃料補給所						
					<p>○あり・ なし      災害時利用の協定    あり・    なし</p> <p>(3キロ圏内にENEOS幕張メッセSS・シェル石油セルフイタウン幕張SS、コスモセルフ&amp;カーワッシュ幕張SSあり)</p>						
					(2) 宿泊施設						
					<p>○あり・ なし      災害時利用の協定    あり・    なし</p>						
					備考						
					<p>※1 出口は東京方面からのみのハーフインターチェンジ</p> <p>※2 国際展示場面積：1~8 (6,750m<sup>2</sup>×8)    9 (9,000m<sup>2</sup>) 10~11 (4,500m<sup>2</sup>×2)</p> <p>※3 ディーゼル発電機3基</p> <p>※4 防災無線：(株)幕張メッセ事務所内の総務総括部長の机上に配置</p> <p>※幕張メッセホームページ：<a href="https://www.m-messe.co.jp/">https://www.m-messe.co.jp/</a></p>						

施設平面図

○ 調査時点で車両進入可能な進入口  
 △ 調査時点で車両進入に制約がある進入口

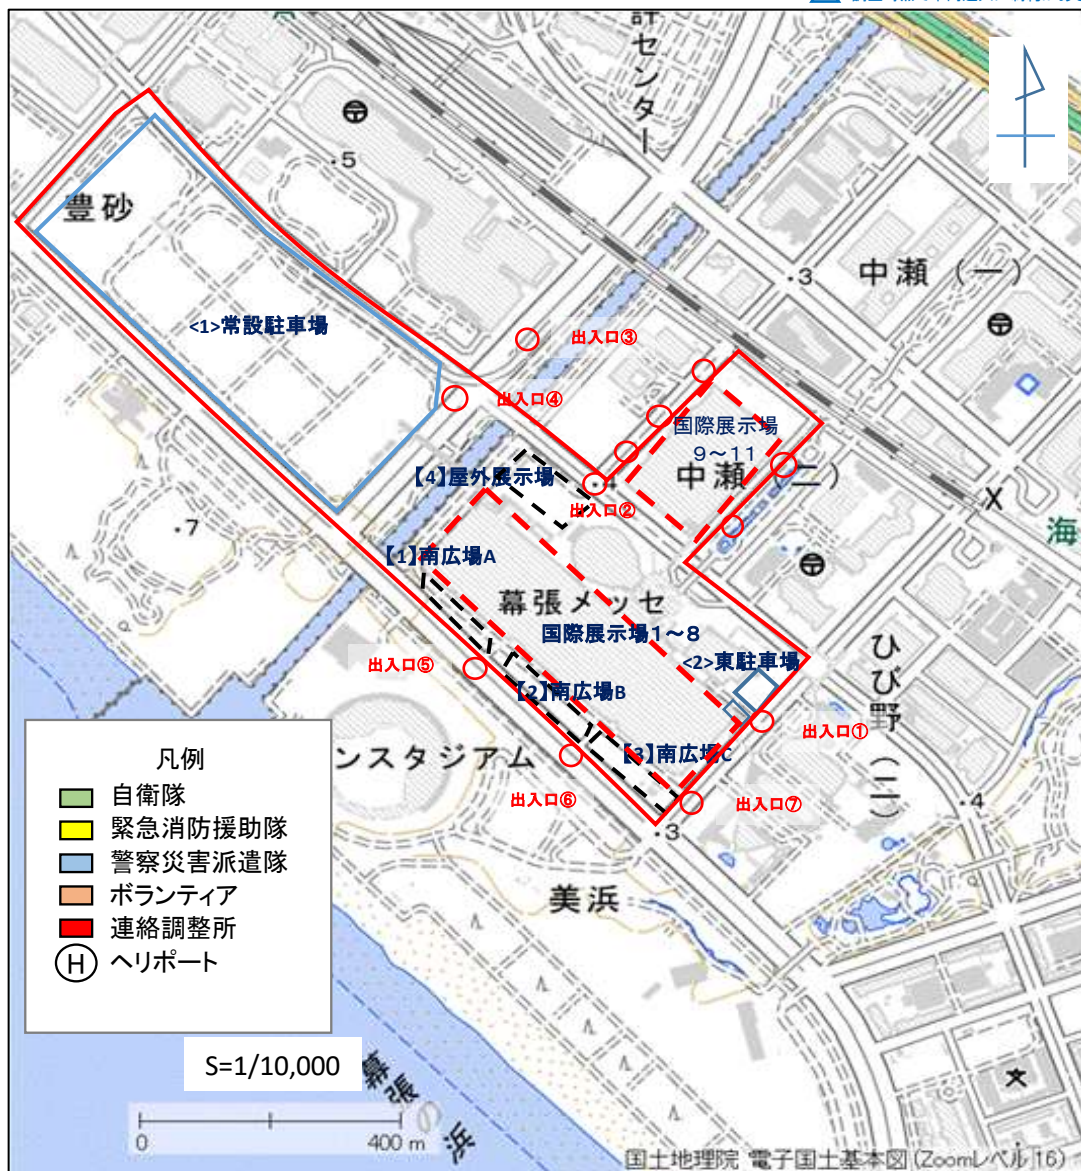

広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊		
消防隊		
警察		
物資		国際展示場

## 敷地外からの進入口（緊急輸送道路からの進入口の状況）

1



出入口①の状況  
2車線分の道路幅がある

2



出入口②の状況  
4車線分の道路幅がある

3



出入口③の状況  
2車線分の道路幅がある

4



出入口④の状況  
2車線分の道路幅がある

5



出入口④の状況  
3車線分の道路幅がある

6



出入口⑥の状況  
3車線分の道路幅がある

7



出入口⑦の状況  
2車線分の道路幅がある

備考

備考

## 施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入口と敷地内の状況

## 1 【1】屋外展示場（西駐車場）



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

## 2 &lt;1&gt;常設駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

## 3 &lt;2&gt;東駐車場




施設内広場等の状況

備考

施設平面図

○ 調査時点で車両進入可能な進入口

△ 調査時点で車両進入に制約がある進入口

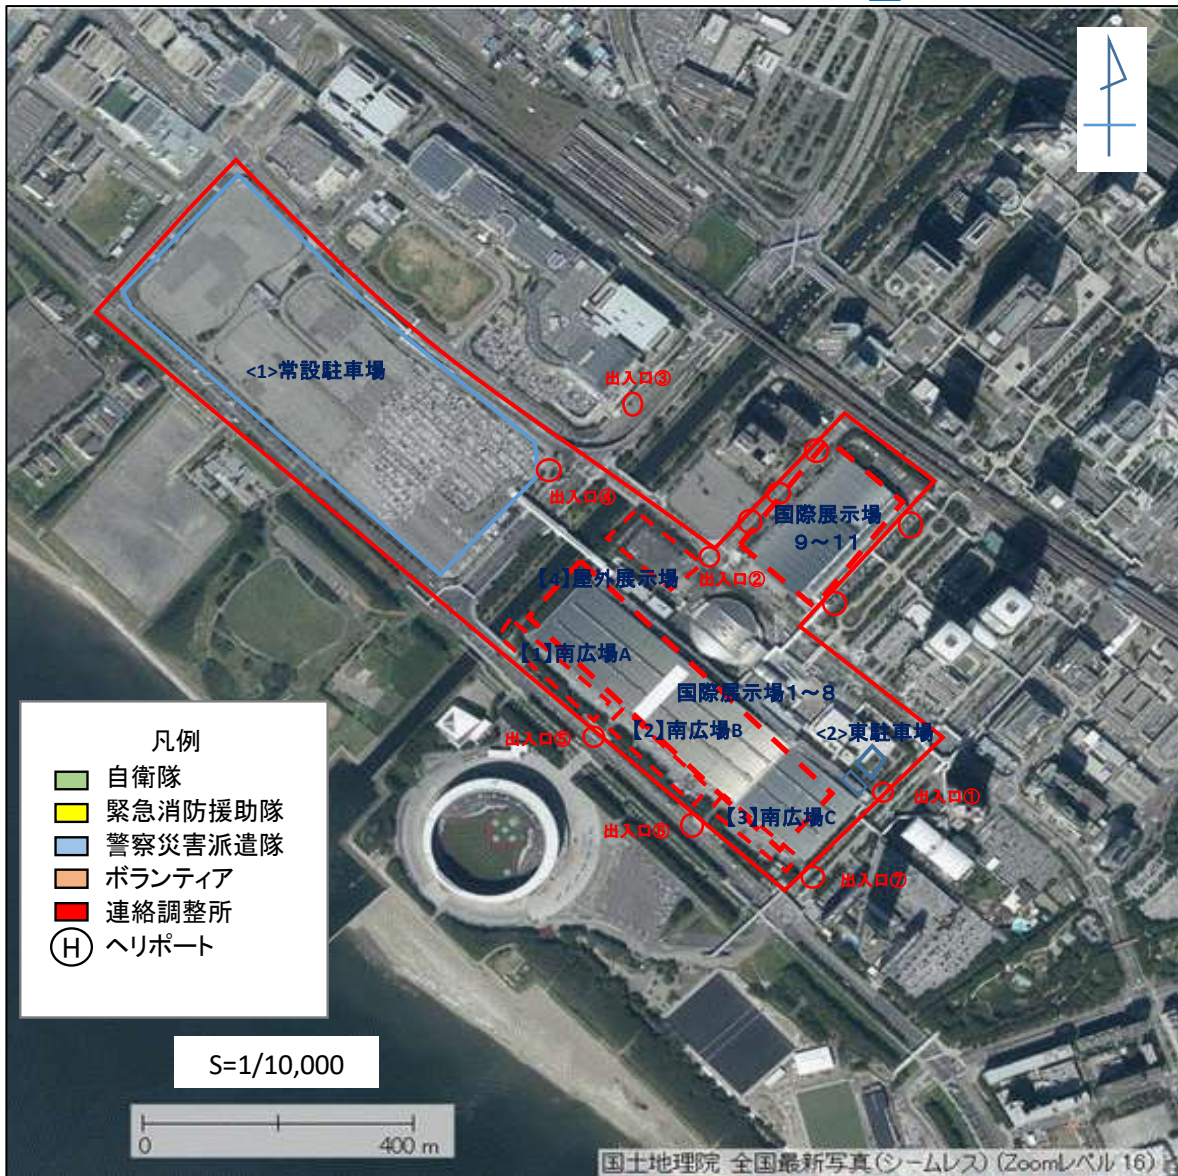

広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊		
消防隊		
警察		
物資		国際展示場