

○令和6年千葉県内の高圧ガス事故の発生状況について(令和6年5月末現在)


- ・令和6年5月は、高圧ガスの災害事故は2件発生しました。
- ・各事業所におかれましては、引き続き、腐食管理や経年劣化など設備の維持管理の徹底を図り、事故の未然防止に努めるようお願いします。

千葉県内の高圧ガス事故(令和6年5月末現在：速報値)

		年	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
災害事故	製造事業所	冷凍	7	10(3)	14(3)	12(2)	5(2)	7	2
		コンビナート	17	13	20	25	28	20	16
		LPガス	2	1(1)	1	1(1)	0	0	1
		一般	11	10(2)	6(2)	5(2)	5(1)	1(1)	1(1)
		計	37	34(6)	41(5)	43(5)	38(3)	28(1)	20(1)
	移動	1(1)	0	0	2	0	0	0	
	消費	2	1	1	1	1	1(1)	0	
	その他	2	1	3	7(2)	5(1)	10	1	
	災害事故合計	42(1)	36(6)	45(5)	53(7)	44(4)	39(2)	21(1)	
	喪失・盗難	2	0	0	0	2(1)	1(1)	1(1)	
件数合計	44(1)	36(6)	45(5)	53(7)	46(5)	40(3)	22(2)		
死者数	0	0	0	0	0	0	0		
負傷者数	1	12	3	2	0	0	0		
人的被害合計	1	12	3	2	0	0	0		

※1 () 内は平成30年4月1日以降に千葉市が所管する件数をその内数で示す。

※2 平成30年4月以降のLPガス法に係る容器の喪失・盗難はLPガス事故で扱う。

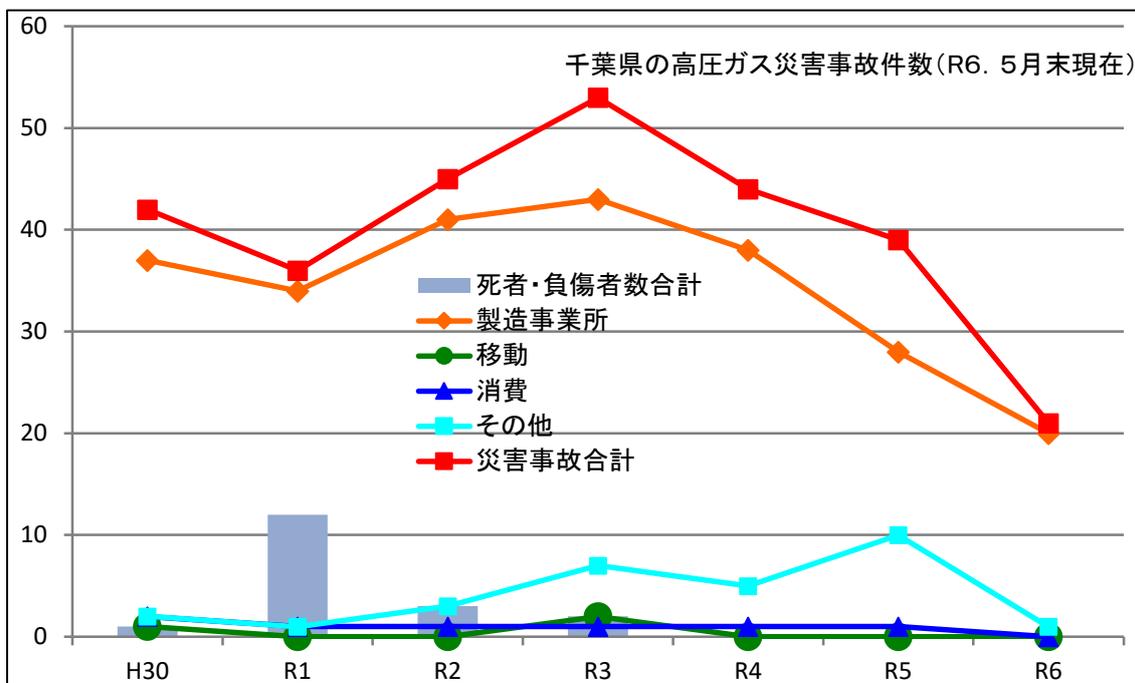

令和6年 月別災害事故発生件数 (令和6年5月末時点)

