

○令和7年千葉県内の高圧ガス事故の発生状況について(令和7年11月末現在)


- ・令和7年11月は、高圧ガスの災害事故は7件発生しました。
- ・各事業所におかれましては、引き続き、腐食管理や経年劣化など設備の維持管理の徹底を図り、事故の未然防止に努めるようお願いします。

千葉県内の高圧ガス事故(令和7年11月末現在:速報値)

		年	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
災 害 事 故	製 造 事 業 所	冷凍	10(3)	14(3)	12(2)	5(2)	7	11	18(1)	
		コンビナート	21	23	25	28	20	47	27	
		LPガス	1(1)	1	1(1)	0	0	2	1	
		一般	10(2)	6(2)	5(2)	5(1)	1(1)	3(1)	8(2)	
		計	42(6)	44(5)	43(5)	38(3)	28(1)	63(1)	54(3)	
	移動	移動	0	0	2	0	1	1	0	
		消費	1	1	1	1	2(2)	3	1	
		その他	1	4	6(2)	5(1)	9	2	4	
災害事故合計		44(6)	49(5)	52(7)	44(4)	40(3)	69(1)	59(3)		
喪失・盗難		0	0	0	2(1)	1(1)	2(1)	4(1)		
件数合計		44(6)	49(5)	52(7)	46(5)	41(4)	71(2)	63(4)		
死者数		0	0	0	0	0	0	0		
負傷者数		12	3	2	0	0	1	1		
人的被害合計		12	3	2	0	0	1	1		

※1 () 内は平成30年4月1日以降に千葉市が所管する件数をその内数で示す。

※2 平成30年4月以降のLPガス法に係る容器の喪失・盗難はLPガス事故で扱う。

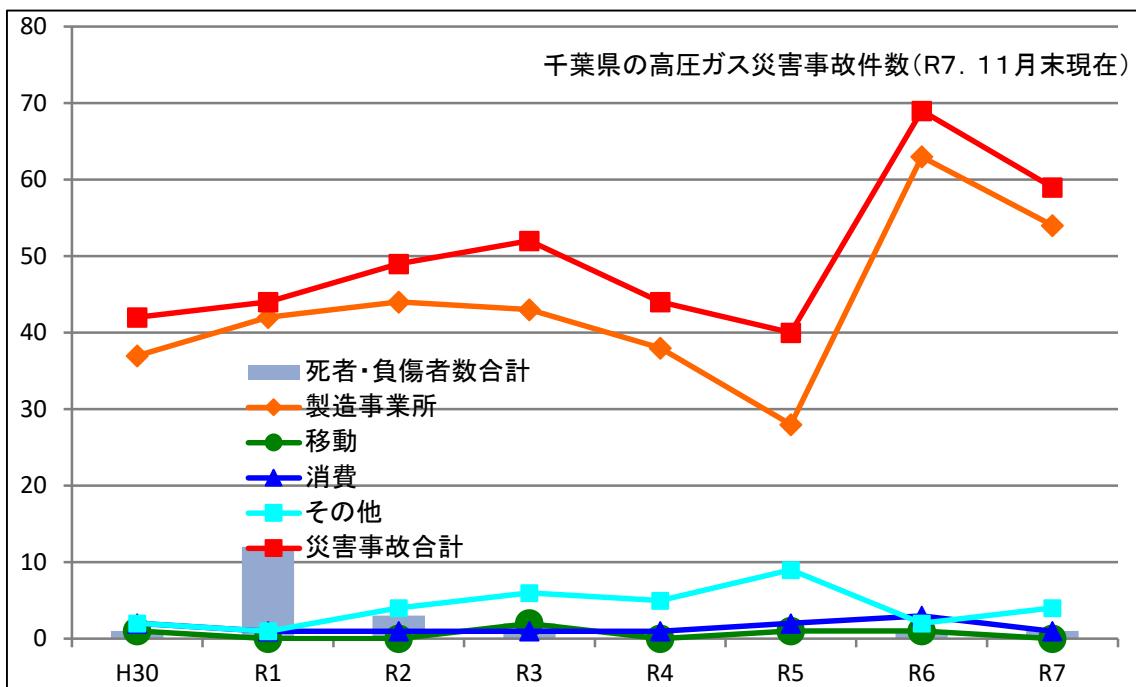

令和7年 月別災害事故発生件数 (令和7年11月末時点)

