

千葉県停電対策PJ説明資料

令和 8 年 台風25号停電復旧対応状況



2026年9月28日
東京電力パワーグリッド株式会社
千葉総支社


<アジェンダ>

1. 停電軒数推移
2. 復旧に向けた対応状況
3. 復旧困難箇所に関する要望

- 台風25号によるこれまでの最大で停電件数は9月22日 0 時時点で58,760件
- 9月28日12時時点で4,020件で推移（詳細は下図のとおり）

<2026年9月28日 12 : 00断面>

停電戸数（選択エリア全域）

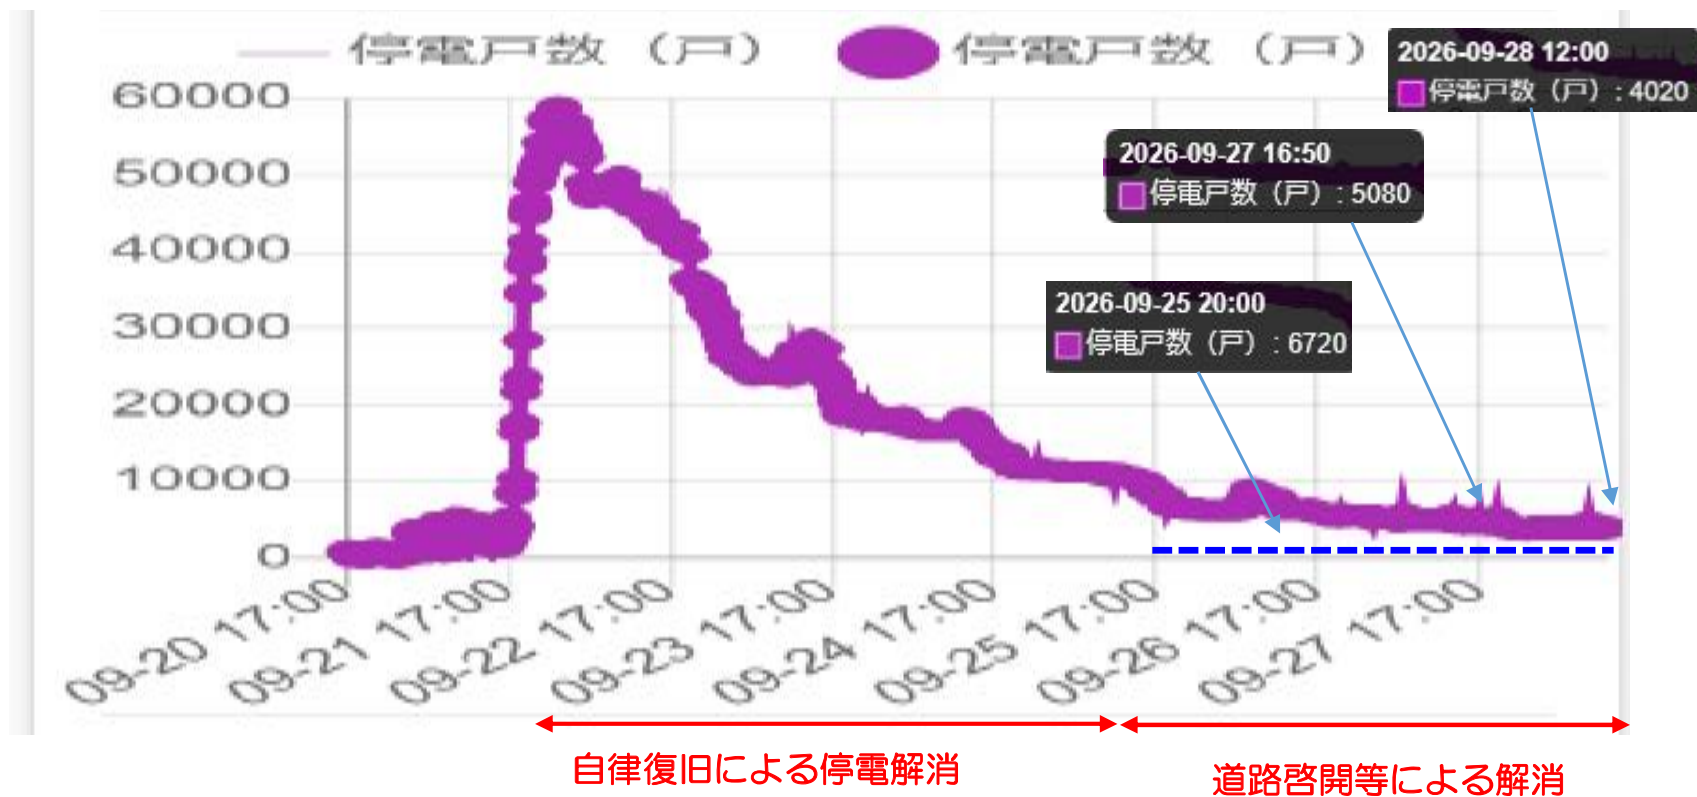

- 復旧可能な現場は順次着手を行い、道路啓開が必要な現場については引き続き県や市と連携し現場確認を進め対応中
- 停電継続箇所に対しては発電車による応急送電およびポータブル発電機等の貸出を要請に基づき都度速やかに実施

<復旧に向けた対応の様子（君津市）>



<道路啓開打合せの様子（茂原市）>



参考：千葉県における電源機等台数 2026年9月28日 10:00断面

分類	準備台数	稼働台数	稼働先
高圧発電車	22	2	市原市（2件）
低圧発電車	30	1	市原市（1件）
ポータブル電源機*	490	132	鋸南町／長柄町／茂原市
ランタン	580	70	市原市／鋸南町

* 9月28日16時目途で木更津市に8台を配付予定

- 9月24日に公表している被害以降、新たに道路啓開が必要な箇所が増えていることから、引き続きご協力をお願いしたい。
- 下の写真のように、倒壊中の電柱付近に土砂が仮置きされている場合がございます。
- 道路啓開における土砂の仮置き場所にはご配慮いただきたい。
- また、電気設備周辺での道路工事について、事前に当社に連携いただきたい。



3. 復旧困難箇所に関する要望（2 / 2）

4/4

- 道路啓開において、一般車両の進入のための幅（2.5m以上） および 工事実施個所（3.5m以上） を確保いただきたい。

