

平成29年度第2回インターネットモニターアンケート調査
「接客対応」「安全でおいしい水」「首都圏水道水キャンペーン」について

問8

受水槽以下装置の管理責任の周知度


受水槽方式の場合、受水槽から蛇口までの施設及び水質の管理は、設置者（管理者）の責任となりますが、知っていましたか。

N=536

設問	回答数	回答比率
1. 知っていた	224	41.8%
2. 知らなかった	312	58.2%

受水槽方式の場合、水質の管理等は設置者の責任となることを知っていた方は41.8%で、知らなかったの方が多かった。

性別	回答数・比率		
	男性	女性	全体
	273	263	536
1. 知っていた	146 53.5%	78 29.7%	224 41.8%
2. 知らなかった	127 46.5%	185 70.3%	312 58.2%

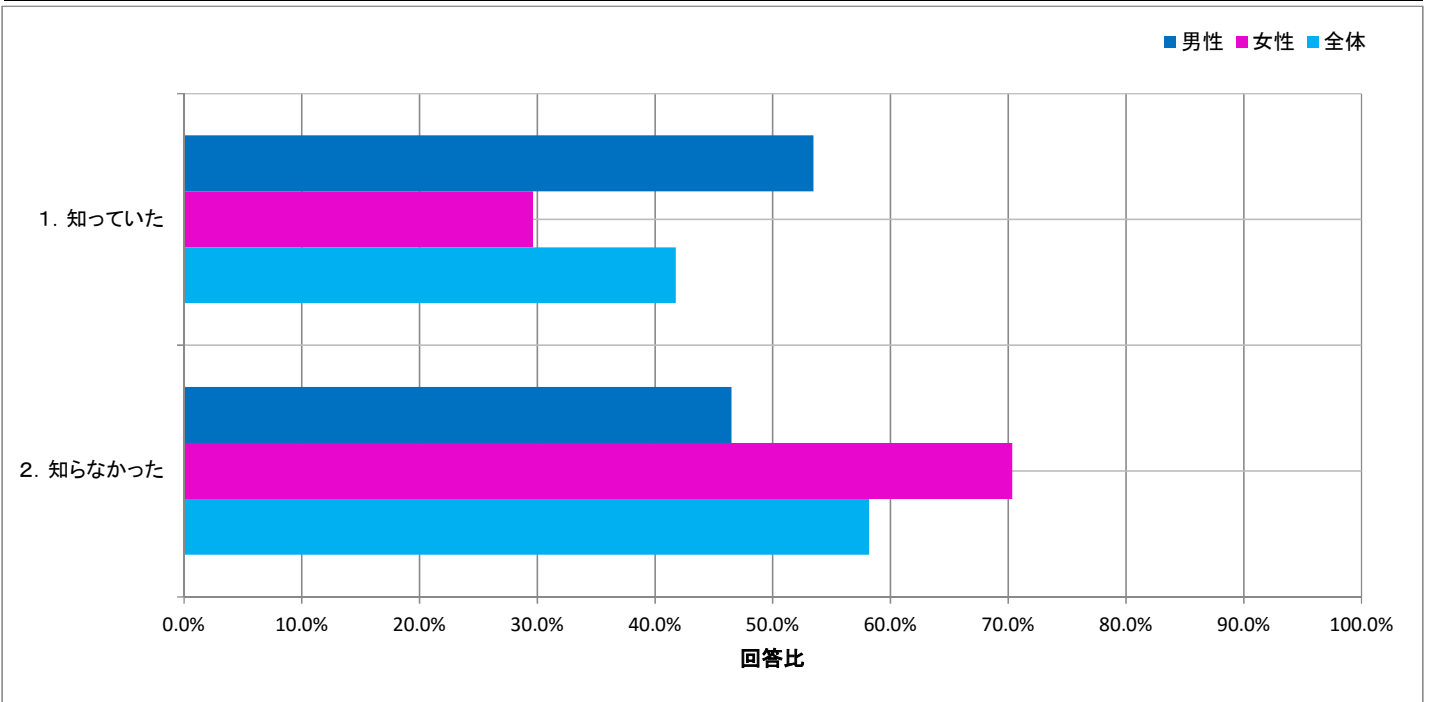

年代	回答数・比率													
	20歳未満		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	2		15		72		196		101		106		44	
1. 知っていた	1	50.0%	2	13.3%	17	23.6%	66	33.7%	50	49.5%	62	58.5%	26	59.1%
2. 知らなかった	1	50.0%	13	86.7%	55	76.4%	130	66.3%	51	50.5%	44	41.5%	18	40.9%

