

平成30年度第2回インターネットモニターアンケート調査  
「接客対応」「安全でおいしい水」「首都圏水道水キャンペーン」について

問10-1

受水槽以下装置の管理責任の周知度


受水槽方式の場合、受水槽から蛇口までの施設及び水質の管理は、設置者（管理者）の責任となりますが、知っていましたか。

N=520

設問	回答数	回答比率
1. 知っていた	225	43.3%
2. 知らなかった	295	56.7%

「知っていた」が43.3%であるのに対し、「知らなかった」が56.7%でした。  
「知らなかった」の方が、若干割合が高くなっています。

性別	回答数・比率					
	男性		女性			
	回答数	比率	回答数			
	263		257	520		
1. 知っていた	135	51.3%	90	35.0%	225	43.3%
2. 知らなかった	128	48.7%	167	65.0%	295	56.7%

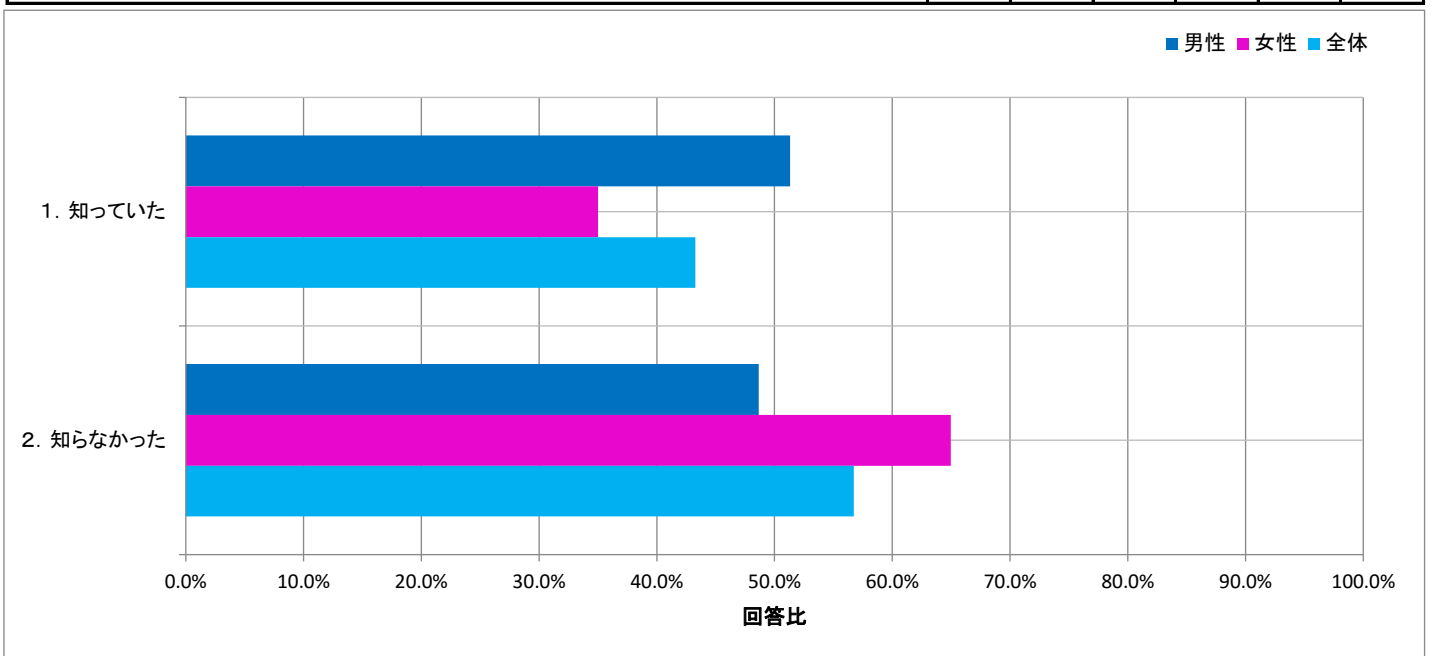

年代	回答数・比率						
	20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
	3	12	63	188	118	116	20
1. 知っていた	0	2	17	64	62	68	12
	0.0%	16.7%	27.0%	34.0%	52.5%	58.6%	60.0%
2. 知らなかった	3	10	46	124	56	48	8
	100.0%	83.3%	73.0%	66.0%	47.5%	41.4%	40.0%

