

令和2年度第1回インターネットモニターアンケート調査
「ホームページ」「ペットボトル水・ちばポタ」「安全でおいしい水」について


問4-1
塩素消毒の必要性の周知度
水道水は、病原菌などに汚染されないよう残留塩素濃度を一定量以上（0.1mg/L）保持することが法律により定められていますが、知っていましたか。

N=559

設問	回答数	回答比率
1. 知っていた	147	26.3%
2. だいたい知っていた（0.1mg/Lとは知らなかった）	307	54.9%
3. 知らなかった	105	18.8%

「知っていた」「だいたい知っていた（0.1mg/Lとは知らなかった）」の合計が81.2%なのに対し、「知らなかった」が18.8%でした。

性別	回答数・比率		
	男性	女性	全体
	279	280	559
1. 知っていた	82 29.4%	65 23.2%	147 26.3%
2. だいたい知っていた（0.1mg/Lとは知らなかった）	146 52.3%	161 57.5%	307 54.9%
3. 知らなかった	51 18.3%	54 19.3%	105 18.8%

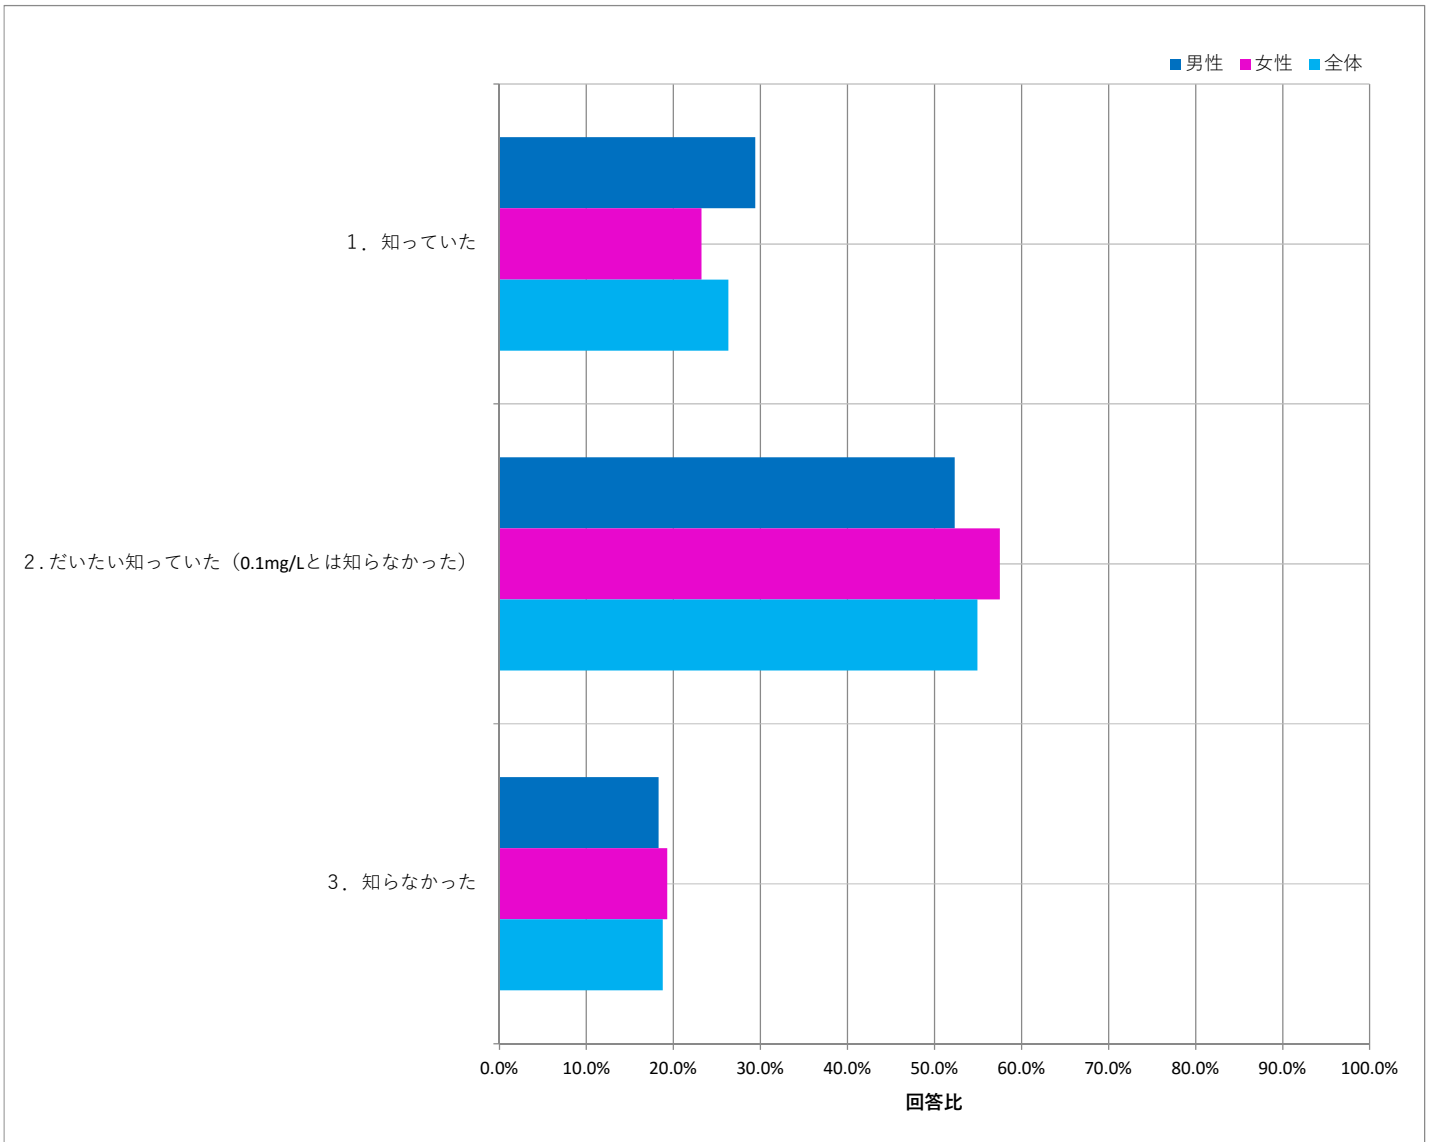

年代	回答数・比率													
	20歳未満		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1. 知っていた	1	20.0%	3	20.0%	12	20.7%	34	25.6%	26	20.0%	29	26.1%	42	39.3%
2. だいたい知っていた (0.1mg/Lとは知らなかった)	3	60.0%	8	53.3%	24	41.4%	71	53.4%	77	59.2%	68	61.3%	56	52.3%
3. 知らなかった	1	20.0%	4	26.7%	22	37.9%	28	21.1%	27	20.8%	14	12.6%	9	8.4%

