

令和2年度第1回インターネットモニターアンケート調査
「ホームページ」「ペットボトル水・ちばポタ」「安全でおいしい水」について

問5-1

受水槽以下装置の管理責任の周知度


受水槽方式の場合、受水槽から蛇口までの施設及び水質の管理は、設置者（管理者）の責任となりますが、知っていましたか。

N=559

設問	回答数	回答比率
1. 知っていた	320	57.2%
2. 知らなかった	239	42.8%

「知っていた」が57.2%なのに対し、「知らなかった」が42.8%と、「知っていた」が若干上回りました。

性別	回答数・比率		
	男性	女性	全体
	279	280	559
1. 知っていた	196 70.3%	124 44.3%	320 57.2%
2. 知らなかった	83 29.7%	156 55.7%	239 42.8%

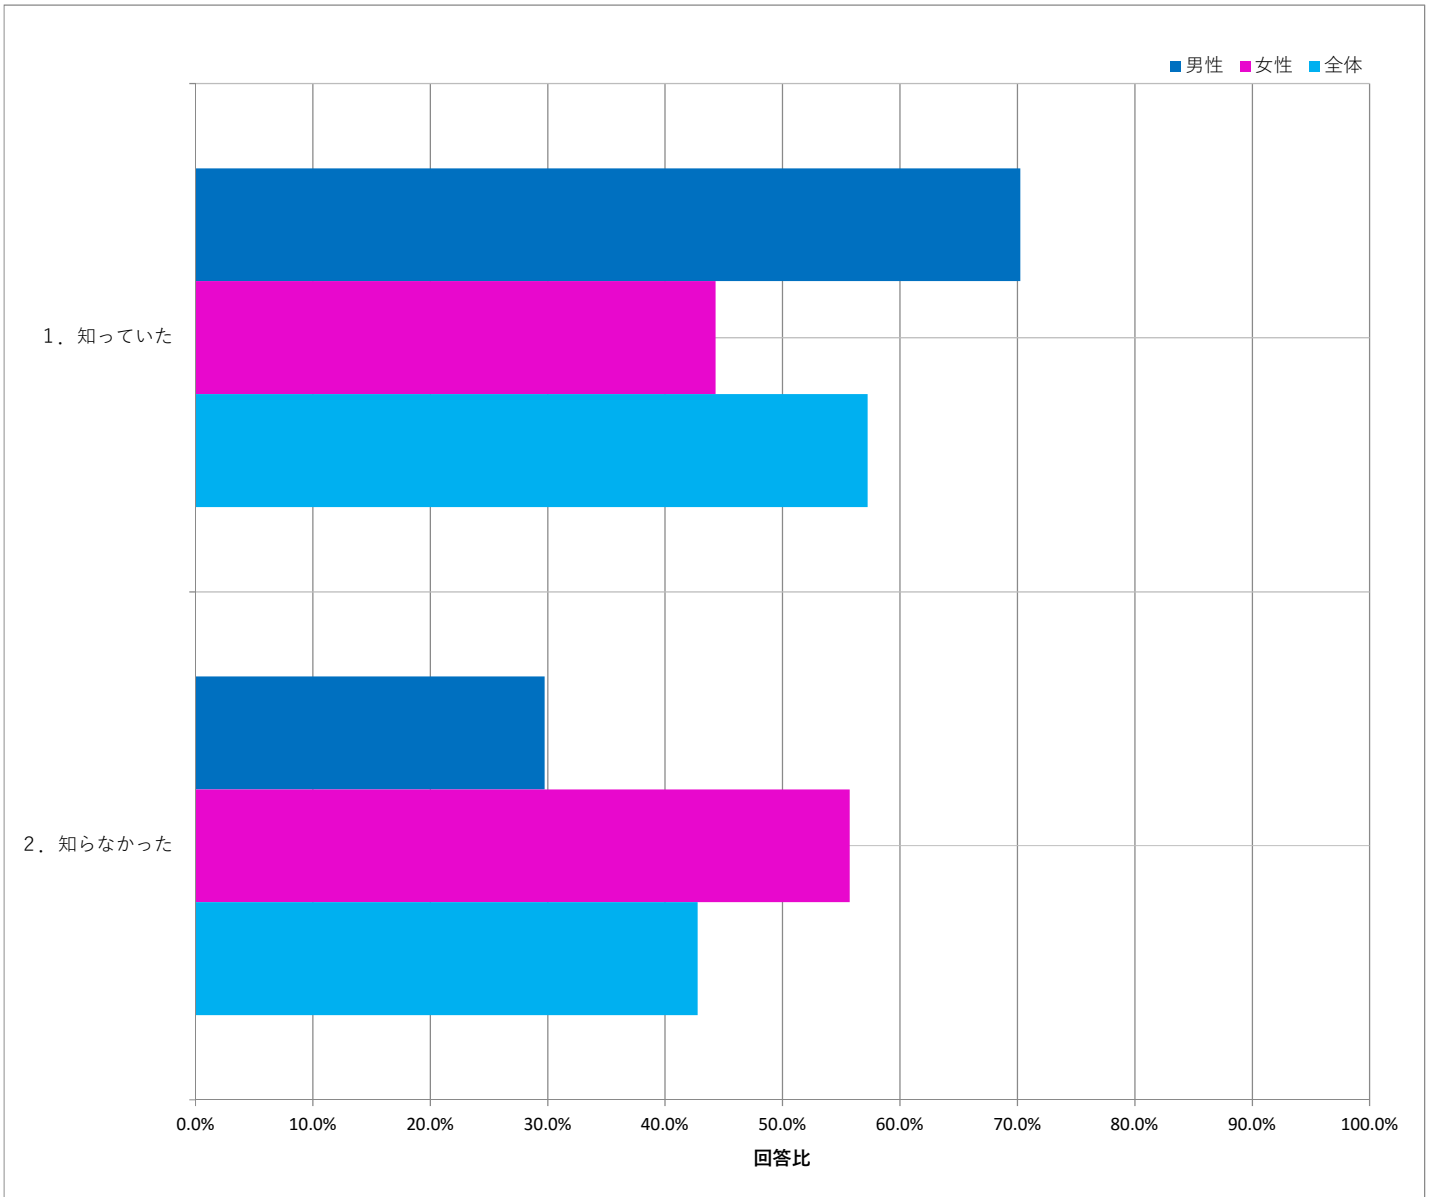

年代	回答数・比率						
	20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
	5	15	58	133	130	111	107
1. 知っていた	3 60.0%	4 26.7%	21 36.2%	64 48.1%	71 54.6%	76 68.5%	81 75.7%
2. 知らなかった	2 40.0%	11 73.3%	37 63.8%	69 51.9%	59 45.4%	35 31.5%	26 24.3%

