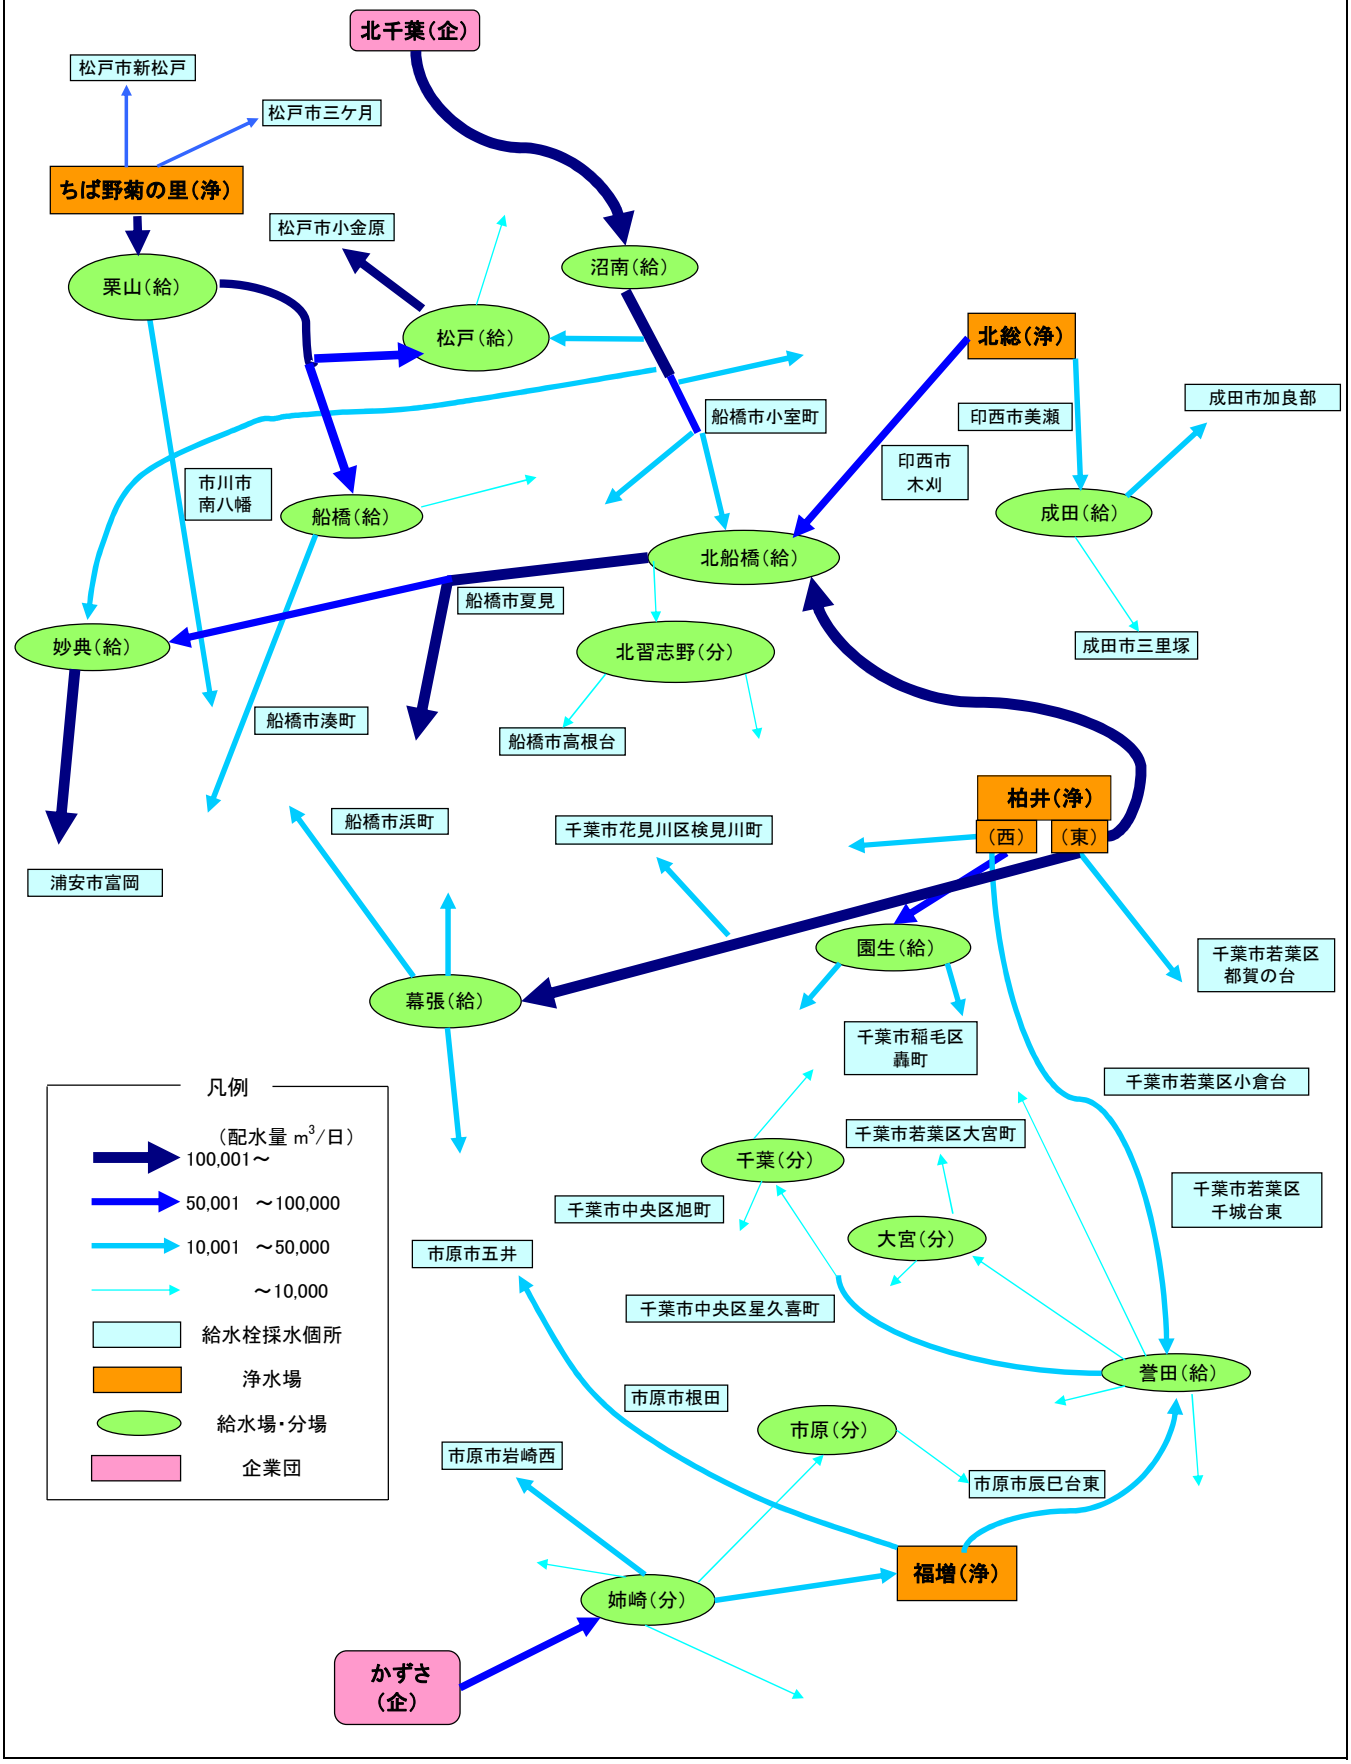
Ⅱ　浄水場・給水場・給水栓の水質

千 葉 県 営 水 道 配 水 系 統 図

（給水栓採水箇所）



1 施設概要

＜浄水施設＞

ちば野菊の里浄水場

江戸川左岸 16.0km 地点から取水し、高度浄水処理施設を備えた 246,000 ㎥/日の施設能力を持つ浄水場であり、松戸市の一部地域に直接給水するとともに、栗山給水場、松戸給水場及び船橋給水場を経由して松戸市、市川市及び船橋市の各一部地域に給水している。

柏井浄水場

印旛沼から取水する高度浄水処理施設を備えた東側施設と、利根川から取水（北総浄水場と同地点）する西側施設とを合わせて 530,000 ㎥/日の施設能力を持つ浄水場である。千葉市、船橋市の各一部地域に直接給水するとともに、北船橋給水場、園生給水場、誉田給水場、幕張給水場、妙典給水場及び北習志野分場を経由して、浦安市から千葉市の一部にかけた広範な地域に給水している。

北総浄水場

利根川右岸 73.5km 地点から取水し、126,700 ㎥/日の施設能力を持つ浄水場であり、千葉ニュータウンに給水するとともに、成田給水場を経由して成田ニュータウンと成田空港に給水している。また、北船橋給水場、妙典給水場及び北習志野分場を経由して浦安市、船橋市、習志野市及び市川市の各一部地域に給水している。

福増浄水場

養老川水系高滝ダムから取水し、高度浄水処理施設を備えた 90,000 ㎥/日の施設能力を持つ浄水場である。中間ポンプ井を経由し、配水池にてかずさ水道広域連合企業団の浄水とブレンドした後、千葉市及び市原市の各一部地域に直接給水するとともに、誉田給水場、千葉分場及び大宮分場を経由して千葉市の南部及び市原市の一部地域に給水している。

＜受水施設＞

沼南給水場は、北千葉広域水道企業団からの浄水 213,300 ㎥/日を受水し、鎌ケ谷市、市川市、船橋市及び千葉ニュータウンの一部地域に給水するとともに、松戸給水場、北船橋給水場及び妙典給水場を経由して松戸市、浦安市、船橋市、習志野市及び市川市の各一部地域に給水している。

姉崎分場は、かずさ水道広域連合企業団からの浄水 60,000 ㎥/日を受水し、

市原市の一部地域に給水するとともに福増浄水場及び市原分場を経由して市原市及び千葉市の各一部地域に給水している。

＜給水場・分場＞

栗山、沼南、松戸、北船橋、船橋、園生、誉田、成田、幕張及び妙典の１０給水場と北習志野、千葉、大宮、市原及び姉崎の５分場があり、そのうち、成田給水場及び千葉、大宮、姉崎の３分場には非常用予備水源として地下水源（井戸）を保有している。

施設現況

浄・給水場名	水系等	施設能力	配水池容量	浄水処理施設			排水処理後汚泥処理
		(m^3/日)	(m^3)	沈でん池	ろ過池	高度処理	
ちば野菊の里浄水場	江戸川	246,000	30,000	傾斜管付横流式沈でん池	急速ろ過池(複層)	オゾン BAC	横型加圧脱水フィルタープレス
柏井浄水場	印旛沼(東側)	170,000	122,000	傾斜板付横流式沈でん池	急速ろ過池(複層)	オゾン GAC	横型加圧脱水フィルタープレス
	利根川(西側)	360,000		横流式沈でん池	急速ろ過池		横型加圧脱水フィルタープレス
北総浄水場	利根川	126,700	48,000	横流式沈でん池	急速ろ過池		横型加圧脱水フィルタープレス
福増浄水場	養老川	90,000	30,000	横流式沈でん池	急速ろ過池(複層)	オゾン BAC	天日乾燥・ 横型加圧脱水フィルタープレス
栗山給水場			19,760				
園生給水場			25,700				
幕張給水場			90,000				
市原分場			3,340				
誉田給水場			44,000				
北船橋給水場			104,000				
北習志野分場			4,000				
妙典給水場			100,000				
船橋給水場			18,000				
松戸給水場			60,000				
沼南給水場			53,400				
成田給水場	地下水	(10,500)	10,800				
姉崎分場	〃	(7,500)	15,800				
千葉分場	〃	(12,500)	4,040				
大宮分場	〃	(10,000)	4,400				

施設能力の(　　)は非常用予備水源量である。

2 水質状況

2－1 ちば野菊の里浄水場

＜原水水質状況＞

江戸川（野田地点）の河川流量は、前年度と比較して5～7月は多かったが、それ以外の月は少ないか同程度であった。また、流量低下時は、北千葉導水、渡良瀬貯水池からの水量補給が実施された。

原水水質状況は、河川流量低下や水温上昇によるpHの上昇（7月～9月）、降雨の影響による濁度上昇（7月、9月）などがあった。

原水のアンモニア態窒素の平均値は前年度（0.05mg/L）と同程度の0.06mg/Lであったが、江戸川本川に大場川等の都市河川水が流入する影響で上昇することが多く、最高値（水質計器）は0.54mg/Lであった。BODは最高5.9mg/L、最低0.2mg/L、平均は1.7mg/Lと前年度（1.3mg/L）より上昇した。

＜浄水処理状況＞

塩素剤（次亜塩素酸ナトリウム）平均注入率は、前年度（1.0mg/L）と同程度の1.1mg/Lであった。なお、次亜塩素酸ナトリウムは、通常時は活性炭吸着池以降で注入しているが、低水温期に活性炭吸着池のアンモニア態窒素除去能が低下した場合（1～3月）や、一時的な降雨等でアンモニア態窒素が上昇した場合は着水井でも注入を行った。

凝集剤（PAC）は、降雨の影響により河川流量が増加し、原水濁度が上昇（水質計器値最高は9月13日に108度）した際、前PACを最高で55mg/L注入した。平均注入率は前年度（38.0mg/L）より増加し44.1mg/Lであった。

酸剤（硫酸）は、主に凝集改善及び臭素酸抑制を目的として注入しており、原水pH値が上昇した時期を中心に注入率が上昇した。なお、平均注入率は前年度（4.1mg/L）より減少し3.9mg/Lであった。

アルカリ剤（苛性ソーダ）は、主に配水pH調整用に配水池前で通年注入しているが、雪解け水や降雨等の影響で原水のアルカリ度が低下した場合には着水井でも注入した。また、平均注入率は前年度（5.4mg/L）より増加し6.2 mg/Lであった。

7月12日に魚卵の流下があり、江戸川上流域の浄水場の情報では最大24個/Lであり、矢切取水場では目視確認はできなかったものの、魚卵の内容物を考慮して、粉末活性炭を10mg/L注入して対応した。

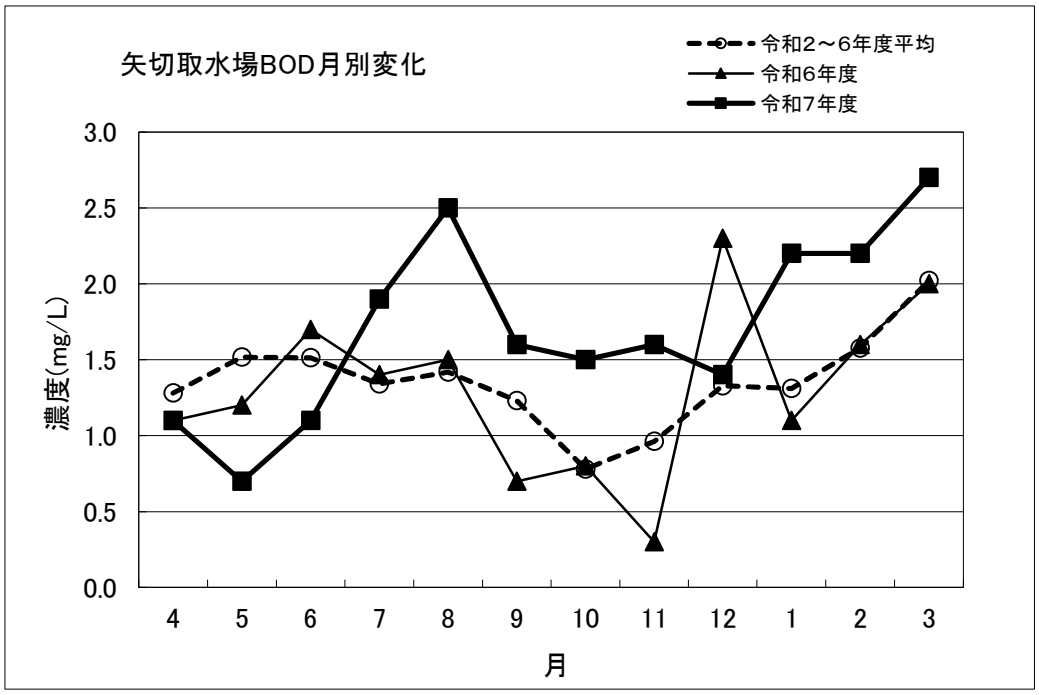
なお、浄水については、全て水質基準を満たしていた。

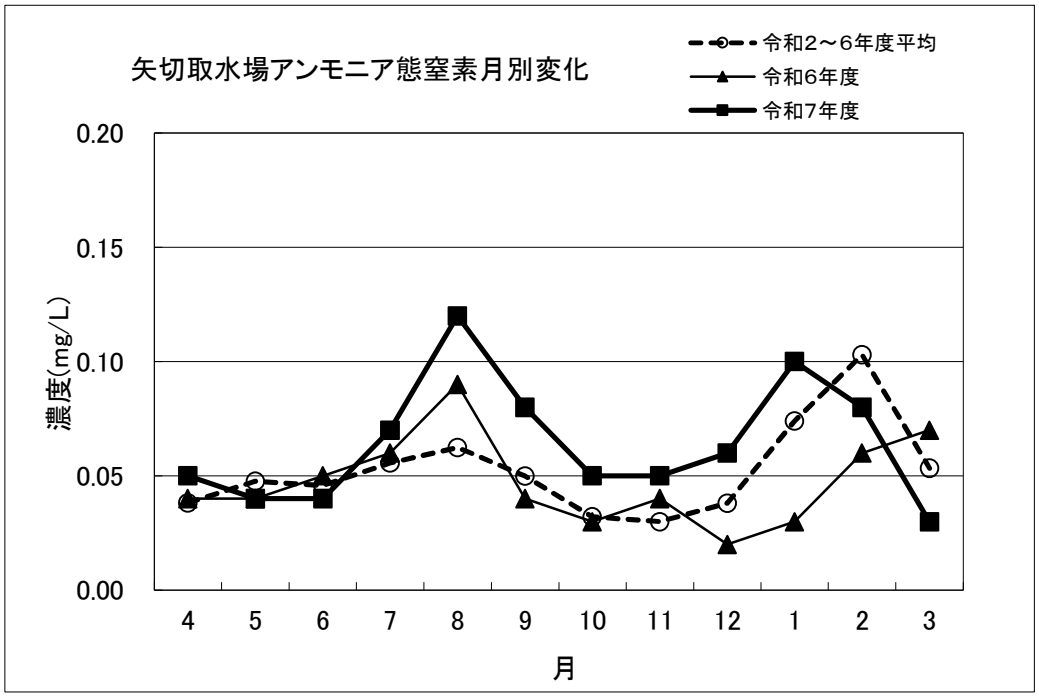
＜異臭味状況＞

原水のかび臭物質は概ね低濃度であり、毎週試験における原水の最高値は8月のジェオスミン0.006μg/L、7月、8月の2-MIB 0.007μg/Lとなった。浄水では水温の低下による活性炭吸着池のかび臭除去能力の低下により、1月下旬から2月下旬にかけてオゾン注入を強化した。

＜放射性物質の検出状況＞

原水及び浄水の放射性物質については、ヨウ素、セシウムともに検出されていない。


矢切取水場BOD月別変化
令和2～6年度平均
令和6年度
令和7年度
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
濃度(mg/L)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月


矢切取水場アンモニア態窒素月別変化
令和2～6年度平均
令和6年度
令和7年度
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
濃度(mg/L)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月

２－２　柏井浄水場

＜原水水質状況＞

印旛沼周辺での降水量は、１月の 0.5mm をはじめとして６月から１月にかけて平年より少雨だった。一方、平年と比べ降水量が多かったのは４、５月及び２月のみであったため、年間合計は 1,187mm と平年（1,456mm）と比べ 8 割程度と少なかった。

印旛取水場原水のCODは 5.4～22.8mg/L で推移し、平均値は 11.9mg/L であった。前年度（4.8～24.0mg/L で推移、平均値 10.0mg/L）と比較すると、変動の幅は狭くなったが、平均値はやや増加した。

アンモニア態窒素は、0.02 未満～0.22mg/L で推移し、平均値は 0.04mg/L であった。前年度(0.02～0.23mg/L で推移、平均値 0.06mg/L)と比較すると、変動の幅は同程度であったが、平均値はやや減少した。

植物プランクトンは、５月から１０月にかけて 2-MIBを産出する *Phormidium* 等の藍藻類が増加した。また、６月下旬から９月上旬にかけ主に藍藻類の *Anabaena*、１月下旬から 2 月下旬にかけ藍藻類の *Aphanizomenon* の増加に伴いジェオスミンが上昇した。凝集障害を引き起こす *Cyclotella* 等の珪藻類も増加し、最大は 89,850 単位数/mL であった。昨年の最大 98,990 単位数/mL より減少した。

植物プランクトン総数の平均値は、43,384 単位数/mL であり、前年度(33,353 単位数/mL)より増加した。

＜浄水処理状況＞

印旛沼を水源とする東側施設では、植物プランクトン増殖等の影響で凝集剤注入率が１０月を除き前年度より多く、年平均値は 121mg/L となり、前年度(94mg/L)より増加した。

西側施設は、８月と１１月に少雨による水質悪化を受け凝集剤注入率が増加したが、全体としては年平均値 51mg/L であり、前年度(54mg/L)と同程度であった。

なお、浄水については、全て水質基準を満たしていた。

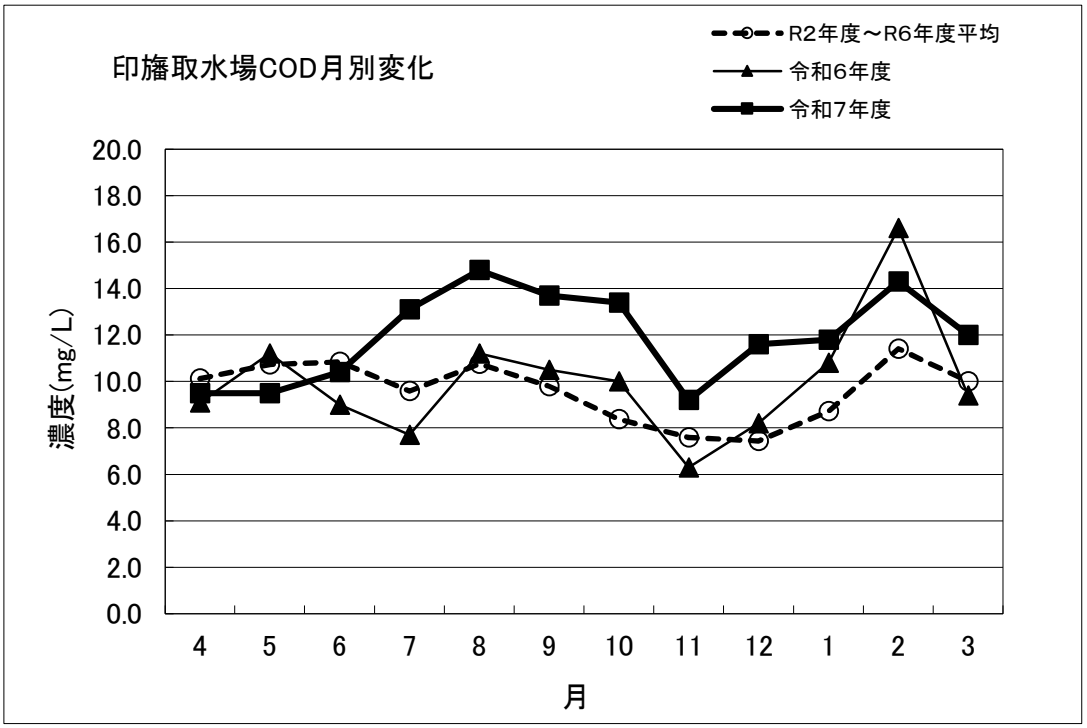
＜異臭味状況＞

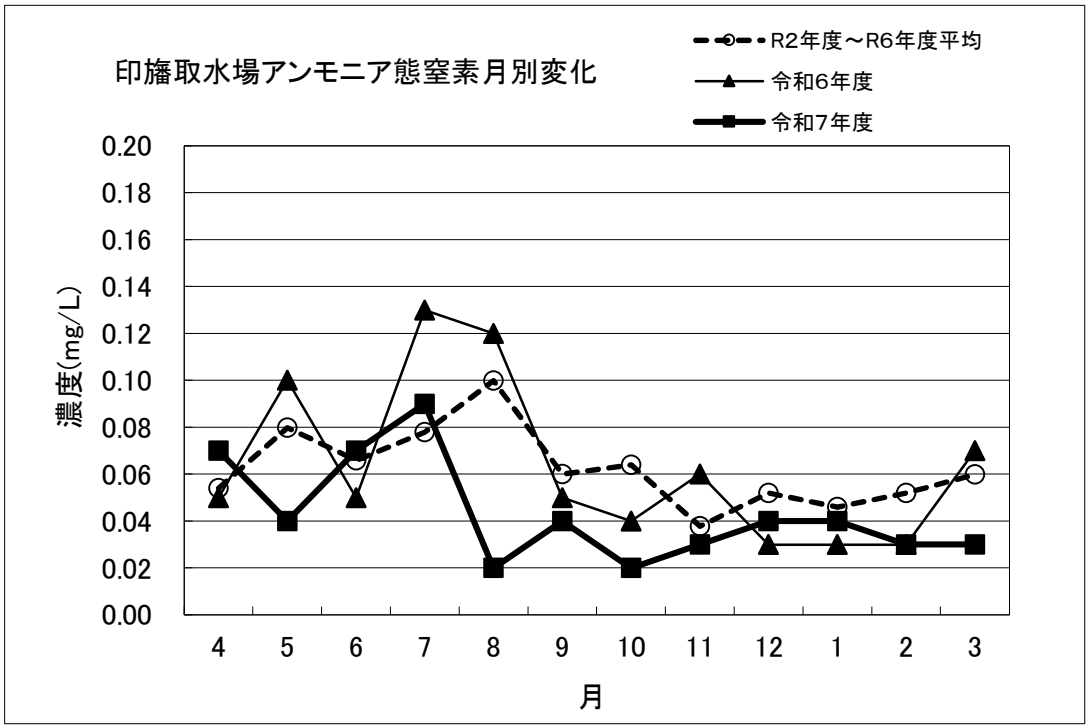
印旛取水場原水のかび臭物質について、2-MIBは４月下旬から５月下旬にかけ 0.37μg/L、8 月下旬から９月中旬にかけ 0.71μg/L をピークとする上昇がみられたが、それ以外は概ね 0.050μg/L 未満で推移した。年平均値は 0.062μg/L であり、前年度（0.030μg/L）と比べ増加した。

ジェオスミンは、６月下旬から９月上旬にかけ 0.25μg/L、１月下旬から２月下旬にかけ 0.51μg/L とジェオスミンとしては大きな上昇があり、その影響で、年平均値は 0.072μg/L と前年度（0.011μg/L）と比べ大きく増加した。

＜放射性物質の検出状況＞

原水及び浄水の放射性物質については、ヨウ素、セシウムともに検出されていない。


印旛取水場COD月別変化
R2年度～R6年度平均
令和6年度
令和7年度
濃度(mg/L)
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月


印旛取水場アンモニア態窒素月別変化
R2年度～R6年度平均
令和6年度
令和7年度
濃度(mg/L)
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月

２－３　北総浄水場

＜原水水質状況＞

利根川流量（布川流量）は、８月及び９月が同時期に上流で集中豪雨が度々あった前年度に比べて少なかったが、その他の月は概ね前年度並みであった。毎時での値は、最高が803㎥/s、最低が84㎥/sであり、年平均は158㎥/sで前年度（216㎥/s）より低かった。

BODは、年平均値が2.0mg/Lであり、前年度(1.8mg/L)よりも高かった。アンモニア態窒素についても、5月を除き前年度より高い傾向にあり、年平均値は 0.09mg/L で前年度(0.07mg/L)より高かった。

TOCは、前年度と比べ４月は高く、５月から６月及び１月から３月は低く推移した。その他の月は前年度並みであり、年平均は 2.1mg/L で前年度（2.2mg/L）よりやや低かった。

＜浄水処理状況＞

塩素注入について、北総浄水場における次亜塩素酸ナトリウムの年平均注入率は3.2mg/Lで前年度(2.9mg/L)よりやや高い注入率となった。木下取水場において取水直後に注入する前々次亜塩素酸ナトリウムは、かび臭物質、魚卵及びトリハロメタン対応のため注入し、水温が17℃以上の期間はカワヒバリガイ幼生付着防止対策としても注入している。前々次亜塩素酸ナトリウムの最高注入率は2.8mg/Lであった。

凝集剤（PAC）の注入率は年平均値で55.7mg/Lであり、前年度（56.4mg/L)と同程度であった。

なお、浄水水質については、全て水質基準を満たしていた。

＜異臭味状況＞

かび臭物質は、４月から５月にかけて手賀沼や小貝川からの流入の影響により木下取水場の 2-MIB 濃度が度々上昇し、最高値 0.032μg/L(臭気物質連続測定装置の値)が検出された。また、１１月中旬以降、下手賀沼の2-MIB濃度が例年より高い状況が続き、降雨後には木下取水場の 2-MIB 濃度への影響が見られた。2-MIB 濃度上昇時は、粉末活性炭の注入強化や前々次亜塩素酸ナトリウムの注入により対応した。

なお、ジェオスミンは最高で 0.018μg/L であり、年間を通して浄水処理への影響は比較的小さかった。

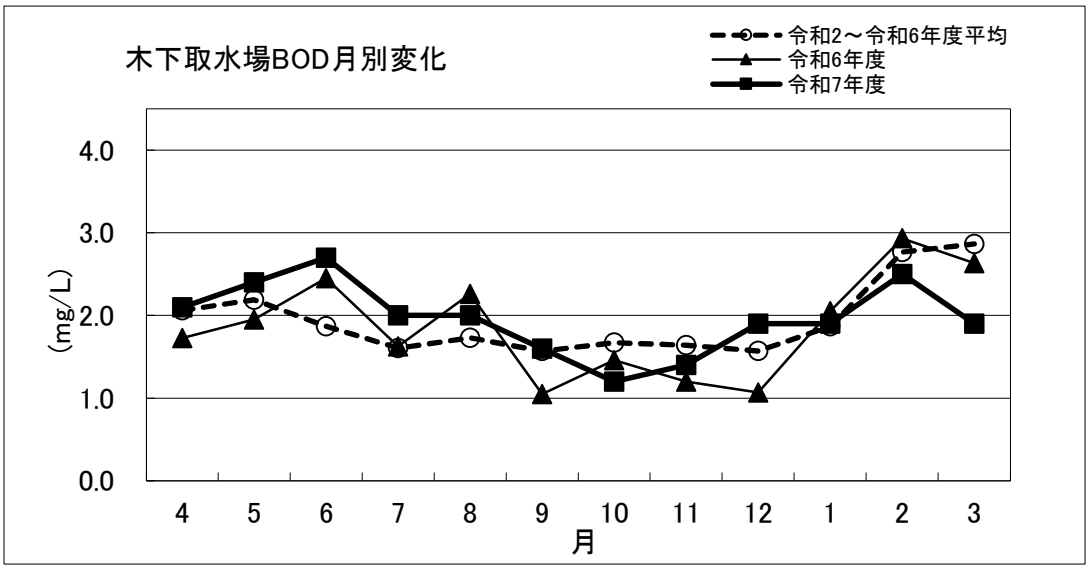
かび臭物質対応以外では、７月１２日に魚卵流下があったが、流下数が少なく浄水処理への影響は小さかった。

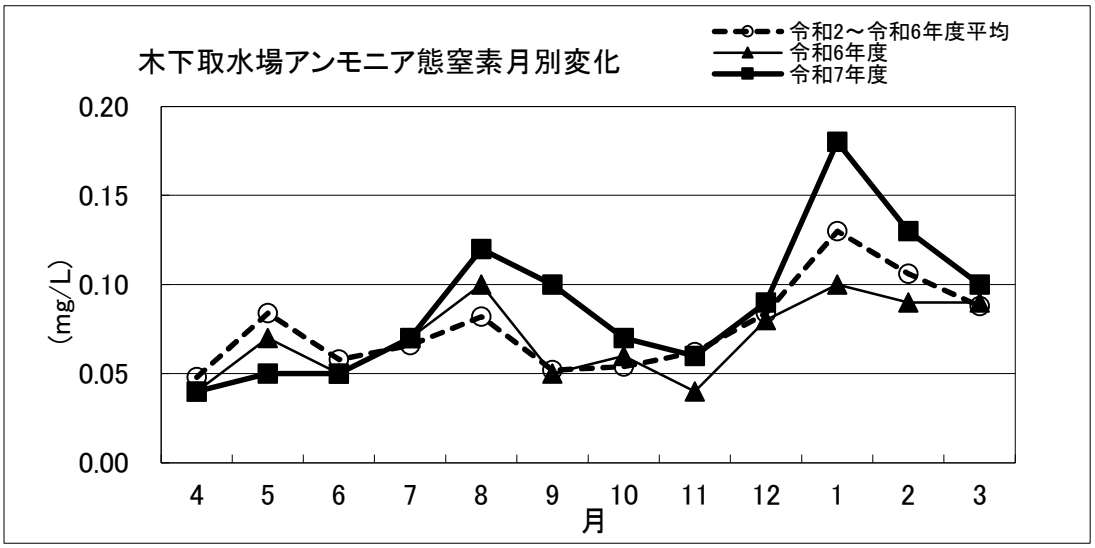
＜粉末活性炭注入状況＞

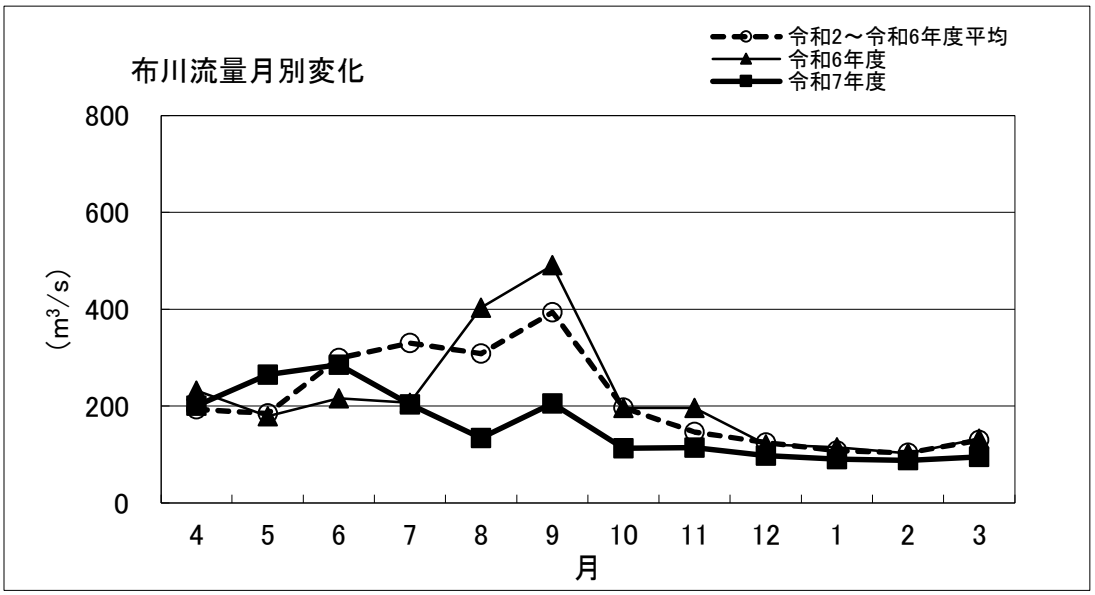
粉末活性炭は４月及び１１月から３月にかけてかび臭物質や有機物の処理のため使用量が前年度より多かった。年間使用量は 2,810t であり、前年度（2,669t）に比べて 141t 増加した。

＜放射性物質の検出状況＞

原水及び浄水の放射性物質については、ヨウ素、セシウムともに検出されていない。


木下取水場BOD月別変化
令和2～令和6年度平均
令和6年度
令和7年度
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
(mg/L)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月


木下取水場アンモニア態窒素月別変化
令和2～令和6年度平均
令和6年度
令和7年度
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
(mg/L)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月


布川流量月別変化
令和2～令和6年度平均
令和6年度
令和7年度
800
600
400
200
0
(m3/s)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月

２－４　福増浄水場

＜原水水質状況＞

高滝取水場のCODは 3.2～11.2mg/L で推移し年平均値は 7.2mg/L、アンモニア態窒素は 0.02 未満～0.48mg/L で推移し年平均値は 0.16mg/L と前年度（COD 6.8mg/L、アンモニア態窒素 0.10mg/L）と比べて高めであった。

降水量は年間を通して平年より少ない月が多く、特に１月は記録的な少雨となり（5㎜、平年:82㎜）、年間総雨量は1,304㎜（前年度:1,640㎜、平年:1,673㎜）であった。

水源である高滝ダムの水位（A.P.）は、１１月下旬から２月下旬にかけてダムの浚渫作業が行われたため低下した（通常管理水位37.1m、浚渫時期水位36.1m）。取水は、水位や水質状況により、上段取水口と中段取水口を選択・併用して行った。高滝ダムの貯水率は、年平均 86.4%（36.70m）と上段取水口（上端35.8m）よりも高い位置を保持しており、前年度平均85.6%（36.66m）より高かった。

植物プランクトン総数は、710～31,000 単位数/mL（前年度は 280～26,100 単位数/mL）で推移した。珪藻類の *Cyclotella* グループが優占種で最高 30,150 単位数/mL（２月）であった。

かび臭に関連する植物プランクトンは、６月から７月及び９月にかけてジェオスミンを産する *Anabaena* が増加し、7月及び9月から10月に 2-MIBを産する *Phormidium*、*Oscillatoria* が増加した。

マンガン（総/溶解性）は、年平均値 0.16/0.036mg/L、年最高値 0.29/0.13mg/L で前年度（年平均値 0.19/0.066mg/L、年最高値 0.98/0.22mg/L）と比較して総マンガン溶解性マンガンともにやや低めであった。

＜浄水処理状況＞

植物プランクトンを原因とする凝集沈でん障害やろ過障害を軽減するため、硫酸注入によるpH調整を継続しており、沈でん池前のpH管理目標値を 6.8～7.3 としている。

凝集剤注入率について、前PACの最高注入率は、前線及び台風の影響による９月の 112mg/L であった。年間平均注入率は 42mg/L で前年度平均注入率 44mg/L よりやや低めであった。

また、凝集剤は高塩基度PACを使用している（令和４年７月２８日から）。

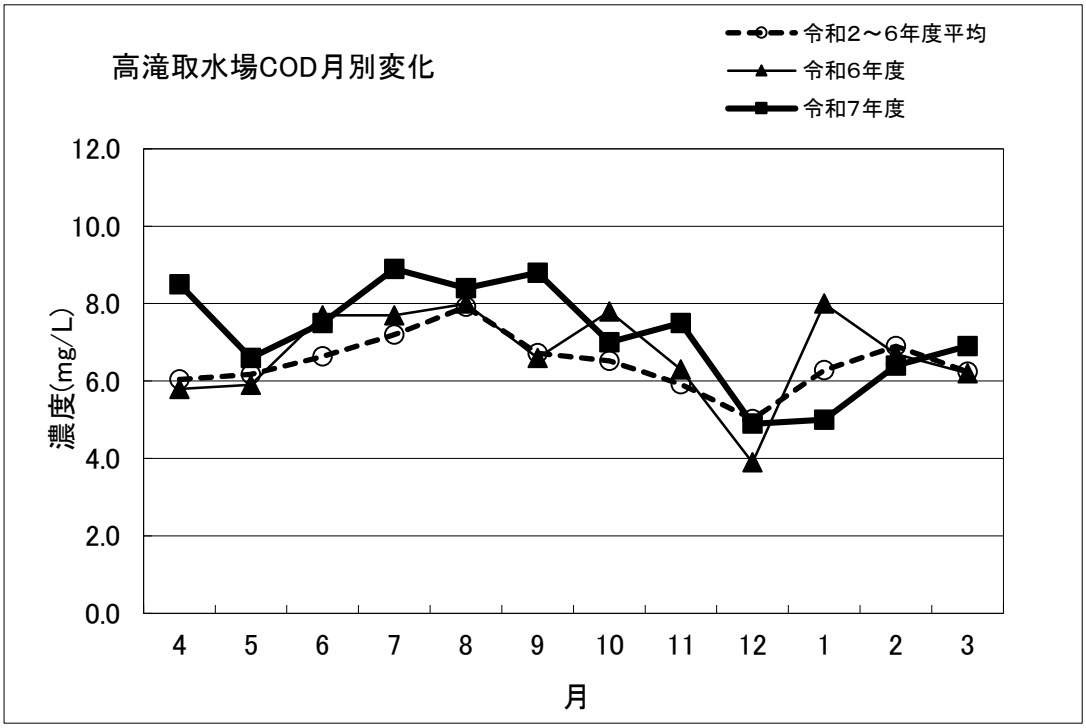
なお、浄水については、全て水質基準を満たしていた。

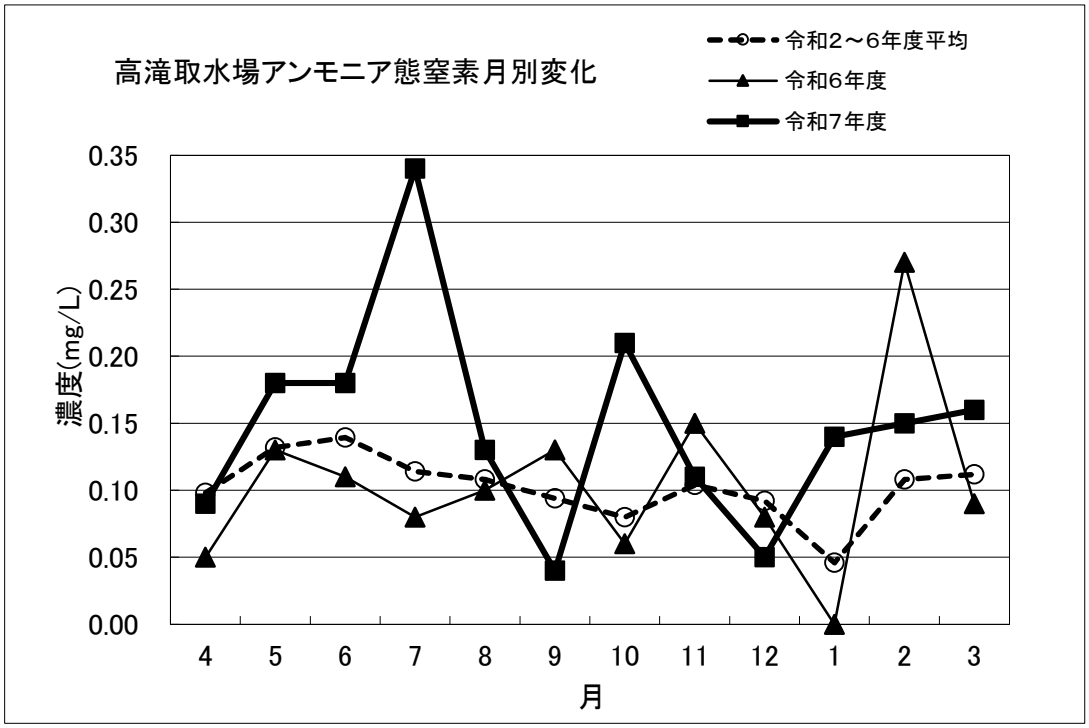
〈異臭味状況〉

かび臭物質は、高滝取水場で９月にジェオスミンの最高値 0.20μg/L、７月に 2-MIBの最高値 0.34μg/L が検出されたが、年間を通して浄水に影響はなかった。

〈放射性物質の検出状況〉

原水及び浄水の放射性物質については、ヨウ素、セシウムともに検出されていない。


高滝取水場COD月別変化
令和2～6年度平均
令和6年度
令和7年度
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
濃度(mg/L)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月


高滝取水場アンモニア態窒素月別変化
令和2～6年度平均
令和6年度
令和7年度
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
濃度(mg/L)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月

3 水質試験成績表

浄水場水質試験成績

ちば野菊の里浄水場 …… 83

柏井浄水場 …… 92

北総浄水場 …… 106

福増浄水場 …… 115

給水場・給水栓試験成績

ちば野菊の里浄水場系 給水栓 …… 129

柏井浄水場系 給水栓 …… 131

北総浄水場系 給水栓 …… 135

福増浄水場系 給水栓 …… 137

栗山給水場系 給水栓 …… 139

北船橋給水場系 給水栓 …… 141

松戸給水場系 給水栓 …… 143

誉田給水場系 給水栓 …… 145

各分場原水 …… 147

ちば野菊の里浄水場　原水（矢切取水場）　水質試験成績表（毎日・毎週試験）

		4月				5月				6月				7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	21	19.9	5.1	16.3	20	26.3	15.0	21.2	21	32.7	20.3	26.6	22	34.1	24.7	31.1	20	34.8	25.1	31.7	20	33.3	21.9	28.7
水温	℃	21	16.3	8.7	13.5	20	20.4	15.1	17.3	21	27.5	17.0	22.6	22	31.2	25.5	29.0	20	31.5	27.1	30.0	20	30.8	22.5	27.2
一般細菌	CFU/mL	3	1200	260	600	5	340	150	250	4	2300	95	850	5	1300	200	530	4	2800	340	1100	4	2400	330	1000
大腸菌	MPN/100mL	3	460	12	170	5	190	20	73	3	3300	46	1200	5	330	3.0	100	4	6.0	2.0	3.8	4	140	10	52
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3	1.5	1.0	1.2	5	1.5	1.1	1.2	4	1.5	1.2	1.4	5	1.5	0.50	1.1	4	1.3	0.47	0.78	4	1.8	0.75	1.4
鉄及びその化合物	mg/L	3	0.72	0.24	0.50	5	1.4	0.50	0.89	4	1.5	0.39	0.99	5	0.62	0.30	0.41	4	0.39	0.30	0.33	4	0.32	0.30	0.31
マンガン及びその化合物	mg/L	3	0.064	0.039	0.055	5	0.084	0.036	0.057	4	0.090	0.035	0.071	5	0.055	0.039	0.046	4	0.072	0.063	0.068	4	0.074	0.039	0.061
塩化物イオン	mg/L	3	13.7	10.4	11.7	5	11.7	10.2	10.7	4	14.0	11.0	11.9	5	14.6	11.4	13.5	4	17.9	12.9	14.8	4	18.4	13.3	15.1
ジェオスミン	μg/L	2	0.002			5	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	5	0.003	<0.001	0.001	4	0.006	0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	2	<0.001			5	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	5	0.007	0.001	0.003	4	0.007	0.003	0.004	4	0.006	0.002	0.004
有機物(TOC)	mg/L	20	2.0	1.1	1.4	20	2.0	1.1	1.5	21	2.8	1.1	1.7	20	2.3	1.6	2.0	20	2.6	1.8	2.1	20	2.5	1.4	1.9
pH値		21	7.6	7.3	7.4	20	7.4	7.3	7.4	21	8.3	7.2	7.5	22	8.8	7.4	8.1	20	8.9	7.5	8.1	20	8.3	7.4	7.7
臭気		21				20				21				22				20				20			
色度	度	21	15	5	11	20	10	5	7	21	20	5	10	22	24	10	16	20	40	12	21	20	20	10	15
濁度	度	21	32	5.8	13	20	33	6.8	17	21	71	8.9	19	22	17	8.0	13	20	19	10	15	20	14	7.5	11
臭気強度(TON)		21	25	15	19	20	30	15	19	21	25	10	20	22	25	15	18	20	25	10	16	20	20	5	12
アンモニア態窒素	mg/L	21	0.17	0.03	0.05	20	0.08	0.03	0.04	21	0.09	0.02	0.04	22	0.16	0.03	0.07	20	0.21	0.03	0.12	20	0.16	0.03	0.08
アルカリ度	mg/L	21	35	19	26	20	30	21	24	21	35	26	30	22	48	31	41	20	53	34	44	20	57	38	47
電気伝導率	mS/m	21	25.6	12.2	16.2	20	16.5	11.7	13.9	21	19.8	14.0	17.1	22	23.4	17.2	20.1	20	23.1	18.4	20.8	20	25.3	18.2	22.2
溶存酸素	mg/L	3	9.3	8.5	9.0	5	8.9	8.1	8.6	4	8.6	6.7	7.5	5	9.0	6.6	8.2	4	7.8	6.2	7.1	4	7.8	6.7	7.2
BOD	mg/L	2	1.1			4	1.0	0.2	0.7	4	1.8	0.3	1.1	5	3.9	0.6	1.9	4	5.9	1.2	2.5	3	3.5	0.6	1.6
紫外線吸光度		21	0.166	0.113	0.131	20	0.155	0.113	0.127	21	0.233	0.114	0.154	22	0.272	0.159	0.204	20	0.233	0.166	0.200	20	0.289	0.139	0.199

		10月				11月				12月				1月				2月				3月				年度			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	22	25.8	13.9	18.8	18	17.6	9.1	13.0	20	12.6	4.7	8.4	19	10.1	2.4	5.4	18	13.5	3.2	7.1	21	17.0	4.8	10.7	242	34.8	2.4	18.5
水温	℃	22	24.5	15.1	19.5	18	13.8	11.3	12.7	20	11.5	6.0	8.3	19	6.8	3.2	5.0	18	11.6	4.5	7.2	21	16.2	8.0	11.4	242	31.5	3.2	17.2
一般細菌	CFU/mL	5	1000	280	500	3	600	220	500	4	670	160	500	4	720	300	500	4	640	160	300	4	2000	140	600	49	2800	95	590
大腸菌	MPN/100mL	5	91	7.4	29	3	23	8.6	15	4	52	20	33	4	98	7.3	46	4	580	10	160	4	980	11	260	48	3300	2.0	150
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5	2.1	1.7	2.0	4	2.1	1.7	2.0	4	2.0			4	2.2	2.0	2.1	4	2.2	2.1	2.2	4	2.3	1.5	1.9	50	2.3	0.47	1.6
鉄及びその化合物	mg/L	5	0.45	0.20	0.29	4	0.28	0.18	0.24	4	0.28	0.24	0.26	4	0.31	0.25	0.28	4	0.39	0.28	0.32	4	0.42	0.33	0.38	50	1.5	0.18	0.44
マンガン及びその化合物	mg/L	5	0.048	0.025	0.033	4	0.029	0.023	0.027	4	0.029	0.025	0.027	4	0.030	0.024	0.027	4	0.063	0.031	0.042	4	0.074	0.044	0.062	50	0.090	0.023	0.048
塩化物イオン	mg/L	5	22.3	18.8	20.5	4	21.5	14.2	19.7	4	25.8	23.4	24.5	4	27.5	17.8	23.7	4	29.9	26.5	28.3	4	23.9	18.0	22.1	50	29.9	10.2	18.0
ジェオスミン	μg/L	5	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.003			4	0.004	0.003	0.003	4	0.003			49	0.006	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	5	0.003	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	49	0.007	<0.001	0.002
有機物(TOC)	mg/L	22	1.6	1.1	1.3	18	1.4	1.2	1.3	20	1.6	1.3	1.4	17	1.5	1.2	1.4	18	2.2	1.5	1.8	21	2.1	1.6	1.9	237	2.8	1.1	1.6
pH値		22	7.9	7.6	7.7	18	7.8	7.6	7.7	20	7.8	7.7	7.7	19	7.9	7.7	7.8	18	8.3	7.7	7.9	21	8.4	7.6	7.9	242	8.9	7.2	7.8
臭気		22				18				20				19				18				21							
色度	度	22	14	7	11	18	10	7	9	20	12	7	9	19	10	7	9	18	13	9	10	21	15	9	12	242	40	5	12
濁度	度	22	12	5.8	8.3	18	7.2	4.4	5.4	20	6.9	4.6	5.6	19	5.7	3.8	4.7	18	12	4.5	7.0	21	11	6.9	8.7	242	71	3.8	11
臭気強度(TON)		22	15	5	10	18	15	5	10	20	15	5	10	19	15	10	12	18	15	5	9	21	10	5	8	242	30	5	14
アンモニア態窒素	mg/L	22	0.07	0.03	0.05	18	0.06	0.04	0.05	20	0.08	0.04	0.06	19	0.14	0.07	0.10	18	0.14	<0.02	0.08	21	0.12	<0.02	0.03	242	0.21	<0.02	0.06
アルカリ度	mg/L	22	51	41	48	18	52	37	48	20	49	44	46	19	47	38	42	18	45	39	43	21	51	33	42	242	57	19	40
電気伝導率	mS/m	22	26.8	24.1	25.4	18	25.3	18.9	23.5	20	27.2	24.5	26.0	19	29.1	21.9	26.1	18	29.8	23.5	28.2	21	26.5	20.3	24.3	242	29.8	11.7	21.9
溶存酸素	mg/L	5	8.9	7.3	8.1	3	9.4	8.8	9.1	4	11.8	10.1	11.0	4	12.5	11.8	12.1	4	12.3	10.0	11.5	4	11.4	10.0	10.8	49	12.5	6.2	9.1
BOD	mg/L	5	2.3	1.0	1.5	3	2.3	1.1	1.6	3	1.8	0.9	1.4	3	2.5	1.7	2.2	3	2.6	1.8	2.2	4	3.1	2.0	2.7	43	5.9	0.2	1.7
紫外線吸光度		22	0.147	0.108	0.129	18	0.159	0.127	0.137	20	0.179	0.124	0.137	19	0.146	0.109	0.124	18	0.168	0.120	0.147	21	0.195	0.128	0.157	242	0.289	0.108	0.154

ちば野菊の里浄水場　原水（矢切取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻		10:15	10:50	10:45	10:45	10:30	10:35	10:30	10:05	10:15	10:30	9:55	10:25	12			
	天候	前日 / 当日	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	雨／晴	晴／曇	雨／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温	℃	20.3	22.1	27.6	30.4	28.3	28.2	24.0	16.7	9.7	7.4	9.3	11.4	12	30.4	7.4	19.6
	水温	℃	15.8	17.3	20.1	28.8	30.7	29.9	23.6	13.7	10.2	5.4	6.4	8.6	12	30.7	5.4	17.5
基	一般細菌	CFU/mL	1,200	4,600	3,100	1,200	3,400	12,000	740	560	410	330	470	1,300	12	12,000	330	2,400
基	大腸菌	MPN/100mL	21	55	260	29	8.5	16	14	9.7	27	70	12	520	12	520	8.5	87
基	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
基	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
基	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.002
基	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
基	亜硝酸態窒素	mg/L	0.013	0.014	0.013	0.008	0.029	0.025	0.010	0.009	0.021	0.041	0.056	0.024	12	0.056	0.008	0.022
基	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	1.5	1.4	1.4	0.65	0.78	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	1.5	12	2.3	0.65	1.6
基	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.09	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.09	0.10	0.11	0.14	0.12	12	0.14	0.09	0.12
基	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
基	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
基	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
基	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
基	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
基	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06		
準	クロロ酢酸	mg/L																
準	クロロホルム	mg/L																
準	ジクロロ酢酸	mg/L																
準	ジブロモクロロメタン	mg/L																
準	臭素酸	mg/L																
準	総トリハロメタン	mg/L																
準	トリクロロ酢酸	mg/L																
準	ブロモジクロロメタン	mg/L																
準	ブロモホルム	mg/L																
準	ホルムアルデヒド	mg/L																
項	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.008			<0.005			0.005			0.009	4	0.009	<0.005	0.006
項	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.34			0.20			0.11			0.22	4	0.34	0.11	0.22
項	鉄及びその化合物	mg/L			0.39			0.18			0.19			0.27	4	0.39	0.18	0.26
項	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
項	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8.8			15.2			18.8			13.9	4	18.8	8.8	14.2
項	マンガン及びその化合物	mg/L			0.041			0.051			0.024			0.042	4	0.051	0.024	0.040
項	マンガン(FREE)	mg/L																
項	塩化物イオン	mg/L	14.9	10.9	11.6	15.0	15.0	18.3	19.7	15.1	24.7	19.2	29.6	19.8	12	29.6	10.9	17.8
項	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			51			71			77			62	4	77	51	65
項	蒸発残留物	mg/L			160			160			170			160	4	170	160	160
項	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
項	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.002	0.003	0.002	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	12	0.007	0.002	0.003
項	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.008	0.006	0.005	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.008	<0.001	0.002
項	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
項	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
項	有機物(TOC)	mg/L	1.2	1.4	1.3	1.4	2.4	1.7	1.1	1.3	1.2	1.2	1.5	1.6	12	2.4	1.1	1.4
項	pH値		7.6	7.5	7.2	7.7	8.1	8.0	7.8	7.6	7.7	7.7	7.9	7.7	12	8.1	7.2	7.7
項	味																	
項	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水・藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	12			
項	色度	度	10	7	8	12	18	18	10	8	9	9	9	13	12	18	7	11
項	濁度	度	5.7	12	9.2	7.3	15	6.4	5.6	3.8	3.7	3.1	3.6	7.1	12	15	3.1	6.9

ちば野菊の里浄水場　原水（矢切取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.001			0.001			0.002			0.001	4	0.002	0.001	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L																
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																
	抱水クロラール	mg/L																
	農薬類			<0.01		<0.01									2	<0.01		
	残留塩素	mg/L																
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			51			71			77			62	4	77	51	65
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.041			0.051			0.024			0.042	4	0.051	0.024	0.040
	マンガン(FREE)	mg/L																
	遊離炭酸	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		25	15	25	20	20	10	10	15	10	10	15	5	12	25	5	15
	蒸発残留物	mg/L			160			160			170			160	4	170	160	160
	濁度	度	5.7	12	9.2	7.3	15	6.4	5.6	3.8	3.7	3.1	3.6	7.1	12	15	3.1	6.9
	pH値		7.6	7.5	7.2	7.7	8.1	8.0	7.8	7.6	7.7	7.7	7.9	7.7	12	8.1	7.2	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)																	
	従属栄養細菌	CFU/mL	16,000	51,000	49,000	11,000	8,100	3,900	3,900	8,400	13,000	42,000	110,000	80,000	12	110,000	3,900	33,000
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.34			0.20			0.11			0.22	4	0.34	0.11	0.22
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		0.005			0.006			0.006			0.006		4	0.006	0.005	0.006
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	5	8	4	5	4	3	5	6	5	4	5	5	12	8	3	5
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L	1.8	1.8	1.6	1.6	1.4	1.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.5	2.0	12	2.5	1.1	1.9
	総りん	mg/L	0.10	0.13	0.11	0.12	0.15	0.12	0.11	0.11	0.13	0.10	0.14	0.12	12	0.15	0.10	0.12
	りん酸イオン	mg/L	0.17	0.18	0.14	0.12	0.20	0.25	0.26	0.24	0.26	0.19	0.26	0.16	12	0.26	0.12	0.20
	浮遊物質	mg/L	8	18	11	2	6	3	6	2	2	1	3	7	12	18	1	6
	硫酸イオン	mg/L			22			27			31			27	4	31	22	27
	溶性ケイ酸	mg/L			18			21			21			18	4	21	18	20
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.05	0.04	0.07	0.06	0.07	0.05	12	0.07	0.03	0.05
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L			0.045			0.057			0.036			0.039	4	0.057	0.036	0.044
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			62			4			12			60	4	62	4	35
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			37			51			56			46	4	56	37	48
	マグネシウム硬度	mg/L			14			20			21			16	4	21	14	18
	クリプトスポリジウム	個/10L		不検出			不検出			不検出			不検出		4	不検出		
	ジアルジア	個/10L		不検出			不検出			不検出			不検出		4	不検出		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L				<0.16					<0.053				2	<0.16	<0.053	<0.107

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は5月19日，8月18日，11月17日，2月16日
※ ダイオキシン類の採水日は7月28日，12月2日

ちば野菊の里浄水場　原水（矢切取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.7.3	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	EPN	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	MCPA	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	アシュラム	mg/L		<0.009	<0.009	2	<0.009		
	アセフェート	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	アトラジン	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	アニロホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	アラクロール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	インダノファン	mg/L		<0.00009	<0.00009	2	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	カズサホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008	<0.00008	2	<0.00008		
	カルタップ	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L		<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	キャプタン	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	クミルロン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	グリホサート	mg/L		<0.02	<0.02	2	<0.02		
	グルホシネート	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	シアナジン	mg/L		<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008	<0.00008	2	<0.00008		
	ジクワット	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L		<0.00009	<0.00009	2	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	シメトリン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L		<0.008	<0.008	2	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	チアジニル	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	チウラム	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.7.3	回数	最高	最低	平均
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	チオベンカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	テフリルトリオン	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	トリクロピル	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	トリクロルホン(DEP)	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006	<0.0006	2	<0.0006		
	ナプロパミド	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	パラコート	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ピペロホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ピロキロン	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	フィプロニル	mg/L		<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007	<0.00007	2	<0.00007		
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	フサライド	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ブタクロール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ブタミホス	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	フルアジナム	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロシミドン	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	プロチオホス	mg/L		<0.00007	<0.00007	2	<0.00007		
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロピザミド	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ブロモブチド	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ベノミル	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ペンシクロン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	ベンタゾン	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007	<0.0007	2	<0.0007		
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007	<0.007	2	<0.007		
	メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	メソミル	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	メタラキシル	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004	<0.0004	2	<0.0004		
	メトリブジン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	メフェナセット	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	メプロニル	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	モリネート	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		

ちば野菊の里浄水場　原水（矢切取水場）　植物プランクトン試験成績表

（月1回・年12回）

種類（単位数/mL） ＼ 採水年月日		単位	R7 4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	R8 1月8日	2月5日	3月5日	年度 最高	最低	平均
藍藻類	*Anabaena*	糸状体													0	0	0
	Aphanizomenon	糸状体													0	0	0
	Microcystis	群体													0	0	0
	Oscillatoria	糸状体													0	0	0
	Phormidium	糸状体		40			50								50	0	8
	Others						20	70	10		10				70	0	9
珪藻類	*Achnanthes*	細胞													0	0	0
	Asterionella	細胞	30												30	0	3
	Aulacoseira	糸状体			70	140	70	20	60	20	30	80	50	70	140	0	51
	*Cyclotella*グループ	細胞	1,470	680	460	4,370	2,960	2,000	190	910	950	1,780	2,890	1,790	4,370	190	1,704
	Diatoma	細胞	20		80	20	10	10	10		30		20	10	80	0	18
	Fragilaria	細胞						150							150	0	13
	Nitzschia	細胞	150	410	380	610	800	290	160	150	80	150	630	410	800	80	352
	Skeletonema	細胞	90	130	10	1,480	270	140	600	40	70				1,480	0	236
	Synedra	細胞	10	70	10		30	20	10		10	60		50	70	0	23
	Others		1,030	2,280	1,580	660	600	480	450	280	230	380	860	1,520	2,280	230	863
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞	10			20	40	30	20						40	0	10
	*Chlamydomonas*グループ	細胞	20	20	10	310	160	180	290	70	70	80	140	50	310	10	117
	Closterium	細胞		10	10		20								20	0	3
	Oocystis	群体					10	30							30	0	3
	Pandorina	群体				10	30		10						30	0	4
	*Sphaerocystis*グループ	群体				10	100	90	40						100	0	20
	Spirogyra	糸状体													0	0	0
	Staurastrum	細胞					10		10						10	0	2
	Volvox	群体					10	10				10			10	0	3
	Others		20	70	50	440	790	230	80	10	20	10	10	10	790	10	145
その他藻類	*Ceratium*	細胞													0	0	0
	Cryptomonas	細胞	40	20	30	20	70	40	140	40	40	70	30	60	140	20	50
	Peridinium	細胞											10		10	0	1
	Synura	群体													0	0	0
	Uroglena	群体													0	0	0
	Others														0	0	0
藍藻類総数			0	40	0	0	70	70	10	0	10	0	0	0	70	0	17
珪藻類総数			2,800	3,570	2,590	7,280	4,740	3,110	1,480	1,400	1,400	2,450	4,450	3,850	7,280	1,400	3,260
緑藻類総数			50	100	70	790	1,170	570	450	80	90	100	150	60	1,170	50	307
その他藻類総数			40	20	30	20	70	40	140	40	40	70	40	60	140	20	51
植物プランクトン総数			2,890	3,730	2,690	8,090	6,050	3,790	2,080	1,520	1,540	2,620	4,640	3,970	8,090	1,520	3,634

【備考】　糸状体の単位は，直鎖型：100μｍ＝１（*Spirogyra*：500μｍ＝１），螺旋型：１巻＝１

ちば野菊の里浄水場　浄水　水質試験成績表（毎日・毎週試験）

		４　月				５　月				６　月				７　月				８　月				９　月			
		回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均
気温	℃	21	19.9	5.1	16.3	20	26.3	15.0	21.2	21	32.7	20.3	26.6	22	34.1	24.7	31.1	20	34.8	25.1	31.7	20	33.3	21.9	28.7
水温	℃	21	18.0	10.7	15.1	20	21.7	17.0	18.5	21	27.0	18.3	23.2	22	31.0	26.0	28.8	20	31.6	27.6	30.1	20	30.9	24.2	27.8
一般細菌	CFU/mL	3	0			5	0			4	0			5	0			4	0			4	0		
大腸菌	定性	3	不検出			5	不検出			4	不検出			5	不検出			4	不検出			4	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3	1.6	1.1	1.3	5	1.4	1.2	1.2	4	1.5	1.3	1.4	5	1.8	0.82	1.3	4	1.4	0.57	0.99	4	1.9	0.89	1.5
鉄及びその化合物	mg/L	3	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
マンガン及びその化合物	mg/L	3	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
塩化物イオン	mg/L	3	18.6	13.5	15.3	5	14.6	13.2	13.9	4	17.7	14.2	16.0	5	22.4	18.3	20.6	4	26.4	19.4	21.9	4	28.3	17.7	21.5
ジェオスミン	μg/L	2	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
2-メチルイソボルネオール	μg/L	2	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
有機物(TOC)	mg/L	20	0.5	0.4	0.4	20	0.4	0.3	0.4	21	0.5	0.4	0.5	20	0.7	0.5	0.6	20	0.7	0.5	0.6	20	0.8	0.5	0.6
pH値		21	7.6	7.4	7.5	20	7.6	7.4	7.5	21	7.7	7.5	7.6	22	7.7	7.4	7.6	20	7.7	7.3	7.5	20	7.7	7.4	7.5
味		21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
臭気		21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
色度	度	21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
濁度	度	21	<0.1			20	<0.1			21	<0.1			22	<0.1			20	<0.1			20	<0.1		
残留塩素	mg/L	21	0.7	0.5	0.6	20	0.7	0.6	0.6	21	0.8	0.6	0.6	22	0.7	0.6	0.7	20	0.7	0.6	0.7	20	0.8	0.6	0.7
臭気強度(TON)		21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
アルカリ度	mg/L	21	32	22	28	20	30	24	27	21	41	27	33	22	49	35	40	20	57	32	44	20	56	39	48
電気伝導率	mS/m	21	21.1	14.5	17.6	20	17.2	13.7	15.8	21	22.0	16.6	19.5	22	27.2	20.7	23.3	20	26.6	21.4	24.2	20	28.0	19.7	24.6
紫外線吸光度		21	0.028	0.020	0.024	20	0.032	0.019	0.021	21	0.027	0.020	0.024	22	0.038	0.027	0.031	20	0.041	0.025	0.033	20	0.045	0.027	0.035

		１０　月				１１　月				１２　月				１　月				２　月				３　月				年　度			
		回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均
気温	℃	22	25.8	13.9	18.8	18	17.6	9.1	13.0	20	12.6	4.7	8.4	19	10.1	2.4	5.4	18	13.5	3.2	7.1	21	17.0	4.8	10.7	242	34.8	2.4	18.5
水温	℃	22	25.9	17.5	21.4	18	16.2	13.2	14.8	20	13.5	8.8	10.7	19	8.7	6.0	7.4	18	12.7	6.8	9.1	21	17.0	10.6	12.9	242	31.6	6.0	18.5
一般細菌	CFU/mL	5	0			3	0			4	0			4	0			4	0			4	0			49	0		
大腸菌	定性	5	不検出			3	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			49	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5	2.2	1.7	2.0	4	2.2	1.8	2.0	4	2.1	2.0	2.1	4	2.3	2.1	2.2	4	2.3	2.2	2.3	4	2.4	1.7	2.0	50	2.4	0.57	1.7
鉄及びその化合物	mg/L	5	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			50	<0.03		
マンガン及びその化合物	mg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			50	<0.001		
塩化物イオン	mg/L	5	26.7	24.4	25.3	4	25.9	18.6	23.9	4	30.0	26.8	28.5	4	32.8	21.5	28.4	4	38.2	35.6	36.8	4	29.7	26.9	28.7	50	38.2	13.2	23.3
ジェオスミン	μg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			49	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			49	<0.001		
有機物(TOC)	mg/L	22	0.5	0.4	0.5	18	0.5	0.4	0.5	20	0.6	0.5	0.6	17	0.8	0.5	0.6	18	0.8	0.7	0.7	21	0.8	0.5	0.6	237	0.8	0.3	0.5
pH値		22	7.6	7.4	7.5	18	7.5	7.4	7.5	20	7.6	7.4	7.5	19	7.6	7.5	7.5	18	7.7	7.5	7.6	21	7.6	7.4	7.5	242	7.7	7.3	7.5
味		22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
臭気		22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
色度	度	22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
濁度	度	22	<0.1			18	<0.1			20	<0.1			19	<0.1			18	<0.1			21	<0.1			242	<0.1		
残留塩素	mg/L	22	0.8	0.5	0.6	18	0.6	0.5	0.6	20	0.6	0.5	0.6	19	0.7	0.5	0.6	18	0.7	0.6	0.6	21	0.7	0.6	0.6	242	0.8	0.5	0.6
臭気強度(TON)		22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
アルカリ度	mg/L	22	52	40	48	18	50	36	46	20	48	42	45	19	44	36	40	18	44	38	41	21	48	32	41	242	57	22	40
電気伝導率	mS/m	22	29.6	26.0	27.7	18	27.6	21.2	25.5	20	28.9	26.3	27.9	19	31.7	23.7	28.2	18	32.4	27.5	31.0	21	29.1	23.0	27.0	242	32.4	13.7	24.3
紫外線吸光度		22	0.031	0.023	0.026	18	0.029	0.024	0.027	20	0.035	0.025	0.029	19	0.040	0.028	0.035	18	0.040	0.031	0.037	21	0.041	0.026	0.033	242	0.045	0.019	0.029

ちば野菊の里浄水場　浄水　水質試験成績表

	試験項目等 ＼ 採水年月日		R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻		9:45	10:25	10:05	9:30	9:50	9:50	10:00	9:35	9:45	9:30	9:20	9:35	12			
	天候	前日 / 当日	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	雨／晴	晴／曇	雨／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温	℃	18.7	19.8	27.0	30.1	29.0	26.1	23.3	14.5	7.9	5.3	7.4	10.1	12	30.1	5.3	18.3
	水温	℃	15.4	17.5	19.9	28.1	30.6	30.3	25.0	15.8	12.9	7.0	7.5	11.4	12	30.6	7.0	18.5
基	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
基	大腸菌	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
基	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
基	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
基	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
基	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
基	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.7	1.4	1.3	1.4	0.58	0.92	1.8	1.8	2.1	2.2	2.2	1.8	12	2.2	0.58	1.6
基	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08	0.09	0.12	0.10	12	0.12	0.08	0.10
基	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
基	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
基	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
基	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
基	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
基	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06
準	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
準	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
準	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
準	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	12	0.006	0.001	0.003
準	臭素酸	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
準	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.004	0.009	0.011	0.013	0.005	0.003	0.004	0.001	0.011	0.008	12	0.013	0.001	0.007
準	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003		
準	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	12	0.003	<0.001	0.001
準	ブロモホルム	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	12	0.004	<0.001	0.002
準	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
準	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
準	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.03			0.02	4	0.03	0.02	0.03
準	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
準	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
準	ナトリウム及びその化合物	mg/L			13.3			23.7			22.4			20.7	4	23.7	13.3	20.0
準	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
準	マンガン(FREE)	mg/L																
準	塩化物イオン	mg/L	19.3	14.8	16.3	19.1	20.4	29.1	25.8	19.5	27.7	22.9	36.2	27.7	12	36.2	14.8	23.2
準	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			52			74			76			72	4	76	52	69
準	蒸発残留物	mg/L			150			170			180			170	4	180	150	170
準	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
準	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
準	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
準	有機物(TOC)	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	12	0.7	0.4	0.5
準	pH値		7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5	7.5	12	7.7	7.4	7.5
準	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
準	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
準	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
準	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		

ちば野菊の里浄水場　浄水　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	農薬類			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								4	<0.01		
	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.4	0.5
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			52			74			76			72	4	76	52	69
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)	mg/L																
	遊離炭酸	mg/L			4			4			4			4	4	4		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	蒸発残留物	mg/L			150			170			180			170	4	180	150	170
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	pH値		7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5	7.5	12	7.7	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)				−1.3			−0.9			−0.6			−1.2	4	−0.6	−1.3	−1.0
	従属栄養細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.03			0.02	4	0.03	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		0.002			0.005			0.005			0.005		4	0.005	0.002	0.004
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	3	8	5	4	3	4	5	5	5	6	6	5	12	8	3	5
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L			25			30			34			30	4	34	25	30
	溶性ケイ酸	mg/L			18			19			20			17	4	20	17	19
	臭化物イオン	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	12	0.05	0.02	0.03
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			38			53			55			54	4	55	38	50
	マグネシウム硬度	mg/L			14			21			21			18	4	21	14	19
	クリプトスポリジウム	個/20L		不検出			不検出			不検出			不検出		4	不検出		
	ジアルジア	個/20L		不検出			不検出			不検出			不検出		4	不検出		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L				<0.0010					<0.00052				2	<0.0010	<0.00052	<0.00076

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は5月19日，8月18日，11月17日，2月16日

※ ダイオキシン類の採水日は7月28日から29日にかけて及び12月2日から3日にかけて実施

ちば野菊の里浄水場　浄水　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	EPN	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	MCPA	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	アシュラム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009		
	アセフェート	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	アニロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	インダノファン	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	カズサホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	カルタップ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	クミルロン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	グリホサート	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02		
	グルホシネート	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シアナジン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	チアジニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	チウラム	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		

	試験項目等	採水年月日	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
	チオジカルブ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	チオファネートメチル	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	テフリルトリオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	トリクロピル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	トリシクラゾール	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006		
	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	パラコート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ピペロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピラクロニル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	ピラゾキシフェン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	フィプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	フェリムゾン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	フェントエート(PAP)	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
	フェントラザミド	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ブタクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	フルアジナム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	プロチオホス	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロベナゾール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ブロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ペノミル	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ペンゾピシクロン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	ペンゾフェナップ	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	ベンフラカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	ベンフレセート	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007		
	ホスチアゼート	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007		
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	メソミル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	メトミノストロビン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004		
	メトリブジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	モリネート	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		

柏井浄水場　原水（印旛取水場）　水質試験成績表（毎週試験）

	４月				５月				６月				７月				８月				９月			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温 ℃	4	18.6	7.9	14.8	5	24.3	17.1	20.4	4	27.5	22.0	24.8	5	31.2	26.9	29.5	4	31.2	25.5	29.0	4	30.5	24.3	27.2
水温 ℃	4	20.5	11.3	16.8	5	24.8	20.3	22.0	4	29.3	23.5	26.3	5	31.6	28.0	30.3	4	32.6	28.6	30.3	4	30.5	24.6	28.5
一般細菌 CFU/mL	4	9,400	650	3,000	5	4,900	1,100	3,500	4	22,000	1,000	8,700	5	15,000	790	6,200	4	4,200	700	2,200	4	3,200	1,100	1,800
大腸菌 MPN/100mL	4	1,300	23	350	5	83	22	45	4	550	24	190	5	290	210	250	4	390	80	250	4	120	8.1	50
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	4	1.3	0.42	0.93	5	0.32	<0.02	0.17	4	0.40	<0.02	0.19	5	0.33	<0.02	0.07	4	<0.02			4	0.16	<0.02	0.04
鉄及びその化合物 mg/L	4	1.1	0.56	0.84	5	0.98	0.43	0.70	4	0.89	0.66	0.77	5	1.8	0.82	1.2	4	1.5	1.2	1.4	4	1.3	0.85	1.1
マンガン及びその化合物 mg/L	4	0.13	0.077	0.11	5	0.16	0.10	0.13	4	0.16	0.093	0.13	5	0.26	0.18	0.22	4	0.24	0.17	0.20	4	0.19	0.12	0.15
塩化物イオン mg/L	4	20.8	10.3	16.3	5	21.4	13.1	18.0	4	19.0	14.5	17.4	5	20.1	14.3	16.8	4	20.3	16.5	18.8	4	23.7	13.7	17.1
ジェオスミン μg/L	4	0.015	0.006	0.012	5	0.033	0.010	0.022	4	0.084	0.008	0.029	5	0.25	0.046	0.15	4	0.23	0.075	0.13	4	0.13	0.031	0.067
2-メチルイソボルネオール μg/L	4	0.049	0.002	0.018	5	0.37	0.036	0.16	4	0.065	0.025	0.039	5	0.084	0.011	0.039	4	0.30	0.057	0.13	4	0.71	0.035	0.22
有機物(TOC) mg/L	4	9.0	3.7	6.8	5	8.3	7.4	8.0	4	7.0	6.2	6.7	5	7.6	5.4	6.7	4	7.0	6.2	6.5	4	7.0	4.8	6.0
pH値	4	9.6	7.6	8.8	5	9.5	9.0	9.3	4	9.3	8.5	8.8	5	9.0	8.0	8.5	4	9.0	8.4	8.7	4	9.4	8.4	9.0
臭気	4				5				4				5				4				4			
色度 度	4	44	22	34	5	42	32	36	4	40	34	36	5	56	38	50	4	52	44	48	4	52	48	51
濁度 度	4	48	24	33	5	39	28	36	4	32	26	29	5	63	34	48	4	58	46	50	4	48	38	44
臭気強度(TON)	4	5	3	4	5	25	3	15	4	20	6	12	5	10	4	6	4	6	3	4	4	10	5	8
アンモニア態窒素 mg/L	4	0.12	0.03	0.07	5	0.05	0.03	0.04	4	0.17	0.03	0.07	5	0.22	0.04	0.09	4	0.05	<0.02	0.02	4	0.06	0.03	0.04
アルカリ度 mg/L	4	71	45	63	5	89	62	77	4	91	77	84	5	86	76	81	4	83	77	80	4	83	64	70
電気伝導率 mS/m	4	29.0	18.4	25.6	5	36.2	26.6	32.0	4	32.5	28.2	30.3	5	29.2	25.3	27.3	4	29.7	27.4	28.7	4	32.2	25.3	27.2
溶存酸素 mg/L	4	16.0	8.7	12.3	5	14.3	9.0	11.8	4	14.2	6.4	9.3	5	4.6	3.2	4.0	4	5.4	3.3	4.4	4	7.7	3.3	5.6
COD mg/L	4	12.4	5.4	9.5	5	11.6	8.0	9.5	4	11.0	9.8	10.4	5	16.4	9.6	13.1	4	15.6	14.4	14.8	4	16.8	11.4	13.7
紫外線吸光度	4	0.359	0.322	0.337	5	0.437	0.375	0.405	4	0.493	0.389	0.431	5	0.577	0.411	0.504	4	0.530	0.477	0.495	4	0.549	0.386	0.445

	１０月				１１月				１２月				１月				２月				３月				年度			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温 ℃	5	21.8	13.3	17.6	4	13.4	7.4	10.3	4	7.4	4.9	6.3	4	7.9	3.2	5.4	4	10.3	2.6	6.5	4	11.1	6.8	9.3	51	31.2	2.6	17.1
水温 ℃	5	23.4	16.0	19.6	4	16.0	13.2	14.5	4	10.9	8.2	9.5	4	7.9	6.4	7.2	4	12.7	5.7	8.9	4	14.1	11.3	12.1	51	32.6	5.7	19.1
一般細菌 CFU/mL	5	9,200	1,500	4,000	4	3,900	570	1,700	4	7,500	550	2,800	4	800	450	600	4	1,100	320	620	4	2,500	550	1,200	51	22,000	320	3,100
大腸菌 MPN/100mL	5	440	24	120	4	57	20	40	4	580	5.2	220	4	81	5.2	31	4	60	15	34	4	520	16	220	51	1,300	5.2	150
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	5	1.7	<0.02	0.64	4	1.3	0.42	0.80	4	1.3	0.15	0.91	4	0.56	0.21	0.38	4	1.2	0.25	0.75	4	2.3	0.70	1.3	51	2.3	<0.02	0.50
鉄及びその化合物 mg/L	5	4.8	0.99	1.9	4	1.0	0.22	0.60	4	1.9	0.43	0.95	4	1.1	0.70	0.93	4	2.7	0.57	1.3	4	1.8	0.94	1.3	51	4.8	0.22	1.1
マンガン及びその化合物 mg/L	5	0.31	0.11	0.17	4	0.11	0.060	0.080	4	0.12	0.060	0.080	4	0.096	0.079	0.087	4	0.19	0.068	0.11	4	0.16	0.12	0.14	51	0.31	0.060	0.13
塩化物イオン mg/L	5	27.5	19.8	22.4	4	21.1	15.8	18.3	4	30.7	20.7	25.2	4	25.6	24.0	24.9	4	29.2	25.6	27.8	4	18.5	16.8	17.8	51	30.7	10.3	20.0
ジェオスミン μg/L	5	0.047	0.017	0.031	4	0.008	0.003	0.005	4	0.005	0.002	0.004	4	0.15	0.026	0.071	4	0.51	0.18	0.34	4	0.035	0.011	0.022	51	0.51	0.002	0.072
2-メチルイソボルネオール μg/L	5	0.030	0.006	0.015	4	0.006	0.004	0.005	4	0.008	0.002	0.006	4	0.044	0.017	0.031	4	0.068	0.034	0.055	4	0.052	0.010	0.022	51	0.71	0.002	0.062
有機物(TOC) mg/L	5	7.1	4.8	6.1	4	6.5	5.1	5.9	4	8.6	6.6	7.4	4	10.0	7.7	9.4	4	11.7	9.0	10.3	4	9.2	7.3	8.2	51	11.7	3.7	7.3
pH値	5	9.3	8.4	8.9	4	9.5	9.2	9.4	4	9.3	8.5	9.1	4	9.4	9.2	9.3	4	9.5	9.1	9.3	4	9.6	8.6	9.2	51	9.6	7.6	9.0
臭気	5				4				4				4				4				4				51			
色度 度	5	52	34	40	4	36	32	34	4	38	36	37	4	46	36	40	4	44	42	43	4	40	34	38	51	56	22	41
濁度 度	5	88	31	46	4	34	23	28	4	51	18	31	4	49	23	34	4	63	29	44	4	43	30	38	51	88	18	39
臭気強度(TON)	5	10	2	6	4	4	2	3	4	2			4	10	4	7	4	25	11	18	4	8	3	6	51	25	2	8
アンモニア態窒素 mg/L	5	0.04	<0.02	0.02	4	0.03			4	0.05	0.03	0.04	4	0.04	0.03	0.04	4	0.03			4	0.04	0.03	0.03	51	0.22	<0.02	0.04
アルカリ度 mg/L	5	81	71	77	4	70	66	68	4	82	75	78	4	83	78	81	4	90	73	83	4	60	55	58	51	91	45	75
電気伝導率 mS/m	5	31.2	27.0	29.0	4	38.5	25.3	28.9	4	30.4	26.9	29.0	4	31.7	29.8	30.6	4	34.5	32.8	33.5	4	27.7	23.9	26.0	51	38.5	18.4	29.0
溶存酸素 mg/L	5	9.7	4.4	6.7	4	11.9	9.4	10.2	4	9.3	6.4	8.1	4	8.4	7.3	7.9	4	8.3	5.0	6.9	4	6.6	2.3	5.1	51	16.0	2.3	7.7
COD mg/L	5	22.8	9.2	13.4	4	10.8	7.4	9.2	4	15.0	10.2	11.6	4	13.6	10.2	11.8	4	14.4	14.0	14.3	4	14.4	9.2	12.0	51	22.8	5.4	11.9
紫外線吸光度	5	0.423	0.308	0.357	4	0.344	0.260	0.300	4	0.327	0.264	0.294	4	0.359	0.328	0.344	4	0.382	0.300	0.331	4	0.317	0.297	0.309	51	0.577	0.260	0.382

柏井浄水場　原水（印旛取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻		13:15	12:35	12:35	13:25	12:05	12:45	12:45	11:50	12:25	12:35	11:50	13:45	12			
	天候	前日 / 当日	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	雨／晴	晴／曇	雨／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温	℃	22.6	22.4	28.0	35.1	26.5	25.8	26.8	16.6	10.5	11.5	13.2	16.4	12	35.1	10.5	21.3
	水温	℃	18.0	20.7	22.0	30.5	30.1	28.8	23.4	15.4	10.9	7.2	8.5	11.3	12	30.5	7.2	18.9
基	一般細菌	CFU/mL	630	2,900	3,300	6,000	4,900	3,900	6,000	3,700	3,800	400	310	3,800	12	6,000	310	3,300
基	大腸菌	MPN/100mL	11	69	23	140	270	88	240	45	210	62	23	360	12	360	11	130
基	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
基	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
基	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
基	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
基	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
基	亜硝酸態窒素	mg/L	0.038	0.027	0.033	<0.004	<0.004	<0.004	0.043	0.046	0.045	0.035	0.023	0.054	12	0.054	<0.004	0.029
基	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	0.23	0.38	<0.02	<0.02	<0.02	1.7	1.3	1.3	0.56	0.24	2.3	12	2.3	<0.02	0.75
基	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	0.10	0.12	0.12	0.13	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	12	0.13	<0.08	<0.08
基	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
基	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
基	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
基	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
基	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
基	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06		
準	クロロ酢酸	mg/L																
準	クロロホルム	mg/L																
準	ジクロロ酢酸	mg/L																
準	ジブロモクロロメタン	mg/L																
準	臭素酸	mg/L																
準	総トリハロメタン	mg/L																
準	トリクロロ酢酸	mg/L																
準	ブロモジクロロメタン	mg/L																
準	ブロモホルム	mg/L																
準	ホルムアルデヒド	mg/L																
項	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005			0.008			0.014			0.017	4	0.017	<0.005	0.010
項	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.36			1.0			1.3			0.98	4	1.3	0.36	0.91
項	鉄及びその化合物	mg/L			0.43			0.99			1.3			1.1	4	1.3	0.43	0.96
項	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
項	ナトリウム及びその化合物	mg/L			11.6			19.3			21.6			12.6	4	21.6	11.6	16.3
項	マンガン及びその化合物	mg/L			0.090			0.19			0.12			0.14	4	0.19	0.090	0.14
項	マンガン(FREE)	mg/L			0.009			0.018			0.007			0.033	4	0.033	0.007	0.017
項	塩化物イオン	mg/L	16.1	13.7	15.3	19.9	17.3	24.3	21.3	16.6	31.0	24.7	26.3	17.6	12	31.0	13.7	20.3
項	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			91			94			106			93	4	106	91	96
項	蒸発残留物	mg/L			220			230			240			230	4	240	220	230
項	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
項	ジェオスミン	μg/L	0.019	0.021	0.016	0.13	0.048	0.061	0.033	0.007	0.004	0.031	0.29	0.011	12	0.29	0.004	0.056
項	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.011	0.21	0.038	0.062	0.051	0.91	0.040	0.004	0.003	0.034	0.060	0.010	12	0.91	0.003	0.12
項	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
項	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
項	有機物(TOC)	mg/L	4.9	5.2	5.4	5.8	5.4	6.1	3.8	4.7	4.5	7.5	8.6	5.2	12	8.6	3.8	5.6
項	pH値		9.5	9.4	9.2	8.9	8.6	8.5	8.4	9.2	9.3	9.4	9.4	8.7	12	9.5	8.4	9.0
項	味																	
項	臭気		下水・藻臭	藻・かび臭	藻・下水臭	かび・藻臭	藻・下水臭	かび・藻臭	かび・藻臭	藻・下水臭	藻・下水臭	藻・下水臭	藻・かび臭	下水・藻臭	12			
項	色度	度	28	24	32	40	38	48	28	24	56	36	36	28	12	56	24	35
項	濁度	度	27	26	21	33	38	36	21	24	31	18	24	29	12	38	18	27

柏井浄水場　原水（印旛取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			0.0003			0.0004			0.0002	4	0.0004	<0.0002	0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L																
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																
	抱水クロラール	mg/L																
	農薬類			0.62		0.10									2	0.62	0.10	0.36
	残留塩素	mg/L																
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			91			94			106			93	4	106	91	96
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.090			0.19			0.12			0.14	4	0.19	0.090	0.14
	マンガン(FREE)	mg/L			0.009			0.018			0.007			0.033	4	0.033	0.007	0.017
	遊離炭酸	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		30	10	15	50	30	30	20	25	20	20	30	20	12	50	10	25
	蒸発残留物	mg/L			220			230			240			230	4	240	220	230
	濁度	度	27	26	21	33	38	36	21	24	31	18	24	29	12	38	18	27
	pH値		9.5	9.4	9.2	8.9	8.6	8.5	8.4	9.2	9.3	9.4	9.4	8.7	12	9.5	8.4	9.0
	腐食性(ランゲリア指数)																	
	従属栄養細菌	CFU/mL	12,000	12,000	31,000	5,500	6,700	8,400	46,000	34,000	10,000	3,200	9,500	41,000	12	46,000	3,200	18,000
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.36			1.0			1.3			0.98	4	1.3	0.36	0.91
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		0.016			0.021			0.017			0.021		4	0.021	0.016	0.019
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L	2.3	1.6	1.7	2.3	1.8	2.1	2.8	2.5	3.2	1.8	1.9	3.7	12	3.7	1.6	2.3
	総りん	mg/L	0.14	0.14	0.12	0.29	0.25	0.26	0.16	0.16	0.16	0.12	0.13	0.21	12	0.29	0.12	0.18
	りん酸イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05		
	浮遊物質	mg/L	37	33	32	45	41	51	32	32	41	15	30	39	12	51	15	36
	硫酸イオン	mg/L			17			21			29			29	4	29	17	24
	溶性ケイ酸	mg/L			4			6			10			10	4	10	4	8
	臭化物イオン	mg/L	0.11	0.09	0.12	0.15	0.13	0.18	0.13	0.11	0.21	0.17	0.17	0.11	12	0.21	0.09	0.14
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L			0.133			0.224			0.142			0.115	4	0.224	0.115	0.154
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			18			15			27			100	4	100	15	40
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			62			60			63			63	4	63	60	62
	マグネシウム硬度	mg/L			29			34			43			30	4	43	29	34
	クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.42				0.87				2	0.87	0.42	0.65

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は4月21日，7月14日，10月20日，1月19日
※ ダイオキシン類の採水日は8月18日，12月15日

柏井浄水場　原水（印旛取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.7.3	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	EPN	mg/L		0.00008	<0.00004	2	0.00008	<0.00004	0.00004
	MCPA	mg/L		0.00006	<0.00005	2	0.00006	<0.00005	<0.00005
	アシュラム	mg/L		<0.009	<0.009	2	<0.009		
	アセフェート	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	アトラジン	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	アニロホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	アラクロール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	インダノファン	mg/L		<0.00009	<0.00009	2	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	カズサホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008	<0.00008	2	<0.00008		
	カルタップ	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L		<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	キャプタン	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	クミルロン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	グリホサート	mg/L		<0.02	<0.02	2	<0.02		
	グルホシネート	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	シアナジン	mg/L		0.00001	<0.00001	2	0.00001	<0.00001	<0.00001
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008	<0.00008	2	<0.00008		
	ジクワット	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L		<0.00009	<0.00009	2	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	シメトリン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L		<0.008	<0.008	2	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	チアジニル	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	チウラム	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.7.3	回数	最高	最低	平均
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	チオベンカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	テフリルトリオン	mg/L		0.0011	0.0002	2	0.0011	0.0002	0.0007
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	トリクロピル	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	トリクロルホン(DEP)	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006	<0.0006	2	<0.0006		
	ナプロパミド	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	パラコート	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ピペロホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピラクロニル	mg/L		0.0003	<0.0001	2	0.0003	<0.0001	0.0002
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ピロキロン	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	フィプロニル	mg/L		<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007	<0.00007	2	<0.00007		
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	フサライド	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ブタクロール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ブタミホス	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	フルアジナム	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロシミドン	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	プロチオホス	mg/L		<0.00007	<0.00007	2	<0.00007		
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロピザミド	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ブロモブチド	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ベノミル	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ペンシクロン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ペンゾピシクロン	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	ペンタゾン	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007	<0.0007	2	<0.0007		
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007	<0.007	2	<0.007		
	メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	メソミル	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	メタラキシル	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004	<0.0004	2	<0.0004		
	メトリブジン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	メフェナセット	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	メプロニル	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	モリネート	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		

柏井浄水場原水（印旛取水場）植物プランクトン試験成績表

種類（単位数/mL） ＼ 採水月日		単位	4月(4回)				5月(5回)					6月(4回)				7月(5回)					8月(4回)				9月(4回)			
			4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	6/19	6/29	7/3	7/10	7/17	7/24	7/31	8/7	8/14	8/21	8/28	9/4	9/11	9/18	9/25
藍藻類	*Anabaena*	糸状体		140			880	320	240	280	160		70	150	550	700	1,900	260	250	1,500	1,500	530	3,120	5,650	4,200	1,510	360	170
	Aphanizomenon	糸状体	10	140	160		80	120		40		120	20	160	50	30	130	50	60	20	50	20			100	60	140	60
	Microcystis	群体			40				40	80	200	160	50	370	620	1,730	1,460	700	2,080	1,490	1,980	980	1,450	900	2,190	2,110	2,900	3,290
	Oscillatoria	糸状体									280					60			20			20	80	240	260	200	400	280
	Phormidium	糸状体	80	100	520	280	2,760	760	1,000	960	1,200	520	160	260	830	810	1,330	680	11,870	5,470	6,100	4,750	8,250	5,830	7,330	4,000	8,310	7,710
	Others		20	140	200	160	760	840	1,200	1,200	1,880	1,240	1,240	760	1,320	340	630	380	1,640	1,140	630	550	1,380	1,490	1,880	1,120	2,800	2,370
珪藻類	*Achnanthes*	細胞																			40		40				40	
	Asterionella	細胞	50	80																								
	Aulacoseira	糸状体	330	1,280	2,720	920	2,920	2,840	6,840	7,320	9,320	8,840	5,240	5,000	5,120	7,000	4,200	3,040	6,000	8,160	5,320	6,560	4,880	4,630	6,360	2,480	4,280	5,680
	*Cyclotella*グループ	細胞	3,850	76,080	55,880	23,080	41,600	29,000	17,240	14,960	17,360	11,040	6,680	14,000	7,320	4,280	4,040	6,200	12,960	11,880	11,920	13,040	9,160	4,030	6,680	5,400	5,560	6,380
	Diatoma	細胞																										
	Fragilaria	細胞																									440	
	Nitzschia	細胞	250	340	1,240	120	1,040	2,360	680	1,760	1,040	360	80	360	200	760	360	440	920	1,720	800	1,920	1,840	2,910	1,680	680	1,440	2,280
	Skeletonema	細胞			160		200	400	80	520	160	40	200	80	40				120	80		120	160	10	120	80	280	40
	Synedra	細胞	140	220	280	40	360	560	440	280	280	120	40	40	80	40	80	120	80	280	160	120	320	290	440	240	200	480
	Others		490	280	280	120	600	520	720	720	960	440	640	480	1,280	400	200	520	1,920	1,560	680	1,080	1,080	410	960	440	1,160	600
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞				40	2,120	360	720	840	800	440	480	400	80		80	40	120	240	400	360	600	210	120	520	400	300
	*Chlamydomonas*グループ	細胞	50	240	80	640	800	200	80	160	80	360		1,800	240	40	80	80	40	440	240	360	400	640	640	1,600	1,080	180
	Closterium	細胞		20	160	80	360	200	40		40		40	40							80	40	240	60				40
	Oocystis	群体			40		80	80	40		40			280	80	40	120	40	40						40	120		20
	Pandorina	群体												80														
	*Sphaerocystis*グループ	群体				80	80	40	160	80		40		40			40		40									20
	Spirogyra	糸状体																										
	Staurastrum	細胞				40	80			40				40			80	120	80		160	240	80	60		80	80	80
	Volvox	群体																										
	Others		140	1,820	2,440	2,160	9,600	3,440	4,160	2,680	3,360	2,720	2,040	1,920	2,320	640	400	840	960	1,640	480	1,080	1,840	980	560	2,080	1,840	1,380
その他藻類	*Ceratium*	細胞																										
	Cryptomonas	細胞	50	1,120	760	1,520	600	1,200	680	880	360	1,240	400	400	160	240	280	120	160	320	640	240	520	430	360	560	880	860
	Peridinium	細胞		40		40	160	120	80	80	40	80		40	200		80	40	80	80		80			80		80	80
	Synura	群体																40	80									
	Uroglena	群体																										
	Others			20	40					80	40		40	200	120			80	40		80	40				40	80	200
藍藻類総数			110	520	920	440	4,480	2,040	2,480	2,560	3,720	2,040	1,540	1,700	3,370	3,670	5,450	2,070	15,920	9,620	10,260	6,850	14,280	14,110	15,960	9,000	14,910	13,880
珪藻類総数			5,110	78,280	60,560	24,280	46,720	35,680	26,000	25,560	29,120	20,840	12,880	19,960	14,040	12,480	8,880	10,320	22,000	23,680	18,920	22,840	17,480	12,280	16,240	9,320	13,400	15,460
緑藻類総数			190	2,080	2,720	3,040	13,120	4,320	5,200	3,800	4,320	3,560	2,560	4,600	2,720	720	800	1,120	1,280	2,320	1,360	2,080	3,160	1,950	1,360	4,400	3,400	2,020
その他藻類総数			50	1,180	800	1,560	760	1,320	760	1,040	440	1,320	440	640	480	240	360	280	360	400	720	360	520	430	440	600	1,040	1,140
植物プランクトン総数			5,460	82,060	65,000	29,320	65,080	43,360	34,440	32,960	37,600	27,760	17,420	26,900	20,610	17,110	15,490	13,790	39,560	36,020	31,260	32,130	35,440	28,770	34,000	23,320	32,750	32,500

【備考】 糸状体の単位は、直鎖型：100μｍ＝1（*Spirogyra*：500μｍ＝1）、螺旋型：1巻＝1

柏井浄水場原水（印旛取水場）植物プランクトン試験成績表

種類（単位数/mL） ＼ 採水月日		単位	10月(5回)					11月(4回)				12月(4回)				1月(4回)				2月(4回)				3月(4回)				年度(51回)		
			10/2	10/9	10/16	10/23	10/30	11/6	11/13	11/20	11/27	12/4	12/11	12/16	12/23	1/8	1/16	1/22	1/29	2/5	2/9	2/19	2/25	3/5	3/12	3/17	3/26	最高	最低	平均
藍藻類	*Anabaena*	糸状体	170	780	340	480	80	20		40	90									10								5,650	0	519
	Aphanizomenon	糸状体	30	60	60	80							20	40	70	320	280	890	1,870	3,620	2,160	4,820	6,760	80	250	230	520	6,760	0	466
	Microcystis	群体	830	1,200	1,680	1,120	860	120	110	50	120	30	40	60	50	30	20	20	20		10	20				10		3,290	0	612
	Oscillatoria	糸状体	30	80		360	260	290	90	260	270	260	160	100	30	20		30			30						20	400	0	81
	Phormidium	糸状体	3,610	6,900	9,080	7,160	3,400	310	290	400	520	390	560	550	400	600	430	550	780	950	590	600	350	90	70	240	430	11,870	70	2,375
	Others		1,270	1,740	4,780	2,440	2,380	930	960	970	470	410	230	410	210	220	400	370	360	420	370	290	230	40	40	90	70	4,780	20	930
珪藻類	*Achnanthes*	細胞	20	20																								40	0	3
	Asterionella	細胞																			40	70	40	40				80	0	6
	Aulacoseira	糸状体	3,490	4,180	6,420	4,000	4,160	3,760	2,590	1,770	1,310	2,080	620	930	940	550	2,220	1,380	690	560	790	1,020	2,020	710	1,260	880	850	9,320	330	3,460
	*Cyclotella*グループ	細胞	10,030	12,180	13,700	22,200	35,980	19,290	23,920	36,900	34,880	71,650	27,120	32,250	54,450	35,350	73,100	52,350	44,550	41,150	65,150	59,350	82,850	37,300	68,600	79,200	29,600	82,850	3,850	29,073
	Diatoma	細胞																										0	0	0
	Fragilaria	細胞																										440	0	9
	Nitzschia	細胞	1,830	5,780	5,440	2,760	2,340	1,170	1,400	2,100	1,390	1,300	420	600	600	330	710	710	330	170	210	410	600	170	290	290	510	5,780	80	1,165
	Skeletonema	細胞	430	40	160	40	220	580	560	200	80	50	20	200	60	40	60		10			20	160	10	100	190		580	0	120
	Synedra	細胞	190	920	1,180	960	580	210	150	420	750	570	470	670	860	600	1,110	1,070	1,160	2,400	1,900	3,580	3,890	230	420	330	230	3,890	40	600
	Others		1,910	1,920	1,020	1,080	1,260	310	370	360	280	850	240	620	410	430	560	400	540	300	360	960	290	490	220	250	160	1,920	120	669
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞	300	420	920	1,000	400	220	430	570	290	240	430	350	210	290	290	260	290	240	140	60	70	20	30	40	30	2,120	0	337
	*Chlamydomonas*グループ	細胞	130	300	440	480	380	810	900	1,040	560	400	640	460	210	330	610	570	630	570	370	260	350	120	40	160	340	1,800	0	425
	Closterium	細胞	20	20	20	40		10	10	10	30			20	20			40	10	20	10	10	10			10		360	0	34
	Oocystis	群体	30	40	40	40	20	10				10						10										280	0	25
	Pandorina	群体					20																					80	0	2
	*Sphaerocystis*グループ	群体				40	20							10														160	0	14
	Spirogyra	糸状体																										0	0	0
	Staurastrum	細胞	120	80	40	80	40	20	60	50	20	20	20			20	20				20		20		40			240	0	38
	Volvox	群体																										0	0	0
	Others		2,200	1,680	4,380	4,640	2,920	1,260	1,220	1,600	1,230	1,110	800	1,000	750	700	1,190	930	810	700	700	520	840	240	540	620	840	9,600	140	1,705
その他藻類	*Ceratium*	細胞																										0	0	0
	Cryptomonas	細胞	320	920	920	1,280	1,100	760	1,360	1,440	900	590	970	560	530	550	720	560	610	480	640	400	550	190	380	510	710	1,520	50	646
	Peridinium	細胞	70	0	200	0	60		20	10	10	10							30	10	30	30			10	10		200	0	39
	Synura	群体																										80	0	2
	Uroglena	群体																										0	0	0
	Others		70	20	80	80	40	50	20	10	20	30					10			10		10						200	0	30
藍藻類総数			5,940	10,760	15,940	11,640	6,980	1,670	1,450	1,720	1,470	1,090	1010	1,160	760	1190	1,130	1,860	3,030	5,000	3,160	5,730	7,340	210	360	570	1,040	15,960	110	4,983
珪藻類総数			17,900	25,040	27,920	31,040	44,540	25,320	28,990	41,750	38,690	76,500	28,890	35,270	57,320	37,300	77,760	55,910	47,280	44,580	68,450	65,410	89,850	38,950	70,890	81,140	31,350	89,850	5,110	35,105
緑藻類総数			2,800	2,540	5,840	6,320	3,800	2,330	2,620	3,270	2,130	1,780	1,890	1,840	1,190	1,340	2,110	1,810	1,740	1,530	1,240	850	1,290	380	650	830	1,210	13,120	190	2,579
その他藻類総数			460	940	1,200	1,360	1,200	810	1,400	1,460	930	630	970	560	530	550	730	560	640	500	670	440	550	190	390	520	710	1,560	50	717
植物プランクトン総数			27,100	39,280	50,900	50,360	56,520	30,130	34,460	48,200	43,220	80,000	32,760	38,830	59,800	40,380	81,730	60,140	52,690	51,610	73,520	72,430	99,030	39,730	72,290	83,060	34,310	99,030	5,460	43,384

【備考】 糸状体の単位は、直鎖型：100μｍ＝1（*Spirogyra*：500μｍ＝1）、螺旋型：1巻＝1

柏井浄水場　東側施設浄水　水質試験成績表（毎日・毎週試験）

	4月				5月				6月				7月				8月				9月			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温 ℃	21	19.2	3.8	15.0	20	24.8	13.7	19.6	21	30.7	18.4	25.2	22	31.4	22.5	29.0	20	33.0	23.2	29.6	20	32.0	22.9	27.3
水温 ℃	21	19.5	11.4	16.3	20	23.7	18.7	20.6	21	28.6	18.9	24.8	22	31.8	26.7	29.9	20	32.7	28.2	30.9	20	31.7	24.8	28.5
一般細菌 CFU/mL	4	0			4	0			4	0			4	0			4	0			4	0		
大腸菌 定性	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	4	1.5	0.89	1.3	4	1.2	0.87	1.0	4	0.93	0.69	0.84	4	0.79	0.41	0.68	4	0.94	0.44	0.63	4	1.1	0.49	0.82
鉄及びその化合物 mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
マンガン及びその化合物 mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
塩化物イオン mg/L	4	30.4	21.2	25.2	4	28.5	21.4	23.8	4	29.1	21.9	24.9	4	32.7	23.2	28.6	4	33.3	29.8	31.4	4	35.7	23.9	28.6
ジェオスミン μg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
2-メチルイソボルネオール μg/L	4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
有機物(TOC) mg/L	21	0.6	0.4	0.5	20	0.6	0.5	0.6	21	0.9	0.6	0.7	22	0.8	0.3	0.6	20	0.7	0.5	0.6	20	0.7	0.2	0.5
pH値	21	7.6	7.4	7.5	20	7.6	7.5	7.5	21	7.6	7.5	7.5	22	7.6	7.5	7.5	20	7.6	7.5	7.5	20	7.6	7.5	7.5
味	21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
臭気	21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
色度 度	21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
濁度 度	21	<0.1			20	<0.1			21	<0.1			22	<0.1			20	<0.1			20	<0.1		
残留塩素 mg/L	21	0.7	0.5	0.6	20	0.9	0.6	0.7	21	0.9	0.8	0.8	22	0.9	0.8	0.9	20	1.0	0.8	0.9	20	1.0	0.8	0.9
臭気強度(TON)	21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
アルカリ度 mg/L	21	56	41	46	20	58	43	52	21	65	48	58	22	63	50	56	20	63	54	58	20	60	45	53
電気伝導率 mS/m	21	35.6	25.0	29.3	20	38.7	30.0	34.5	21	37.8	27.4	31.9	22	34.2	26.6	30.5	20	33.8	30.0	32.2	20	36.8	27.4	30.9
紫外線吸光度	21	0.038	0.019	0.027	20	0.043	0.030	0.036	21	0.056	0.038	0.047	22	0.047	0.025	0.040	20	0.045	0.030	0.037	20	0.050	0.022	0.035

	10月				11月				12月				1月				2月				3月				年度			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温 ℃	22	25.4	12.3	18.1	18	17.9	7.4	11.8	20	12.7	4.8	7.7	19	12.7	0.5	4.9	18	13.0	1.8	6.1	21	16.3	4.0	9.6	242	33.0	0.5	17.3
水温 ℃	22	26.1	16.8	21.5	18	16.8	12.9	14.6	20	13.3	7.6	10.0	19	8.7	5.3	6.9	18	12.8	6.0	8.6	21	16.7	10.6	12.9	242	32.7	5.3	19.1
一般細菌 CFU/mL	5	0			4	0			4	0			4	0			4	0			4	0			51	0		
大腸菌 定性	5	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			51	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	5	1.6	0.76	1.1	4	1.8	1.3	1.5	4	1.6	1.1	1.3	4	1.7	1.5	1.6	4	2.2	1.5	1.9	4	2.1	1.7	1.8	51	2.2	0.41	1.2
鉄及びその化合物 mg/L	5	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			51	<0.03		
マンガン及びその化合物 mg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			51	<0.001		
塩化物イオン mg/L	5	34.0	29.8	31.4	4	32.3	25.5	28.8	4	35.3	32.6	34.1	4	39.6	30.7	36.3	4	40.0	39.2	39.6	4	36.2	32.2	34.0	51	40.0	21.2	30.4
ジェオスミン μg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	51	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	5	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			51	0.002	<0.001	<0.001
有機物(TOC) mg/L	22	0.5	0.2	0.5	18	0.6	0.3	0.5	20	1.0	0.6	0.8	19	1.2	0.8	1.0	18	1.3	0.9	1.1	21	1.0	0.7	0.8	242	1.3	0.2	0.7
pH値	22	7.5	7.4	7.5	18	7.6	7.4	7.5	20	7.6	7.5	7.5	19	7.5	7.4	7.5	18	7.6	7.5	7.5	21	7.6	7.5	7.5	242	7.6	7.4	7.5
味	22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
臭気	22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
色度 度	22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
濁度 度	22	<0.1			18	<0.1			20	<0.1			19	<0.1			18	0.1	<0.1	<0.1	21	<0.1			242	0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	22	0.9	0.8	0.9	18	0.8	0.6	0.7	20	0.6			19	0.6			18	0.6	0.5	0.6	21	0.7	0.6	0.6	242	1.0	0.5	0.7
臭気強度(TON)	22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
アルカリ度 mg/L	22	57	50	52	18	52	43	48	20	56	47	51	19	53	46	50	18	54	47	49	21	49	42	45	242	65	41	52
電気伝導率 mS/m	22	35.0	31.1	33.2	18	33.3	28.5	31.6	20	36.2	31.4	33.5	19	39.1	29.8	35.0	18	39.8	36.0	38.2	21	35.8	29.8	34.1	242	39.8	25.0	32.8
紫外線吸光度	22	0.051	0.024	0.035	18	0.046	0.027	0.036	20	0.045	0.033	0.040	19	0.053	0.038	0.046	18	0.052	0.034	0.045	21	0.048	0.025	0.039	242	0.056	0.019	0.038

柏井浄水場　東側施設浄水　水質試験成績表

	試験項目等 ＼ 採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻	12:10	12:00	11:55	12:10	11:20	12:00	11:45	11:20	11:40	11:40	11:00	14:15	12			
	天候　前日 / 当日	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	雨／晴	晴／曇	雨／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温　℃	21.9	18.9	28.8	35.7	28.4	28.2	27.0	16.6	11.1	11.5	13.9	16.5	12	35.7	11.1	21.5
	水温　℃	15.9	18.7	20.8	28.0	29.7	30.1	24.5	15.9	13.5	6.7	8.0	11.6	12	30.1	6.7	18.6
	一般細菌　CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	大腸菌　定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物　mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
	水銀及びその化合物　mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
	セレン及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	鉛及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	ヒ素及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	六価クロム化合物　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	亜硝酸態窒素　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	1.6	1.1	1.0	0.80	0.54	0.55	0.86	1.7	1.1	1.8	1.8	1.8	12	1.8	0.54	1.2
	フッ素及びその化合物　mg/L	<0.08	<0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08
基	ホウ素及びその化合物　mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	四塩化炭素　mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
	1,4-ジオキサン　mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	ジクロロメタン　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	テトラクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	トリクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	ベンゼン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	塩素酸　mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	クロロホルム　mg/L	0.004	0.008	0.012	0.018	0.019	0.016	0.012	0.004	0.005	0.002	0.003	0.005	12	0.019	0.002	0.009
	ジクロロ酢酸　mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.005	<0.002	0.002
	ジブロモクロロメタン　mg/L	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	12	0.006	0.002	0.004
	臭素酸　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	総トリハロメタン　mg/L	0.009	0.014	0.023	0.032	0.030	0.031	0.022	0.011	0.012	0.007	0.012	0.012	12	0.032	0.007	0.018
項	トリクロロ酢酸　mg/L	<0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン　mg/L	0.003	0.004	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004	12	0.008	0.002	0.005
	ブロモホルム　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド　mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物　mg/L			0.03			0.04			0.02			0.01	4	0.04	0.01	0.03
	鉄及びその化合物　mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	銅及びその化合物　mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
目	ナトリウム及びその化合物　mg/L			16.4			24.6			24.2			25.6	4	25.6	16.4	22.7
	マンガン及びその化合物　mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)　mg/L																
	塩化物イオン　mg/L	24.0	22.4	22.7	27.8	30.3	35.2	30.2	26.2	33.2	31.2	40.1	36.2	12	40.1	22.4	30.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)　mg/L			71			78			88			87	4	88	71	81
	蒸発残留物　mg/L			190			190			190			200	4	200	190	190
	陰イオン界面活性剤　mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
	ジェオスミン　μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール　μg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	フェノール類　mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
	有機物(TOC)　mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	0.8	12	1.1	0.4	0.7
	pH値	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.4	7.6
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色度　度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	濁度　度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		

柏井浄水場　東側施設浄水　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	農薬類			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								4	<0.01		
	残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	12	0.9	0.6	0.8
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			71			78			88			87	4	88	71	81
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)	mg/L																
	遊離炭酸	mg/L			5			4			4			5	4	5	4	5
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	蒸発残留物	mg/L			190			190			190			200	4	200	190	190
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	pH値		7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.4	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)				−1.1			−0.7			−1.0			−0.9	4	−0.7	−1.1	−0.9
	従属栄養細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.04			0.02			0.01	4	0.04	0.01	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		<0.001			<0.001			<0.001			0.003		4	0.003	<0.001	<0.001
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	7	7	6	7	5	5	4	5	5	5	6	6	12	7	4	6
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L			26			30			42			35	4	42	26	33
	溶性ケイ酸	mg/L			13			12			10			16	4	16	10	13
	臭化物イオン	mg/L	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.03	12	0.05	<0.02	0.03
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			48			52			58			61	4	61	48	55
	マグネシウム硬度	mg/L			23			26			30			26	4	30	23	26
	クリプトスポリジウム	個/20L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ジアルジア	個/20L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					<0.0065				<0.00090				2	<0.0065	<0.00090	<0.0037

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は4月21日，7月14日，10月20日，1月19日

※ ダイオキシン類の採水日は8月18日から19日にかけて及び12月15日から16日にかけて実施

柏井浄水場　東側施設浄水　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	EPN	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	MCPA	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	アシュラム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009		
	アセフェート	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	アニロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	インダノファン	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	カズサホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	カルタップ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	クミルロン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	グリホサート	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02		
	グルホシネート	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シアナジン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	チアジニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	チウラム	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		

試験項目等	採水年月日	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
チオジカルブ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
トリクロピル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
トリシクラゾール	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006		
ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
パラコート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ピペロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピラクロニル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ピリダフェンチオン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
フィプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
フェリムゾン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
フェントラザミド	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ブタクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
フルアジナム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
プロチオホス	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロベナゾール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
ブロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ペノミル	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ペンゾピシクロン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
ベンゾフェナップ	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
ベンフレセート	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007		
ホスチアゼート	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
メソミル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
メトミノストロビン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004		
メトリブジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
モリネート	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		

柏井浄水場　西側施設浄水　水質試験成績表（毎日・毎週試験）

	4月				5月				6月				7月				8月				9月			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温 ℃	21	19.2	3.8	15.0	20	24.8	13.7	19.6	21	30.7	18.4	25.2	22	31.4	22.5	29.0	20	33.0	23.2	29.6	20	32.0	22.9	27.3
水温 ℃	21	19.2	11.4	15.9	20	23.1	18.4	20.1	21	27.9	19.1	24.4	22	31.4	25.8	29.2	20	32.0	27.9	30.4	20	31.2	24.5	28.0
一般細菌 CFU/mL	4	0			5	0			4	0			5	0			4	0			4	0		
大腸菌 定性	4	不検出			5	不検出			4	不検出			5	不検出			4	不検出			4	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	4	1.6	1.1	1.3	5	1.5	1.3	1.4	4	1.3	0.91	1.2	5	1.2	0.72	1.0	4	0.96	0.69	0.82	4	1.4	0.85	1.3
鉄及びその化合物 mg/L	4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
マンガン及びその化合物 mg/L	4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
塩化物イオン mg/L	4	28.2	17.2	21.3	5	21.6	16.8	18.3	4	23.8	16.4	19.8	5	23.6	19.2	20.7	4	25.3	21.4	23.9	4	26.5	19.0	22.0
ジェオスミン μg/L	4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
2-メチルイソボルネオール μg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	5	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001			5	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
有機物(TOC) mg/L	21	0.7	0.3	0.5	20	0.8	0.6	0.7	21	1.0	0.7	0.9	22	1.1	0.4	0.8	20	1.0	0.6	0.8	20	1.0	0.5	0.7
pH値	21	7.6	7.4	7.5	20	7.6	7.5	7.5	21	7.6	7.5	7.5	22	7.6	7.5	7.5	20	7.6	7.5	7.5	20	7.6	7.5	7.5
味	21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
臭気	21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
色度 度	21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
濁度 度	21	<0.1			20	<0.1			21	<0.1			22	<0.1			20	<0.1			20	<0.1		
残留塩素 mg/L	21	0.7	0.6	0.6	20	0.8	0.7	0.7	21	0.8			22	1.0	0.9	0.9	20	1.0	0.8	0.9	20	0.9		
臭気強度(TON)	21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
アルカリ度 mg/L	21	47	33	40	20	53	37	45	21	57	43	50	22	62	39	53	20	61	53	58	20	58	44	52
電気伝導率 mS/m	21	28.9	20.9	24.9	20	30.8	24.6	28.0	21	33.2	20.4	26.9	22	29.0	19.5	25.7	20	29.9	27.0	28.6	20	30.8	23.5	27.7
紫外線吸光度	21	0.046	0.021	0.032	20	0.060	0.042	0.049	21	0.073	0.050	0.064	22	0.076	0.033	0.061	20	0.068	0.047	0.058	20	0.083	0.038	0.055

	10月				11月				12月				1月				2月				3月				年度			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温 ℃	22	25.4	12.3	18.1	18	17.9	7.4	11.8	20	12.7	4.8	7.7	19	12.7	0.5	4.9	18	13.0	1.8	6.1	21	16.3	4.0	9.6	242	33.0	0.5	17.3
水温 ℃	22	25.8	17.3	21.4	18	16.7	12.7	14.5	20	12.9	8.0	10.1	19	8.7	5.6	7.1	18	13.0	6.2	9.0	21	16.6	10.6	13.0	242	32.0	5.6	18.8
一般細菌 CFU/mL	5	0			4	0			4	0			4	0			4	0			4	0			51	0		
大腸菌 定性	5	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			51	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	5	2.0	1.4	1.8	4	2.0	1.7	1.8	4	2.2	2.0	2.1	4	2.3	2.1	2.2	4	2.4	2.2	2.3	4	2.4	1.8	2.1	51	2.4	0.69	1.6
鉄及びその化合物 mg/L	5	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			51	<0.03		
マンガン及びその化合物 mg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			51	<0.001		
塩化物イオン mg/L	5	30.6	23.7	26.4	4	31.1	21.8	27.2	4	35.7	32.0	33.6	4	37.3	26.0	33.9	4	39.2	36.3	37.9	4	34.2	33.8	34.0	51	39.2	16.4	26.3
ジェオスミン μg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			4	<0.001			51	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	5	<0.001			4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	51	0.002	<0.001	<0.001
有機物(TOC) mg/L	22	0.8	0.3	0.7	18	0.7	0.4	0.6	20	0.8	0.5	0.6	19	0.8	0.5	0.7	18	0.9	0.6	0.8	21	1.0	0.5	0.8	242	1.1	0.3	0.7
pH値	22	7.5	7.4	7.5	18	7.6	7.4	7.5	20	7.6	7.4	7.5	19	7.6	7.4	7.5	18	7.6	7.5	7.5	21	7.6	7.5	7.5	242	7.6	7.4	7.5
味	22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
臭気	22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
色度 度	22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
濁度 度	22	<0.1			18	<0.1			20	<0.1			19	<0.1			18	<0.1			21	<0.1			242	<0.1		
残留塩素 mg/L	22	0.9	0.8	0.8	18	0.8	0.6	0.7	20	0.7	0.6	0.6	19	0.7	0.6	0.6	18	0.7	0.6	0.6	21	0.7	0.6	0.6	242	1.0	0.6	0.7
臭気強度(TON)	22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
アルカリ度 mg/L	22	53	46	50	18	51	39	48	20	51	47	49	19	49	46	47	18	49	45	47	21	49	42	46	242	62	33	49
電気伝導率 mS/m	22	34.2	28.6	31.0	18	33.1	25.2	30.5	20	35.7	30.7	33.2	19	38.3	30.2	34.6	18	39.4	34.7	37.3	21	35.8	31.5	34.4	242	39.4	19.5	30.1
紫外線吸光度	22	0.062	0.038	0.051	18	0.059	0.033	0.045	20	0.049	0.037	0.043	19	0.051	0.036	0.045	18	0.053	0.034	0.046	21	0.061	0.028	0.047	242	0.083	0.021	0.050

柏井浄水場　西側施設浄水　水質試験成績表

	試験項目等 ＼ 採水年月日		R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻		11:50	11:25	11:20	11:40	10:55	11:30	11:20	10:55	11:10	11:20	10:40	13:10	12			
	天候	前日 / 当日	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	雨／晴	晴／曇	雨／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温	℃	21.9	18.9	24.6	32.4	27.7	27.9	26.0	16.3	10.5	10.3	11.1	16.4	12	32.4	10.3	20.3
	水温	℃	16.8	19.2	21.5	29.6	30.8	30.3	24.8	15.4	12.3	5.9	7.4	11.5	12	30.8	5.9	18.8
	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	大腸菌	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	1.4	1.3	1.1	0.71	0.90	1.5	1.7	2.1	2.2	2.3	1.8	12	2.3	0.71	1.6
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	12	0.11	<0.08	<0.08
基	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	0.005	0.006	0.010	0.016	0.016	0.009	0.009	0.003	0.001	<0.001	0.002	0.002	12	0.016	<0.001	0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.007	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.002	0.004	0.003	12	0.006	0.002	0.004
	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.012	0.022	0.031	0.032	0.023	0.023	0.011	0.011	0.004	0.009	0.008	12	0.032	0.004	0.017
項	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.006	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	12	0.009	0.002	0.005
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.05			0.02			0.01	4	0.05	0.01	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
目	ナトリウム及びその化合物	mg/L			16.1			21.8			27.1			25.0	4	27.1	16.1	22.5
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	22.3	19.6	19.4	20.0	25.0	26.6	24.3	22.4	33.0	27.1	37.7	33.9	12	37.7	19.4	25.9
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			65			74			80			79	4	80	65	75
	蒸発残留物	mg/L			180			180			190			180	4	190	180	180
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	12	0.9	0.6	0.7
	pH値		7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		

柏井浄水場　西側施設浄水　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L			0.002			0.002			<0.002			<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
	農薬類			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								4	<0.01		
	残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	12	0.9	0.6	0.8
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			65			74			80			79	4	80	65	75
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)	mg/L																
	遊離炭酸	mg/L			4			4			4			5	4	5	4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	蒸発残留物	mg/L			180			180			190			180	4	190	180	180
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	pH値		7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)				−1.0			−0.7			−1.0			−1.0	4	−0.7	−1.0	−0.9
	従属栄養細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.05			0.02			0.01	4	0.05	0.01	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		0.001			0.002			0.003			0.003		4	0.003	0.001	0.002
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	4	4	4	4	4	4	4	5	4	6	6	6	12	6	4	5
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L			24			27			36			33	4	36	24	30
	溶性ケイ酸	mg/L			16			18			19			16	4	19	16	17
	臭化物イオン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	12	0.05	<0.02	<0.02
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			46			53			58			57	4	58	46	54
	マグネシウム硬度	mg/L			19			21			22			22	4	22	19	21
	クリプトスポリジウム	個/20L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ジアルジア	個/20L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					<0.0021				<0.00064				2	<0.0021	<0.00064	<0.0014

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は4月21日，7月14日，10月20日，1月19日
※ ダイオキシン類の採水日は8月12日及び12月8日から9日にかけて実施

柏井浄水場　西側施設浄水　水質試験成績表

	採水年月日 試験項目等		R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	EPN	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	MCPA	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	アシュラム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009		
	アセフェート	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	アニロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	インダノファン	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	カズサホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	カルタップ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	クミルロン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	グリホサート	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02		
	グルホシネート	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シアナジン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	チアジニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	チウラム	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		

	採水年月日 試験項目等		R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
	チオジカルブ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	チオファネートメチル	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	テフリルトリオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	トリクロピル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	トリシクラゾール	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006		
	ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	パラコート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ピペロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピラクロニル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	ピラゾキシフェン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	フィプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	フェリムゾン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	フェントエート(PAP)	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
	フェントラザミド	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ブタクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	フルアジナム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	プロチオホス	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロベナゾール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ブロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ペノミル	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ペンゾピシクロン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	ペンゾフェナップ	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	ベンフラカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	ベンフレセート	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007		
	ホスチアゼート	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007		
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	メソミル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	メトミノストロビン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004		
	メトリブジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	モリネート	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		

北総浄水場　原水（木下取水場）　水質試験成績表（毎日・毎週試験）

	4　月				5　月				6　月				7　月				8　月				9　月			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温　℃	21	19.8	4.4	15.1	20	24.3	14.2	19.6	21	30.0	19.1	25.1	22	31.3	22.5	29.0	20	32.4	23.8	29.6	20	31.7	21.4	27.2
水温　℃	21	19.1	10.7	15.7	20	23.1	17.8	20.2	21	28.7	19.6	24.5	22	31.7	25.3	29.4	20	32.1	27.3	30.1	20	31.3	23.3	27.5
一般細菌　CFU/mL	4	2,200	200	840	5	720	240	440	4	860	380	550	5	1,700	200	750	4	1,100	590	860	4	1,000	600	770
大腸菌　MPN/100mL	4	340	5.2	95	5	45	11	20	4	390	11	120	5	140	2.0	33	4	25	7.5	18	4	21	17	19
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	4	1.8	1.1	1.4	5	1.5	1.1	1.3	4	1.3	1.0	1.2	5	1.3	0.65	1.1	4	1.1	0.57	0.78	4	1.6	0.75	1.3
鉄及びその化合物　mg/L	4	0.65	0.44	0.54	5	0.96	0.44	0.62	4	1.1	0.59	0.72	5	1.9	0.50	0.83	4	1.1	0.48	0.69	4	0.64	0.49	0.58
マンガン及びその化合物　mg/L	4	0.038	0.034	0.036	5	0.057	0.031	0.041	4	0.061	0.039	0.051	5	0.095	0.044	0.065	4	0.093	0.056	0.072	4	0.067	0.041	0.054
塩化物イオン　mg/L	4	16.7	11.8	14.6	5	16.5	12.4	13.7	4	13.9	13.2	13.6	5	15.4	7.9	13.1	4	16.9	15.5	16.2	4	20.3	13.0	16.1
ジェオスミン　μg/L	4	0.004	0.002	0.003	5	0.003	0.002	0.002	4	0.004	0.002	0.003	5	0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.002		
2-メチルイソボルネオール　μg/L	4	0.015	0.008	0.012	5	0.017	0.002	0.008	4	0.004	0.003	0.004	5	0.006	0.003	0.004	4	0.009	0.003	0.005	4	0.005	0.002	0.003
有機物(TOC)　mg/L	21	3.0	1.5	2.1	20	2.7	1.8	2.2	21	3.0	2.1	2.4	22	3.1	2.2	2.6	20	3.4	2.3	2.7	20	2.7	1.6	2.2
pH値	21	8.6	7.7	7.9	20	7.7	7.4	7.6	21	7.8	7.4	7.6	22	8.0	7.4	7.7	20	8.0	7.6	7.8	20	7.9	7.4	7.7
臭気	21				20				21				22				20				20			
色度　度	21	32	18	24	20	32	16	22	21	30	16	22	22	32	12	24	20	48	24	30	20	32	18	23
濁度　度	21	17	8.4	11	20	18	8.2	12	21	17	8.7	11	22	31	7.9	13	20	15	9.2	13	20	14	7.5	10
臭気強度(TON)	21	25	15	20	20	25	10	17	21	25	10	18	22	25	15	22	20	30	20	24	20	25	20	22
アンモニア態窒素　mg/L	21	0.09	0.02	0.04	20	0.08	<0.02	0.05	21	0.10	0.03	0.05	22	0.13	0.02	0.07	20	0.20	0.08	0.12	20	0.18	0.06	0.10
アルカリ度　mg/L	21	52	32	41	20	54	37	43	21	54	37	49	22	59	34	53	20	62	54	58	20	61	47	54
電気伝導率　mS/m	21	23.0	15.8	19.9	20	22.1	17.4	19.0	21	23.4	16.8	20.6	22	23.8	13.7	21.2	20	24.6	22.0	23.3	20	25.1	20.3	22.8
溶存酸素(DO)　mg/L	4	10.7	9.1	9.7	5	9.0	8.3	8.6	4	8.3	7.4	7.8	5	7.4	6.7	7.2	4	7.2	6.1	6.6	4	8.2	5.7	7.0
生物化学的酸素要求量(BOD)　mg/L	4	2.6	1.8	2.1	4	2.7	1.9	2.4	4	3.5	1.7	2.7	5	3.2	1.0	2.0	4	2.6	1.5	2.0	4	2.2	1.1	1.6
紫外線吸光度	21	0.225	0.154	0.184	20	0.258	0.178	0.218	21	0.285	0.211	0.243	22	0.311	0.202	0.249	20	0.343	0.230	0.265	20	0.327	0.163	0.218

	10　月				11　月				12　月				1　月				2　月				3　月				年度			
	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温　℃	22	26.0	12.6	18.3	18	15.8	5.4	11.1	20	12.0	3.5	7.1	19	9.0	0.7	3.5	18	12.6	1.5	5.6	21	17.7	3.4	9.6	242	32.4	0.7	17.0
水温　℃	22	25.1	16.7	20.5	18	15.3	12.2	13.8	20	12.7	6.5	9.3	19	8.2	4.6	6.0	18	13.6	5.2	8.4	21	17.9	9.5	12.6	242	32.1	4.6	18.4
一般細菌　CFU/mL	5	800	340	520	4	1,300	520	770	4	3,800	390	1,300	4	340	240	300	4	1,600	220	610	4	1,400	320	700	51	3,800	200	700
大腸菌　MPN/100mL	5	37	7.3	17	4	46	29	35	4	41	12	21	4	46	5.2	22	4	96	2.0	31	4	120	7.4	50	51	390	2.0	39
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	5	2.0	1.6	1.8	4	1.9	1.7	1.8	4	2.2	2.0	2.2	4	2.4	2.2	2.3	4	2.5	1.9	2.3	4	2.3	1.9	2.1	51	2.5	0.57	1.6
鉄及びその化合物　mg/L	5	0.60	0.41	0.53	4	0.49	0.29	0.43	4	0.36	0.25	0.29	4	0.38	0.29	0.33	4	0.83	0.35	0.52	4	0.73	0.41	0.53	51	1.9	0.25	0.56
マンガン及びその化合物　mg/L	5	0.062	0.041	0.047	4	0.045	0.028	0.034	4	0.026	0.020	0.022	4	0.033	0.026	0.029	4	0.065	0.026	0.043	4	0.054	0.040	0.045	51	0.095	0.020	0.045
塩化物イオン　mg/L	5	22.0	17.6	19.7	4	23.7	18.2	21.3	4	29.9	26.5	27.7	4	29.2	20.8	26.5	4	34.1	30.1	32.0	4	34.6	24.0	28.3	51	34.6	7.9	19.9
ジェオスミン　μg/L	5	0.003	0.002	0.002	4	0.002			4	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.005	0.003	0.004	4	0.008	0.003	0.005	51	0.008	0.002	0.003
2-メチルイソボルネオール　μg/L	5	0.002			4	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.004	4	0.004	0.002	0.003	51	0.017	0.002	0.004
有機物(TOC)　mg/L	22	2.2	1.4	1.7	18	2.1	1.5	1.7	20	2.0	1.5	1.7	19	2.0	1.5	1.8	18	2.9	1.7	2.1	21	2.7	1.9	2.2	242	3.4	1.4	2.1
pH値	22	7.8	7.7	7.8	18	7.9	7.7	7.8	20	8.0	7.7	7.8	19	8.1	7.7	7.8	18	8.0	7.7	7.8	21	8.1	7.6	7.8	242	8.6	7.4	7.8
臭気	22				18				20				19				18				21				242			
色度　度	22	24	16	18	18	24	16	18	20	18	12	16	19	20	10	13	18	24	8	14	21	24	8	15	242	48	8	20
濁度　度	22	12	7.0	9.3	18	11	5.8	8.2	20	8.3	4.0	5.3	19	7.9	3.5	5.2	18	15	3.4	6.8	21	13	5.7	8.4	242	31	3.4	9.5
臭気強度(TON)	22	30	20	23	18	25	15	20	20	25	15	19	19	25	15	23	18	25	20	24	21	30	20	23	242	30	10	21
アンモニア態窒素　mg/L	22	0.09	0.05	0.07	18	0.07	0.05	0.06	20	0.12	0.05	0.09	19	0.20	0.14	0.18	18	0.19	0.08	0.13	21	0.14	0.06	0.10	242	0.20	<0.02	0.09
アルカリ度　mg/L	22	59	51	55	18	57	45	54	20	59	49	53	19	54	49	52	18	56	50	52	21	56	48	51	242	62	32	51
電気伝導率　mS/m	22	28.4	24.1	25.8	18	26.8	20.6	25.3	20	29.8	27.1	28.4	19	31.1	23.9	28.4	18	31.3	28.6	30.3	21	28.8	25.7	27.4	242	31.3	13.7	24.3
溶存酸素(DO)　mg/L	5	9.2	7.9	8.5	4	10.4	9.7	10.0	4	11.0	9.8	10.5	4	11.8	11.2	11.4	4	11.2	9.5	10.6	4	10.7	9.6	10.1	51	11.8	5.7	9.0
生物化学的酸素要求量(BOD)　mg/L	5	1.6	0.7	1.2	4	1.7	1.2	1.4	3	2.3	1.4	1.9	4	2.1	1.7	1.9	4	3.2	1.5	2.5	4	2.1	1.6	1.9	49	3.5	0.7	2.0
紫外線吸光度	22	0.202	0.147	0.162	18	0.213	0.152	0.166	20	0.176	0.152	0.162	19	0.178	0.152	0.165	18	0.233	0.166	0.184	21	0.227	0.173	0.194	242	0.343	0.147	0.201

北総浄水場　原水（木下取水場）　水質試験成績表

	試験項目等 / 採水年月日		R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻		9:05	9:05	9:10	9:00	8:45	9:00	9:10	9:05	9:00	8:50	8:50	9:50	12			
	天候	前日 / 当日	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／晴	晴／雨	雨／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温	℃	16.5	18.0	22.8	28.3	29.3	26.6	22.4	13.1	9.3	4.2	4.5	9.5	12	29.3	4.2	17.0
	水温	℃	16.5	19.2	21.7	29.6	30.7	29.8	23.3	13.8	11.1	6.4	5.9	8.9	12	30.7	5.9	18.1
基	一般細菌	CFU/mL	570	3,100	1,200	3,500	3,200	1,000	650	1,000	460	460	340	3,500	12	3,500	340	1,600
基	大腸菌	MPN/100mL	11	54	57	12	60	16	40	46	120	43	5.2	170	12	170	5.2	53
基	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
基	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
基	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.003	0.001	0.001
基	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
基	亜硝酸態窒素	mg/L	0.026	0.030	0.022	0.016	0.022	0.026	0.024	0.034	0.041	0.070	0.10	0.060	12	0.10	0.016	0.039
基	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.7	1.5	1.4	1.3	0.54	0.88	1.7	1.7	2.1	2.3	2.5	2.1	12	2.5	0.54	1.6
基	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	12	0.13	0.08	0.11
基	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
基	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
基	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
基	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
基	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
基	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
基	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06		
準	クロロ酢酸	mg/L																
準	クロロホルム	mg/L																
準	ジクロロ酢酸	mg/L																
準	ジブロモクロロメタン	mg/L																
準	臭素酸	mg/L																
準	総トリハロメタン	mg/L																
準	トリクロロ酢酸	mg/L																
準	ブロモジクロロメタン	mg/L																
準	ブロモホルム	mg/L																
準	ホルムアルデヒド	mg/L																
目	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			0.006	4	0.006	<0.005	<0.005
目	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.28			0.37			0.19			0.26	4	0.37	0.19	0.28
目	鉄及びその化合物	mg/L			0.39			0.44			0.32			0.47	4	0.47	0.32	0.41
目	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
目	ナトリウム及びその化合物	mg/L			11.5			16.0			21.1			19.0	4	21.1	11.5	16.9
目	マンガン及びその化合物	mg/L			0.031			0.057			0.026			0.049	4	0.057	0.026	0.041
目	マンガン(FREE)	mg/L																
目	塩化物イオン	mg/L	16.6	13.5	13.7	14.7	17.9	17.8	17.8	19.3	27.0	20.2	29.7	23.9	12	29.7	13.5	19.3
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			66			73			83			76	4	83	66	75
目	蒸発残留物	mg/L			180			170			180			190	4	190	170	180
目	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
目	ジェオスミン	μg/L	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	12	0.004	0.002	0.003
目	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.008	0.014	0.003	0.002	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	12	0.014	0.001	0.004
目	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
目	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
目	有機物(TOC)	mg/L	1.8	2.3	2.1	2.3	2.7	2.3	1.4	1.9	1.5	1.6	1.7	2.4	12	2.7	1.4	2.0
目	pH値		8.0	7.6	7.4	7.4	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	12	8.0	7.4	7.7
目	味																	
目	臭気		下水・藻臭	下水臭	藻・下水臭	藻・下水臭	藻・下水臭	藻・下水臭	藻・下水臭	下水臭	藻・下水臭	藻・下水臭	下水・藻臭	下水・藻臭	12			
目	色度	度	14	20	13	24	26	24	13	14	12	11	12	18	12	26	11	17
目	濁度	度	7.9	15	8.8	9.2	13	9.1	7.2	10	4.9	5.0	3.9	12	12	15	3.9	8.8

北総浄水場　原水（木下取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			0.001			0.002	4	0.002	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L																
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																
	抱水クロラール	mg/L																
	農薬類			0.27		<0.01									2	0.27	<0.01	0.14
	残留塩素	mg/L																
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			66			73			83			76	4	83	66	75
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.031			0.057			0.026			0.049	4	0.057	0.026	0.041
	マンガン(FREE)	mg/L																
	遊離炭酸	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		25	15	30	25	25	25	25	20	15	20	25	25	12	30	15	23
	蒸発残留物	mg/L			180			170			180			190	4	190	170	180
	濁度	度	7.9	15	8.8	9.2	13	9.1	7.2	10	4.9	5.0	3.9	12	12	15	3.9	8.8
	pH値		8.0	7.6	7.4	7.4	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	12	8.0	7.4	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)																	
	従属栄養細菌	CFU/mL	31,000	39,000	41,000	12,000	5,100	6,400	6,300	12,000	34,000	39,000	6,800	66,000	12	66,000	5,100	25,000
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.28			0.37			0.19			0.26	4	0.37	0.19	0.28
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		0.011			0.011			0.007			0.007		4	0.011	0.007	0.009
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	3	12	15	6	8	6	5	5	5	6	6	6	12	15	3	7
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L	2.1	1.9	1.7	1.8	1.2	1.4	2.0	2.0	2.4	2.7	2.7	2.6	12	2.7	1.2	2.0
	総りん	mg/L	0.13	0.13	0.11	0.13	0.17	0.16	0.16	0.13	0.15	0.14	0.17	0.18	12	0.18	0.11	0.15
	りん酸イオン	mg/L	0.10	0.10	0.12	0.05	0.17	0.31	0.28	0.14	0.26	0.15	0.31	0.21	12	0.31	0.05	0.18
	浮遊物質	mg/L	7	16	9	7	5	11	12	8	5	2	3	11	12	16	2	8
	硫酸イオン	mg/L			21			24			30			29	4	30	21	26
	溶性ケイ酸	mg/L			17			21			20			18	4	21	17	19
	臭化物イオン	mg/L	0.06	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	12	0.09	0.05	0.07
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L			0.058			0.076			0.047			0.056	4	0.076	0.047	0.059
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			52			6			20			60	4	60	6	35
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			47			52			60			55	4	60	47	54
	マグネシウム硬度	mg/L			19			21			23			21	4	23	19	21
	クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ジアルジア	個/10L	1			不検出			不検出			不検出			4	1	不検出	不検出
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.27				<0.050				2	0.27	<0.050	<0.16

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は4月21日，7月14日，10月20日，1月19日
※ ダイオキシン類の採水日は8月12日，12月8日

北総浄水場　原水（木下取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.7.3	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	EPN	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	MCPA	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	アシュラム	mg/L		<0.009	<0.009	2	<0.009		
	アセフェート	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	アトラジン	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	アニロホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	アラクロール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	インダノファン	mg/L		<0.00009	<0.00009	2	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	カズサホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008	<0.00008	2	<0.00008		
	カルタップ	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L		0.00002	<0.00001	2	0.00002	<0.00001	0.00001
	キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	キャプタン	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
	クミルロン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	グリホサート	mg/L		<0.02	<0.02	2	<0.02		
	グルホシネート	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	シアナジン	mg/L		0.00001	<0.00001	2	0.00001	<0.00001	<0.00001
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008	<0.00008	2	<0.00008		
	ジクワット	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L		<0.00009	<0.00009	2	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	シメトリン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L		<0.008	<0.008	2	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	チアジニル	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
	チウラム	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		

試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.7.3	回数	最高	最低	平均
チオジカルブ	mg/L		<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L		0.0003	<0.0001	2	0.0003	<0.0001	0.0002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
トリクロピル	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
トリクロルホン(DEP)	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
トリシクラゾール	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
トリフルラリン	mg/L		<0.0006	<0.0006	2	<0.0006		
ナプロパミド	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
パラコート	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
ピペロホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
ピラクロニル	mg/L		0.0003	<0.0001	2	0.0003	<0.0001	0.0002
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
ピロキロン	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
フィプロニル	mg/L		<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
フェリムゾン	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007	<0.00007	2	<0.00007		
フェントラザミド	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
フサライド	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
ブタクロール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
ブタミホス	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
フルアジナム	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
プレチラクロール	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
プロシミドン	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
プロチオホス	mg/L		<0.00007	<0.00007	2	<0.00007		
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
プロピザミド	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
プロベナゾール	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
ブロモブチド	mg/L		0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
ペンシクロン	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
ベンタゾン	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
ペンディメタリン	mg/L		<0.003	<0.003	2	<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
ベンフレセート	mg/L		<0.0007	<0.0007	2	<0.0007		
ホスチアゼート	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007	<0.007	2	<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
メソミル	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
メタラキシル	mg/L		<0.002	<0.002	2	<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
メトミノストロビン	mg/L		<0.0004	<0.0004	2	<0.0004		
メトリブジン	mg/L		<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
メフェナセット	mg/L		<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
メプロニル	mg/L		<0.001	<0.001	2	<0.001		
モリネート	mg/L		<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		

北総浄水場原水（木下取水場） 植物プランクトン試験成績表

（月1回・年12回）

種類（単位数/ml） ＼ 採水場所		単位	R7 4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	R8 1/8	2/5	3/5	年度 最高	最低	平均
藍藻類	*Anabaena*	糸状体					30	20							30	0	4
	Aphanizomenon	糸状体													0	0	0
	Microcystis	群体													0	0	0
	Oscillatoria	糸状体													0	0	0
	Phormidium	糸状体	130	40		20	20	50	10			40			130	0	26
	Others									40	10			10	40	0	5
珪藻類	*Achnanthes*	細胞													0	0	0
	Asterionella	細胞												30	30	0	3
	Aulacoseira	糸状体								120	50	130	50	180	180	0	44
	*Cyclotella*グループ	細胞	6,250	990	870	2,410	1,570	1,270	730	3,020	2,040	3,370	2,140	11,140	11,140	730	2,983
	Diatoma	細胞													0	0	0
	Fragilaria	細胞										30			30	0	3
	Nitzschia	細胞	410	270	120	80	120	40	110	280	170	210	100	340	410	40	188
	Skeletonema	細胞	1,110	3,280	320	230	20	50	140	9,480	650	60	20	210	9,480	20	1,298
	Synedra	細胞								20	10	260	10	1,710	1,710	0	168
	Others		580	350	150	340	530	450	200	480	350	540	640	140	640	140	396
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞	50	330	40		40	10		40	30	10		10	330	0	47
	*Chlamydomonas*グループ	細胞	240	70	70	230	30	90	20	80	100	100	40	10	240	10	90
	Closterium	細胞													0	0	0
	Oocystis	群体													0	0	0
	Pandorina	群体													0	0	0
	*Sphaerocystis*グループ	群体													0	0	0
	Spirogyra	糸状体													0	0	0
	Staurastrum	細胞												10	10	0	1
	Volvox	群体													0	0	0
	Others		170	190	220	380	450	400	170	280	100	160	20	190	450	20	228
その他藻類	*Ceratium*	細胞													0	0	0
	Cryptomonas	細胞	70	90	410	150	30	10	40	80	250		10	50	410	0	99
	Peridinium	細胞					20	20							20	0	3
	Synura	群体													0	0	0
	Uroglena	群体													0	0	0
	Others														0	0	0
藍藻類総数			130	40	0	20	50	70	10	40	10	40	0	10	130	0	35
珪藻類総数			8,350	4,890	1,460	3,060	2,240	1,810	1,180	13,400	3,270	4,600	2,960	13,750	13,750	1,180	5,081
緑藻類総数			460	590	330	610	520	500	190	400	230	270	60	220	610	60	365
その他藻類総数			70	90	410	150	50	30	40	80	250	0	10	50	410	0	103
植物プランクトン総数			9,010	5,610	2,200	3,840	2,860	2,410	1,420	13,920	3,760	4,910	3,030	14,030	14,030	1,420	5,583

【備考】　糸状体の単位は、直鎖型：100μｍ＝１（*Spirogyra*：500μｍ＝１）、螺旋型：１巻＝１

北総浄水場　浄水　水質試験成績表（毎日・毎週試験）

		4　月				5　月				6　月				7　月				8　月				9　月			
		回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
気温	℃	21	19.8	4.4	15.1	20	24.3	14.2	19.6	21	30.0	19.1	25.1	22	31.3	22.5	29.0	20	32.4	23.8	29.6	20	31.7	21.4	27.2
水温	℃	21	18.4	10.6	15.2	20	22.0	17.6	19.3	21	27.2	18.4	23.6	22	30.9	25.3	28.6	20	31.7	27.2	29.8	20	30.6	23.5	27.2
一般細菌	CFU/mL	4	0			5	0			4	0			5	0			4	0			4	0		
大腸菌	定性	4	不検出			5	不検出			4	不検出			5	不検出			4	不検出			4	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	1.5	1.2	1.3	5	1.5	1.2	1.3	4	1.3	0.85	1.1	5	1.2	0.60	0.97	4	1.0	0.65	0.78	4	1.3	0.82	1.2
鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
塩化物イオン	mg/L	4	28.1	18.5	22.2	5	22.6	18.4	19.8	4	22.8	17.9	19.7	5	24.2	19.6	21.0	4	26.5	20.4	24.2	4	26.6	20.2	22.6
ジェオスミン	μg/L	4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
2-メチルイソボルネオール	μg/L	4	0.002			5	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	5	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
有機物(TOC)	mg/L	21	0.6	0.4	0.5	20	0.8	0.6	0.7	21	1.1	0.7	0.8	22	1.0	0.5	0.8	20	0.9	0.7	0.8	20	1.1	0.7	0.8
pH値		21	7.5	7.4	7.5	20	7.5			21	7.5			22	7.6	7.5	7.5	20	7.5	7.4	7.5	20	7.5	7.4	7.5
味		21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
臭気		21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
色度	度	21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
濁度	度	21	<0.1			20	<0.1			21	<0.1			22	<0.1			20	<0.1			20	<0.1		
残留塩素	mg/L	21	0.7	0.6	0.6	20	0.7	0.6	0.7	21	0.8	0.6	0.7	22	0.8			20	0.8			20	0.8		
臭気強度(TON)		21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
アルカリ度	mg/L	21	40	29	35	20	45	34	39	21	49	41	45	22	53	33	45	20	52	46	48	20	47	39	45
電気伝導率	mS/m	21	25.8	18.9	22.6	20	25.8	19.7	21.5	21	25.6	19.9	23.1	22	26.0	17.0	23.7	20	27.6	24.6	26.4	20	27.7	21.6	25.3
紫外線吸光度		21	0.041	0.020	0.032	20	0.060	0.037	0.046	21	0.079	0.049	0.060	22	0.067	0.037	0.055	20	0.060	0.045	0.053	20	0.080	0.042	0.053

		10　月				11　月				12　月				1　月				2　月				3　月				年　度			
		回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
気温	℃	22	26.0	12.6	18.3	18	15.8	5.4	11.1	20	12.0	3.5	7.1	19	9.0	0.7	3.5	18	12.6	1.5	5.6	21	17.7	3.4	9.6	242	32.4	0.7	17.0
水温	℃	22	25.0	16.3	20.6	18	15.9	12.2	13.8	20	12.2	6.9	9.2	19	7.9	4.7	6.3	18	12.4	5.3	8.1	21	15.9	10.1	12.2	242	31.7	4.7	18.1
一般細菌	CFU/mL	5	0			4	0			4	0			4	0			4	0			4	0			51	0		
大腸菌	定性	5	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			51	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5	2.1	1.4	1.8	4	1.9	1.6	1.8	4	2.2	2.0	2.1	4	2.3	2.1	2.2	4	2.3	2.2	2.3	4	2.4	1.7	2.1	51	2.4	0.60	1.6
鉄及びその化合物	mg/L	5	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			51	<0.03		
マンガン及びその化合物	mg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			51	<0.001		
塩化物イオン	mg/L	5	31.2	24.9	28.1	4	32.0	22.7	27.8	4	35.9	34.0	35.0	4	37.7	26.2	34.4	4	40.9	39.0	40.3	4	36.9	33.5	35.4	51	40.9	17.9	27.3
ジェオスミン	μg/L	5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			51	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	5	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	51	0.003	<0.001	<0.001
有機物(TOC)	mg/L	22	0.8	0.7	0.7	18	0.9	0.5	0.7	20	0.8	0.6	0.7	19	0.9	0.6	0.8	18	1.0	0.8	0.9	21	1.0	0.6	0.9	242	1.1	0.4	0.8
pH値		22	7.5	7.4	7.5	18	7.5			20	7.5	7.4	7.5	19	7.5	7.4	7.5	18	7.5	7.4	7.4	21	7.6	7.4	7.5	242	7.6	7.4	7.5
味		22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
臭気		22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
色度	度	22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
濁度	度	22	<0.1			18	<0.1			20	<0.1			19	<0.1			18	<0.1			21	<0.1			242	<0.1		
残留塩素	mg/L	22	0.8	0.7	0.7	18	0.7	0.6	0.7	20	0.6			19	0.6			18	0.6			21	0.6	0.5	0.6	242	0.8	0.5	0.7
臭気強度(TON)		22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
アルカリ度	mg/L	22	49	44	47	18	49	40	46	20	48	43	46	19	49	42	46	18	46	42	45	21	49	41	45	242	53	29	44
電気伝導率	mS/m	22	30.5	26.4	28.3	18	30.2	23.1	28.1	20	33.1	30.5	31.9	19	33.5	27.5	31.3	18	34.4	31.9	33.1	21	31.6	28.1	30.1	242	34.4	17.0	27.0
紫外線吸光度		22	0.058	0.045	0.053	18	0.063	0.031	0.047	20	0.050	0.035	0.043	19	0.055	0.038	0.048	18	0.058	0.043	0.052	21	0.065	0.032	0.054	242	0.080	0.020	0.050

北総浄水場　浄水　水質試験成績表

	採水年月日 試験項目等	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻	09:45	9:50	10:05	9:35	9:30	10:05	9:40	9:40	9:40	9:20	9:20	10:30	12			
	天候　前日 / 当日	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／晴	晴／曇	雨／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温　℃	18.6	18.7	24.6	28.3	29.8	26.7	21.7	14.3	7.1	5.6	4.7	10.6	12	29.8	4.7	17.6
	水温　℃	16.2	19.6	21.5	29.3	32.7	30.4	24.8	15.4	12.1	6.3	5.8	11.8	12	32.7	5.8	18.8
	一般細菌　CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	大腸菌　定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物　mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
	水銀及びその化合物　mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
	セレン及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	鉛及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	ヒ素及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	六価クロム化合物　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	亜硝酸態窒素　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	1.6	1.4	1.2	1.1	0.66	0.83	1.5	1.7	2.0	2.1	2.3	1.7	12	2.3	0.66	1.5
	フッ素及びその化合物　mg/L	<0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.08	12	0.10	<0.08	<0.08
基	ホウ素及びその化合物　mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	四塩化炭素　mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
	1,4-ジオキサン　mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	ジクロロメタン　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	テトラクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	トリクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	ベンゼン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	塩素酸　mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.06	0.09	0.10	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	クロロホルム　mg/L	0.005	0.005	0.009	0.011	0.014	0.008	0.007	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.014	0.001	0.006
	ジクロロ酢酸　mg/L	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.007	0.006	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.010	<0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン　mg/L	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	12	0.006	0.002	0.004
	臭素酸　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	総トリハロメタン　mg/L	0.012	0.011	0.019	0.025	0.027	0.022	0.019	0.013	0.009	0.006	0.010	0.010	12	0.027	0.006	0.015
項	トリクロロ酢酸　mg/L	<0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.003	0.004	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	12	0.007	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン　mg/L	0.004	0.004	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	12	0.008	0.002	0.005
	ブロモホルム　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド　mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物　mg/L			0.03			0.04			0.02			0.01	4	0.04	0.01	0.03
	鉄及びその化合物　mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	銅及びその化合物　mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
目	ナトリウム及びその化合物　mg/L			15.5			19.9			25.8			23.3	4	25.8	15.5	21.1
	マンガン及びその化合物　mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)　mg/L																
	塩化物イオン　mg/L	22.5	20.9	20.6	20.7	26.0	26.4	25.3	23.0	33.5	26.6	37.7	33.4	12	37.7	20.6	26.4
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)　mg/L			60			72			83			78	4	83	60	73
	蒸発残留物　mg/L			160			160			190			180	4	190	160	170
	陰イオン界面活性剤　mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
	ジェオスミン　μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール　μg/L	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	フェノール類　mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
	有機物(TOC)　mg/L	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.9	12	0.9	0.6	0.7
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	12	7.7	7.4	7.5
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色度　度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	濁度　度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		

北総浄水場　浄水　水質試験成績表

	試験項目等 ＼ 採水年月日		R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L			0.002			0.003			<0.002			<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002
	農薬類			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								4	<0.01		
	残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	12	0.8	0.6	0.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			60			72			83			78	4	83	60	73
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)	mg/L																
	遊離炭酸	mg/L			9			5			4			5	4	9	4	6
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	蒸発残留物	mg/L			160			160			190			180	4	190	160	170
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	pH値		7.5	7.5	7.4	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	12	7.7	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)				−1.2			−1.0			−1.0			−1.2	4	−1.0	−1.2	−1.1
	従属栄養細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.04			0.02			0.01	4	0.04	0.01	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		<0.001			0.002			0.005			0.004		4	0.005	<0.001	0.003
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	5	7	10	4	4	6	5	5	5	6	6	6	12	10	4	6
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L			26			34			39			35	4	39	26	34
	溶性ケイ酸	mg/L			17			18			19			16	4	19	16	18
	臭化物イオン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.03	12	0.05	<0.02	<0.02
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			41			51			60			56	4	60	41	52
	マグネシウム硬度	mg/L			19			21			23			22	4	23	19	21
	クリプトスポリジウム	個/20L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ジアルジア	個/20L	不検出			不検出			不検出			不検出			4	不検出		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					<0.0061				<0.0017				2	<0.0061	<0.0017	<0.0039

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は4月21日，7月14日，10月20日，1月19日

※ ダイオキシン類の採水日は8月12日から13日にかけて及び12月8日から9日にかけて実施

北総浄水場　浄水　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	EPN	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	MCPA	mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	アシュラム	mg/L		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009		
	アセフェート	mg/L		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アトラジン	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	アニロホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アラクロール	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	インダノファン	mg/L		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	カズサホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	カルタップ	mg/L		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	キャプタン	mg/L		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	クミルロン	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	グリホサート	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02		
	グルホシネート	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シアナジン	mg/L		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	ジクワット	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シメトリン	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	チアジニル	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	チウラム	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	チオベンカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	テフリルトリオン	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	トリクロピル	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	トリクロルホン(DEP)	mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006		
	ナプロパミド	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	パラコート	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ピペロホス	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ピロキロン	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	フィプロニル	mg/L		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	フサライド	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ブタクロール	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ブタミホス	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	フルアジナム	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロシミドン	mg/L		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	プロチオホス	mg/L		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロピザミド	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ブロモブチド	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ペノミル	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ペンシクロン	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ペンゾピシクロン	mg/L		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ペンタゾン	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007		
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007		
	メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	メソミル	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	メタラキシル	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004		
	メトリブジン	mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	メフェナセット	mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	メプロニル	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	モリネート	mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		

福増浄水場原水（高滝取水場）　水質試験成績表（毎日・毎週試験）

		4　月				5　月				6　月				7　月				8　月				9　月			
		回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
気温	℃	21	19.9	4.3	15.2	20	24.7	13.6	19.4	21	30.2	18.3	25.0	22	30.8	21.2	28.3	20	32.0	23.1	29.4	20	32.0	20.6	27.2
水温	℃	4	18.9	10.6	15.0	5	22.3	18.3	20.1	4	25.5	19.5	22.7	5	28.8	26.7	27.9	4	30.8	28.6	29.7	4	30.1	26.5	28.5
一般細菌	CFU/mL	4	1,400	100	470	5	650	90	360	4	3,200	500	1,400	5	18,000	300	5,200	4	700	240	460	4	3,400	350	1,300
大腸菌	MPN/100mL	4	1,200	4.1	310	5	120	3.0	33	4	140	1.0	37	5	130	2.0	39	4	5.2	<1.0	2.0	4	96	1.0	27
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.56	0.26	0.40	4	0.46	0.41	0.44	4	0.40	0.23	0.31	5	0.50	0.21	0.29	4	0.33	<0.02	0.18	4	0.85	<0.02	0.41
鉄及びその化合物	mg/L	4	3.3	0.39	1.2	5	1.6	0.41	1.0	4	0.96	0.41	0.67	5	0.92	0.32	0.59	4	0.97	0.47	0.71	4	3.8	0.65	1.6
マンガン（Total）	mg/L	4	0.13	0.053	0.10	5	0.20	0.10	0.17	4	0.17	0.087	0.14	5	0.28	0.11	0.17	4	0.18	0.14	0.15	4	0.23	0.044	0.13
マンガン（Free）	mg/L	4	0.034	<0.005	0.014	5	0.086	0.017	0.041	4	0.070	0.008	0.028	5	0.085	0.014	0.053	4	0.035	0.013	0.020	4	0.015	0.009	0.013
塩化物イオン	mg/L	4	12.1	5.9	8.2	5	8.7	7.5	8.1	4	7.6	7.4	7.5	5	8.9	8.0	8.5	4	9.4	8.2	8.8	4	9.9	4.8	6.9
総硬度	mg/L	4	90	54	73	5	96	72	85	4	100	88	94	5	108	96	101	4	104	96	101	4	114	58	80
ジェオスミン	μg/L	4	0.005	0.002	0.004	5	0.006	0.002	0.004	4	0.14	0.017	0.078	5	0.066	0.019	0.044	4	0.006	0.004	0.005	4	0.20	0.021	0.11
2-メチルイソボルネオール	μg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	5	0.003	<0.001	0.001	4	0.066	0.008	0.025	5	0.34	0.050	0.16	4	0.020	0.007	0.012	4	0.052	0.009	0.033
有機物（TOC）	mg/L	4	4.1	2.8	3.6	5	3.8	3.4	3.7	4	4.5	4.0	4.3	5	7.3	4.4	5.4	4	5.7	4.4	4.8	4	6.3	3.4	5.0
pH値		4	8.5	7.6	8.1	5	8.1	7.5	7.7	4	8.1	7.8	7.9	5	8.1	7.6	7.8	4	8.1	7.9	8.0	4	8.4	7.5	7.9
臭気		4				5				4				5				4				4			
色度	度	4	42	22	31	5	29	19	24	4	22	19	21	5	29	19	24	4	28	16	22	4	64	15	39
濁度	度	4	68	11	27	5	28	12	16	4	17	7.2	12	5	11	7.2	8.6	4	13	12	13	4	52	9.4	23
臭気強度（TON）		4	15	10	12	5	15	13	13	4	20	13	16	5	33	20	26	4	13	8	10	4	50	10	26
アンモニア態窒素	mg/L	4	0.14	0.03	0.09	5	0.22	0.12	0.18	4	0.33	0.10	0.18	5	0.48	0.16	0.34	4	0.32	<0.02	0.13	4	0.08	<0.02	0.04
アルカリ度	mg/L	4	91	47	67	5	97	67	84	4	102	84	93	5	111	92	106	4	127	105	114	4	126	54	87
電気伝導率	mS/m	4	24.7	12.9	18.1	5	26.9	19.4	23.2	4	27.4	23.6	25.3	5	29.6	25.6	28.4	4	31.8	28.3	30.1	4	34.0	15.7	23.8
溶存酸素（DO）	mg/L	4	11.4	8.2	10.2	5	8.2	5.9	6.8	4	8.0	2.6	5.8	5	6.2	1.1	2.9	4	5.8	3.4	4.8	4	9.0	2.9	6.1
COD	mg/L	4	10.4	7.2	8.5	5	7.8	6.0	6.6	4	8.0	6.4	7.5	5	11.2	7.8	8.9	4	9.4	7.0	8.4	4	11.0	7.6	8.8
臭化物イオン	mg/L	4	0.03	<0.02	0.02	5	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.03	0.04	5	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4	0.06	0.02	0.04
紫外線吸光度		4	0.773	0.398	0.527	5	0.699	0.513	0.588	4	0.583	0.478	0.513	5	0.727	0.516	0.607	4	0.731	0.499	0.605	4	1.35	0.482	0.878
従属栄養細菌	CFU/mL	4	97,000	2,100	41,000	5	16,000	550	4,800	4	42,000	1,900	16,000	5	50,000	2,700	19,000	4	3,500	1,300	2,200	4	22,000	1,600	7,300

		10　月				11　月				12　月				1　月				2　月				3　月				年　度			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	22	24.9	11.9	17.6	18	15.3	7.3	11.1	20	11.4	3.9	7.4	19	11.7	−0.3	4.5	18	10.7	0.6	5.8	21	16.2	1.8	9.1	242	32.0	−0.3	17.0
水温	℃	5	25.1	16.6	20.9	3	15.7	12.6	14.1	3	12.5	8.8	10.6	4	7.8	6.8	7.5	4	11.6	7.0	8.7	4	12.0	10.7	11.2	49	30.8	6.8	18.6
一般細菌	CFU/mL	5	810	460	720	3	590	380	460	3	530	300	410	4	440	130	260	4	1,400	180	530	4	780	130	380	49	18,000	90	1,100
大腸菌	MPN/100mL	5	130	9.4	59	3	34	10	19	3	31	5.0	15	4	6.3	2.0	4.0	4	610	2.0	150	4	610	<1.0	170	49	1,200	<1.0	73
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5	0.52	0.17	0.34	3	0.60	0.49	0.54	3	0.49	0.38	0.45	4	0.69	0.60	0.66	4	0.71	0.31	0.47	4	0.69	0.45	0.59	48	0.85	<0.02	0.42
鉄及びその化合物	mg/L	5	1.7	0.68	1.2	3	1.2	0.48	0.80	3	0.66	0.61	0.63	4	0.91	0.64	0.80	4	2.2	0.71	1.1	4	1.6	0.40	0.92	49	3.8	0.32	0.95
マンガン（Total）	mg/L	5	0.29	0.11	0.18	3	0.13	0.096	0.11	3	0.22	0.12	0.16	4	0.21	0.15	0.20	4	0.25	0.24	0.24	4	0.16	0.053	0.12	49	0.29	0.044	0.16
マンガン（Free）	mg/L	5	0.076	0.007	0.029	3	0.016	0.009	0.013	3	0.017	0.014	0.015	4	0.057	0.050	0.053	4	0.13	0.043	0.095	4	0.080	<0.005	0.042	49	0.13	<0.005	0.036
塩化物イオン	mg/L	5	9.3	7.9	8.7	3	9.3	8.4	8.8	3	10.5	10.0	10.3	4	10.8	10.1	10.4	4	11.8	9.5	11.0	4	8.4	7.5	8.0	49	12.1	4.8	8.7
総硬度	mg/L	5	114	98	105	3	98	88	93	3	126	112	119	4	120	104	110	4	132	126	130	4	96	76	85	49	132	54	98
ジェオスミン	μg/L	5	0.012	0.003	0.007	3	0.005	0.003	0.004	3	0.005	0.004	0.005	4	0.003	0.002	0.003	4	0.007	0.003	0.005	4	0.005	0.003	0.004	49	0.20	0.002	0.023
2-メチルイソボルネオール	μg/L	5	0.022	0.003	0.011	3	0.002	0.001	0.002	3	0.002	0.001	0.001	4	<0.001			4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001			49	0.34	<0.001	0.024
有機物（TOC）	mg/L	5	4.5	3.8	4.1	3	4.1	3.3	3.7	3	3.5	3.1	3.2	4	3.8	3.2	3.5	4	5.2	3.4	4.4	4	5.0	4.2	4.6	49	7.3	2.8	4.2
pH値		5	7.9	7.7	7.8	3	7.9	7.8	7.9	3	8.3	7.9	8.1	4	8.4	7.8	8.1	4	8.8	7.8	8.5	4	8.3	7.6	7.9	49	8.8	7.5	8.0
臭気		5				3				3				4				4				4				49			
色度	度	5	26	18	21	3	24	17	20	3	20	14	17	4	19	14	17	4	40	28	35	4	36	28	31	49	64	14	25
濁度	度	5	28	15	21	3	19	7.7	13	3	13	11	12	4	16	13	15	4	40	9.5	22	4	28	10	18	49	68	7.2	17
臭気強度（TON）		5	20	10	13	3	13	10	12	3	10			4	13	10	11	4	20	10	13	4	15	10	12	49	50	8	15
アンモニア態窒素	mg/L	5	0.36	0.02	0.21	3	0.13	0.07	0.11	3	0.08	0.02	0.05	4	0.21	0.02	0.14	4	0.32	0.05	0.15	4	0.24	0.09	0.16	49	0.48	<0.02	0.16
アルカリ度	mg/L	5	129	113	119	3	118	96	106	3	135	127	132	4	135	109	123	4	150	111	138	4	89	77	82	49	150	47	104
電気伝導率	mS/m	5	32.2	29.7	31.0	3	31.4	26.8	28.8	3	35.9	34.0	35.1	4	35.6	29.7	33.2	4	37.9	30.3	35.5	4	25.1	20.6	22.7	49	37.9	12.9	27.7
溶存酸素（DO）	mg/L	5	8.1	5.0	6.6	3	11.4	8.3	9.8	3	12.8	11.0	11.8	4	15.4	9.4	12.0	4	19.3	9.1	14.7	4	12.8	9.4	10.8	49	19.3	1.1	8.2
COD	mg/L	5	8.2	6.0	7.0	3	8.0	6.6	7.5	3	5.2	4.4	4.9	4	7.2	3.2	5.0	4	9.8	4.4	6.4	4	7.6	5.8	6.9	49	11.2	3.2	7.2
臭化物イオン	mg/L	5	0.05	0.04	0.05	3	0.05	0.04	0.04	3	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.06	4	0.03	0.02	0.03	49	0.06	<0.02	0.04
紫外線吸光度		5	0.675	0.478	0.571	3	0.617	0.401	0.507	3	0.378	0.349	0.363	4	0.467	0.358	0.405	4	0.578	0.369	0.440	4	0.673	0.496	0.603	49	1.35	0.349	0.557
従属栄養細菌	CFU/mL	5	13,000	2,700	5,800	3	4,800	2,300	3,200	3	55,000	1,900	34,000	4	44,000	4,000	20,000	4	170,000	5,900	48,000	4	150,000	4,200	80,000	49	170,000	550	23,000

福増浄水場　原水（高滝取水場）　水質試験成績表

	採水年月日 試験項目等	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻	11:25	11:15	12:00	12:00	11:25	11:15	12:00	11:20	11:30	11:30	11:35	11:40	12			
	天候　前日 / 当日	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／雨	雨／晴	晴／曇	雨／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温　℃	19.7	19.7	26.7	28.5	31.8	26.8	25.0	14.8	13.7	12.6	11.6	11.1	12	31.8	11.1	20.2
	水温　℃	15.3	18.0	19.5	27.1	28.4	26.8	24.6	15.9	12.9	8.9	8.5	11.7	12	28.4	8.5	18.1
	一般細菌　CFU/mL	320	1,100	530	21,000	730	1,300	990	810	6,300	310	310	770	12	21,000	310	2,900
	大腸菌　MPN/100mL	4.1	140	170	11	3.1	1.0	27	46	16	2.0	20	490	12	490	1.0	78
	カドミウム及びその化合物　mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
	水銀及びその化合物　mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
	セレン及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	鉛及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	ヒ素及びその化合物　mg/L	<0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002
	六価クロム化合物　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	亜硝酸態窒素　mg/L	0.018	0.033	0.031	0.041	0.038	<0.004	0.015	0.041	0.029	0.022	0.021	0.030	12	0.041	<0.004	0.027
	シアン化物イオン及び塩化シアン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.46	0.45	0.38	0.23	0.44	<0.02	0.18	0.61	0.51	0.65	0.28	0.66	12	0.66	<0.02	0.40
	フッ素及びその化合物　mg/L	<0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	12	0.12	<0.08	0.09
基	ホウ素及びその化合物　mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	四塩化炭素　mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
	1,4-ジオキサン　mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	ジクロロメタン　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	テトラクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	トリクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	ベンゼン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	塩素酸　mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06		
	クロロ酢酸　mg/L																
	クロロホルム　mg/L																
	ジクロロ酢酸　mg/L																
	ジブロモクロロメタン　mg/L																
	臭素酸　mg/L																
	総トリハロメタン　mg/L																
項	トリクロロ酢酸　mg/L																
	ブロモジクロロメタン　mg/L																
	ブロモホルム　mg/L																
	ホルムアルデヒド　mg/L																
	亜鉛及びその化合物　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物　mg/L			0.25			0.10			0.17			0.60	4	0.60	0.10	0.28
	鉄及びその化合物　mg/L			0.53			0.31			0.41			0.97	4	0.97	0.31	0.56
	銅及びその化合物　mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
目	ナトリウム及びその化合物　mg/L			14.3			24.0			22.1			13.4	4	24.0	13.4	18.5
	マンガン及びその化合物　mg/L			0.077			0.18			0.085			0.14	4	0.18	0.077	0.12
	マンガン(FREE)　mg/L			0.039			0.026			0.025			0.099	4	0.099	0.025	0.047
	塩化物イオン　mg/L	7.5	7.9	8.2	9.4	9.2	11.1	9.5	9.0	10.6	10.4	11.9	8.6	12	11.9	7.5	9.4
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)　mg/L			85			117			125			76	4	125	76	101
	蒸発残留物　mg/L			200			220			220			190	4	220	190	210
	陰イオン界面活性剤　mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
	ジェオスミン　μg/L	0.003	0.003	0.022	0.052	0.003	0.021	0.016	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	12	0.052	0.003	0.012
	2-メチルイソボルネオール　μg/L	<0.001	<0.001	0.008	0.19	0.009	0.027	0.025	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.19	<0.001	0.022
	非イオン界面活性剤　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	フェノール類　mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
	有機物(TOC)　mg/L	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	4.3	4.7	4.0	3.0	3.0	5.0	3.9	12	5.0	3.0	3.9
	pH値	8.0	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	8.9	7.8	12	8.9	7.7	7.9
	味																
	臭気	下水・藻臭	下水臭	かび・藻臭	藻・かび臭	藻・下水臭	藻・かび臭	かび・藻臭	土・藻臭	藻・青草臭	藻・青草臭	藻臭	下水・土臭	12			
	色度　度	26	34	28	22	32	18	30	24	16	24	32	34	12	34	16	27
	濁度　度	11	26	13	5.8	12	6.9	23	19	8.4	12	15	28	12	28	5.8	15

福増浄水場　原水（高滝取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			0.0002			0.0003			<0.0002	4	0.0003	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L																
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																
	抱水クロラール	mg/L																
	農薬類			0.01		<0.01									2	0.01	<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L																
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			85			117			125			76	4	125	76	101
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.077			0.18			0.085			0.14	4	0.18	0.077	0.12
	マンガン(FREE)	mg/L			0.039			0.026			0.025			0.099	4	0.099	0.025	0.047
	遊離炭酸	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		20	15	20	25	25	20	15	15	15	15	20	15	12	25	15	18
	蒸発残留物	mg/L			200			220			220			190	4	220	190	210
	濁度	度	11	26	13	5.8	12	6.9	23	19	8.4	12	15	28	12	28	5.8	15
	pH値		8.0	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	8.9	7.8	12	8.9	7.7	7.9
	腐食性(ランゲリア指数)																	
	従属栄養細菌	CFU/mL	10,000	35,000	7,600	200,000	3,500	4,000	3,600	8,300	3,600	7,600	5,000	96,000	12	200,000	3,500	32,000
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.25			0.10			0.17			0.60	4	0.60	0.10	0.28
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		0.008			0.010			0.010			0.008		4	0.010	0.008	0.009
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	3	15	8	7	13	7	8	8	8	8	<1	7	12	15	<1	8
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L	1.0	1.1	0.9	1.5	1.3	0.6	1.1	1.2	1.1	1.3	1.1	1.3	12	1.5	0.6	1.1
	総りん	mg/L	0.10	0.15	0.12	0.14	0.18	0.08	0.10	0.10	0.09	0.12	0.09	0.16	12	0.18	0.08	0.12
	りん酸イオン	mg/L	0.11	0.12	<0.05	0.19	0.18	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.14	<0.05	0.19	12	0.19	<0.05	0.08
	浮遊物質	mg/L	7	26	12	2	2	10	23	30	4	16	16	12	12	30	2	13
	硫酸イオン	mg/L			17			23			25			17	4	25	17	21
	溶性ケイ酸	mg/L			24			20			28			24	4	28	20	24
	臭化物イオン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.05	0.03	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	0.07	0.03	12	0.07	0.02	0.04
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L			0.134			0.134			0.108			0.137	4	0.137	0.108	0.128
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			20			4			10			58	4	58	4	23
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			61			81			88			54	4	88	54	71
	マグネシウム硬度	mg/L			24			36			37			22	4	37	22	30
	クリプトスポリジウム	個/10L			不検出			不検出			不検出			不検出	4	不検出		
	ジアルジア	個/10L			不検出			不検出			不検出			不検出	4	不検出		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L				<0.085					<0.045				2	<0.085	<0.045	<0.065

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は6月16日，9月18日，12月15日，3月9日

※ ダイオキシン類の採水日は7月31日，12月22日

福増浄水場　原水（高滝取水場）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.7.3	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	EPN		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	MCPA		mg/L	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	アシュラム		mg/L	<0.009	<0.009	2	<0.009		
	アセフェート		mg/L	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	アトラジン		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	アニロホス		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	アミトラズ		mg/L	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	アラクロール		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	イソキサチオン		mg/L	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	イソフェンホス		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)		mg/L	<0.003	<0.003	2	<0.003		
	イプフェンカルバゾン		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)		mg/L	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	イミノクタジン		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	インダノファン		mg/L	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009		
	エスプロカルブ		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	エトフェンプロックス		mg/L	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	オキサジクロメホン		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	オリサストロビン		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	カズサホス		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	カフェンストロール		mg/L	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008		
	カルタップ		mg/L	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	カルバリル(NAC)		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	カルボフラン		mg/L	<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)		mg/L	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	キャプタン		mg/L	<0.003	<0.003	2	<0.003		
	クミルロン		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	グリホサート		mg/L	<0.02	<0.02	2	<0.02		
	グルホシネート		mg/L	<0.002	<0.002	2	<0.002		
	クロメプロップ		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	クロルピリホス		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	シアナジン		mg/L	<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)		mg/L	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008		
	ジクワット		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬		mg/L	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	ジチオピル		mg/L	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009		
	シハロホップブチル		mg/L	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	シマジン(CAT)		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ジメタメトリン		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ジメトエート		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	シメトリン		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ダイアジノン		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ダイムロン		mg/L	<0.008	<0.008	2	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	チアジニル		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	チウラム		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		

	試験項目等	採水年月日		R7.5.8	R7.7.3	回数	最高	最低	平均
	チオジカルブ		mg/L	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008		
	チオファネートメチル		mg/L	<0.003	<0.003	2	<0.003		
	チオベンカルブ		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	テフリルトリオン		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	テルブカルブ(MBPMC)		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	トリクロピル		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	トリクロルホン(DEP)		mg/L	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	トリシクラゾール		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	トリフルラリン		mg/L	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006		
	ナプロパミド		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	パラコート		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ピペロホス		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピラクロニル		mg/L	0.0001	<0.0001	2	0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピラゾリネート(ピラゾレート)		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ピリダフェンチオン		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	ピリブチカルブ		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ピロキロン		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	フィプロニル		mg/L	<0.00001	<0.00001	2	<0.00001		
	フェニトロチオン(MEP)		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	フェノブカルブ(BPMC)		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	フェリムゾン		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	フェンチオン(MPP)		mg/L	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006		
	フェントエート(PAP)		mg/L	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007		
	フェントラザミド		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	フサライド		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ブタクロール		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	ブタミホス		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ブプロフェジン		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	フルアジナム		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	プレチラクロール		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロシミドン		mg/L	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	プロチオホス		mg/L	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007		
	プロピコナゾール		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロピザミド		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	プロベナゾール		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	プロモブチド		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ペノミル		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ペンシクロン		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	ペンゾピシクロン		mg/L	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009		
	ペンゾフェナップ		mg/L	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	ペンタゾン		mg/L	<0.002	<0.002	2	<0.002		
	ペンディメタリン		mg/L	<0.003	<0.003	2	<0.003		
	ペンフラカルブ		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	ペンフルラリン(ベスロジン)		mg/L	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001		
	ペンフレセート		mg/L	<0.0007	<0.0007	2	<0.0007		
	ホスチアゼート		mg/L	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		
	マラチオン(マラソン)		mg/L	<0.007	<0.007	2	<0.007		
	メコプロップ(MCPP)		mg/L	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005		
	メソミル		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	メタラキシル		mg/L	<0.002	<0.002	2	<0.002		
	メチダチオン(DMTP)		mg/L	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004		
	メトミノストロビン		mg/L	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004		
	メトリブジン		mg/L	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003		
	メフェナセット		mg/L	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002		
	メプロニル		mg/L	<0.001	<0.001	2	<0.001		
	モリネート		mg/L	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005		

福増浄水場　原水（高滝取水場）　植物プランクトン試験成績表

種類（単位数/mL）		採水年月日 / 単位	4月（4回）				5月（5回）					6月（4回）				7月（5回）					8月（4回）				9月（4回）			
			4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	6/19	6/26	7/3	7/10	7/17	7/24	7/31	8/7	8/14	8/21	8/28	9/4	9/11	9/18	9/25
藍藻類	*Anabaena*	糸状体								20		500	930	700	1,480	550	1,280	1,970	540	50						80	220	300
	Aphanizomenon	糸状体											410	30				50		20								50
	Microcystis	群体											10			30	10			30	40		90	20	20	20	10	30
	Oscillatoria	糸状体	20								20			60		40	40	100	20	10				20	10	150	70	680
	Phormidium	糸状体	10															60	40		40				100	190		40
	Others											20					10			10			50	20	30	30	140	110
珪藻類	*Achnanthes*	細胞										10											20				30	30
	Asterionella	細胞		20	200	50	400	120	20	200	350	10																
	Aulacoseira	糸状体		60		580	2,860	1,540	630	1,920	3,220	1,240	1,230	690	100	100	10	20	10			70	920	1,900	1,010	60	640	1,680
	*Cyclotella*グループ	細胞	820	3,130	6,440	920	230	120	290	60	300	640	930	190	40	10			10	20	10	90	290	800	320	320	190	200
	Diatoma	細胞																										
	Fragilaria	細胞																										
	Nitzschia	細胞	20	20	60		10	30	10			20	10	20	10			10		10	130	380	770	500	360	170	170	80
	Skeletonema	細胞	20	210	1,740	1,350		80	20		10	40	350						20			280	320	160	30	640	60	60
	Synedra	細胞		20		10									10		50							200	40	50	40	40
	Others		10				20		430	1,250	550	80	20									20	30	80	20	30	40	90
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞																10			10							
	*Chlamydomonas*グループ	細胞			80	10																				10		
	Closterium	細胞	10	10		10		10	10	90	60	20		10					10			20	50	40		10	20	
	Oocystis	群体										20							20	10	40		90	20	20	10	10	
	Pandorina	群体				60											20						70	40				
	*Sphaerocystis*グループ	群体				20																	30					
	Spirogyra	糸状体																										
	Staurastrum	細胞																										
	Volvox	群体																										
	Others		40	150	360	390	200	100	1,160	390	500	390	590	230	320	1,060	840	830	680	7,790	2,480	1,400	4,320	3,000	1,380	2,070	1,570	660
その他藻類	*Ceratium*	細胞																						40			10	
	Cryptomonas	細胞	40	540	340	540	100	140	190	10	60	150	60	30	20		80	80	60	70	190	20	170	260	120	420	540	10
	Peridinium	細胞		30	60																						10	
	Synura	群体	10	20	40	70	10					90	20															
	Uroglena	群体																										
	Others		10	40	40	50		30		20	30	50	80		20	10	30			110	60	40	80	280	260	100	390	160
藍藻類総数			30	0	0	0	0	0	0	20	20	520	1,350	790	1,480	620	1,340	2,180	600	120	80	0	140	60	160	470	440	1,210
珪藻類総数			870	3,460	8,440	2,910	3,520	1,890	1,400	3,430	4,430	2,040	2,540	900	160	110	60	30	40	30	140	840	2,350	3,640	1,780	1,270	1,170	2,180
緑藻類総数			50	160	440	490	200	110	1,170	480	560	430	590	240	320	1,060	860	840	710	7,800	2,530	1,420	4,560	3,100	1,400	2,100	1,600	660
その他藻類総数			60	630	480	660	110	170	190	30	90	290	160	30	40	10	110	80	60	180	250	60	250	580	380	520	950	170
植物プランクトン総数			1,010	4,250	9,360	4,060	3,830	2,170	2,760	3,960	5,100	3,280	4,640	1,960	2,000	1,800	2,370	3,130	1,410	8,130	3,000	2,320	7,300	7,380	3,720	4,360	4,160	4,220

【備考】 糸状体の単位は，直鎖型：100μｍ＝1（*Spirogyra*：500μｍ＝1），螺旋型：1巻＝1

福増浄水場　原水（高滝取水場）　植物プランクトン試験成績表

種類（単位数/mL） ＼ 採水年月日		単位	10月（5回）					11月（3回）			12月（3回）			1月（4回）				2月（4回）				3月（4回）				年度（49回）		
			10/2	10/9	10/16	10/23	10/30	11/6	11/18	11/27	12/4	12/11	12/18	1/8	1/15	1/22	1/29	2/5	2/12	2/19	2/26	3/5	3/9	3/18	3/24	最高	最低	平均
藍藻類	*Anabaena*	糸状体	10			10	40	60	10	20	30	30														1,970	0	180
	Aphanizomenon	糸状体	40	20							40															410	0	13
	Microcystis	群体		20			20	30	20	40																90	0	9
	Oscillatoria	糸状体	380	390	40	50	10			30	40		100		40											680	0	47
	Phormidium	糸状体	80	150	120	10	50					40				50										190	0	20
	Others		60	120	70	10	10	20																		140	0	14
珪藻類	*Achnanthes*	細胞		30	40	60	140	100	20		20	10	10	20	20	110										140	0	14
	Asterionella	細胞															50	50								400	0	30
	Aulacoseira	糸状体	1,260	550	110	190	310	410	730	190	60	90	60	20	20	20		100			10		20		100	3,220	0	505
	*Cyclotella*グループ	細胞	330	100	280	870	1,770	2,510	1,250	250	330	570	580	680	1,980	4,500	18,350	30,150	21,700	2,770	220	340	530	7,460	29,450	30,150	0	2,925
	Diatoma	細胞		10																						10	0	0
	Fragilaria	細胞																								0	0	0
	Nitzschia	細胞	40	60	10	30	10	10	60		50	90	30	10	20	20		50		10	70	30				770	0	69
	Skeletonema	細胞	20	20	20	10		60	50		20	60	40											200		1,740	0	120
	Synedra	細胞	20	30	50	90	190	250	240		10		50	10	10	10			100		20	10	10			250	0	32
	Others		30	20	10	20		10		40	10	10	10	10	10	20							10	20		1,250	0	59
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞			10		20	10	10	10			10													20	0	2
	*Chlamydomonas*グループ	細胞					10		10	10			10							40		10				80	0	4
	Closterium	細胞		10			20	40		10	30		80		30	50	150		50	10				140	10	150	0	21
	Oocystis	群体		10					10																	90	0	5
	Pandorina	群体		10									20		10											70	0	5
	*Sphaerocystis*グループ	群体								10		10														30	0	1
	Spirogyra	糸状体																								0	0	0
	Staurastrum	細胞																								0	0	0
	Volvox	群体																								0	0	0
	Others		840	360	610	560	920	990	320	730	640	3,190	4,540	360	600	440	500	500	300	260	150	20	40	280	250	7,790	20	1,027
その他藻類	*Ceratium*	細胞				20																				40	0	1
	Cryptomonas	細胞	10	130	20	160	50	10	80	110	50	140	80	60	330	70	50			110	260	240	350	220	50	540	0	139
	Peridinium	細胞				10							20			10		50		30						60	0	4
	Synura	群体								10		100	30	80	1,000	430					10	40	50	100	50	1,000	0	44
	Uroglena	群体																								0	0	0
	Others		110	100	100	150	130	80	150	170	400	290	310	50	270	90	300	100	150	100	30	20	80	120	150	400	0	109
藍藻類総数			570	700	230	80	130	110	30	90	110	70	100	0	40	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180	0	284
珪藻類総数			1,700	820	520	1,270	2,420	3,350	2,350	480	500	830	780	750	2,060	4,680	18,400	30,350	21,800	2,780	320	380	570	7,680	29,550	30,350	30	3,754
緑藻類総数			840	390	620	560	970	1,040	350	770	670	3,200	4,660	360	640	490	650	500	350	310	150	30	40	420	260	7,800	30	1,064
その他藻類総数			120	230	120	340	180	90	230	290	450	530	440	190	1,600	600	350	150	150	240	300	300	480	440	250	1,600	10	298
植物プランクトン総数			3,230	2,140	1,490	2,250	3,700	4,590	2,960	1,630	1,730	4,630	5,980	1,300	4,340	5,820	19,400	31,000	22,300	3,330	770	710	1,090	8,540	30,060	31,000	710	5,401

【備考】 糸状体の単位は，直鎖型：100μｍ＝1（*Spirogyra*：500μｍ＝1），螺旋型：1巻＝1

福増浄水場　浄水（中間ポンプ）　水質試験成績（毎日・毎週試験）

		4　月				5　月				6　月				7　月				8　月				9　月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	21	19.9	4.3	15.2	20	24.7	13.6	19.4	21	30.2	18.3	25.0	22	30.8	21.2	28.3	20	32.0	23.1	29.4	20	32.0	20.6	27.2
水温	℃	21	18.8	10.6	15.0	20	21.6	17.7	19.6	21	25.7	19.2	22.6	22	28.8	26.1	27.3	20	29.6	27.4	28.6	20	30.3	24.5	27.1
一般細菌	CFU/mL	4	0			5	0			4	0			5	0			4	0			4	0		
大腸菌	定性	4	不検出			5	不検出			4	不検出			5	不検出			4	不検出			4	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.63	0.30	0.44	5	0.72	0.40	0.62	4	0.72	0.23	0.48	5	0.83	0.49	0.66	4	0.76	0.29	0.53	4	1.1	0.24	0.70
鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.005			5	<0.005			4	<0.005			5	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	4	18.4	7.4	12.0	5	13.7	13.2	13.4	4	16.3	12.3	14.0	5	17.2	15.6	16.6	4	16.8	16.1	16.4	4	17.0	12.6	14.2
ジェオスミン	μg/L	4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
2-メチルイソボルネオール	μg/L	4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
有機物(TOC)	mg/L	21	1.2	1.0	1.1	20	1.1	1.0	1.1	21	1.7	0.9	1.1	22	1.4	0.9	1.1	20	1.2	1.0	1.1	20	1.3	1.0	1.1
pH値		21	7.5			20	7.5			21	7.6	7.4	7.5	22	7.6	7.4	7.5	20	7.5	7.4	7.5	20	7.5	7.3	7.4
味		21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
臭気		21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
色度	度	21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
濁度	度	21	<0.1			20	<0.1			21	<0.1			22	<0.1			20	<0.1			20	<0.1		
残留塩素	mg/L	21	0.6	0.5	0.5	20	0.7	0.6	0.6	21	0.7	0.6	0.7	22	0.7	0.5	0.7	20	0.7	0.6	0.7	20	0.7	0.6	0.6
臭気強度(TON)		21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
アルカリ度	mg/L	21	83	43	65	20	91	57	75	21	93	69	80	22	105	83	92	20	103	83	93	20	105	48	74
電気伝導率	mS/m	21	28.8	16.9	24.1	20	32.0	23.1	27.8	21	34.7	29.1	31.3	22	37.5	31.2	34.9	20	38.2	33.9	35.9	20	40.2	20.4	29.6
紫外線吸光度		21	0.063	0.056	0.059	20	0.059	0.049	0.054	21	0.054	0.046	0.050	22	0.058	0.045	0.052	20	0.058	0.048	0.052	20	0.062	0.045	0.052

		10　月				11　月				12　月				1　月				2　月				3　月				年　度			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	22	24.9	11.9	17.6	18	15.3	7.3	11.1	20	11.4	3.9	7.4	19	11.7	−0.3	4.5	18	10.7	0.6	5.8	21	16.2	1.8	9.1	242	32.0	−0.3	17.0
水温	℃	22	24.7	17.1	20.9	18	16.5	13.0	14.6	20	13.3	9.0	10.7	19	8.5	6.9	7.9	18	10.9	6.5	8.0	21	13.3	10.0	11.2	242	30.3	6.5	18.0
一般細菌	CFU/mL	5	0			3	0			3	0			4	0			4	0			4	0			49	0		
大腸菌	定性	5	不検出			3	不検出			3	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			49	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5	0.78	0.39	0.56	3	0.75	0.69	0.72	3	0.67	0.47	0.59	4	0.86	0.70	0.81	4	0.87	0.43	0.58	4	1.0	0.70	0.87	49	1.1	0.23	0.63
鉄及びその化合物	mg/L	5	<0.03			3	<0.03			3	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			49	<0.03		
マンガン及びその化合物	mg/L	5	<0.005			3	<0.005			3	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			49	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	5	16.9	14.3	15.1	3	15.0	13.3	14.1	3	14.5	13.9	14.3	4	14.5	13.9	14.1	4	17.2	14.8	16.3	4	14.4	12.8	13.5	49	18.4	7.4	14.5
ジェオスミン	μg/L	5	<0.001			3	<0.001			3	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			49	<0.001		
2-メチルイソボルネオール	μg/L	5	<0.001			3	<0.001			3	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			49	<0.001		
有機物(TOC)	mg/L	22	1.1	0.7	0.9	16	1.0	0.8	0.9	20	1.2	0.9	1.0	19	1.3	1.0	1.2	16	1.2	1.0	1.1	21	1.5	1.2	1.3	238	1.7	0.7	1.1
pH値		22	7.6	7.4	7.5	18	7.5	7.4	7.5	20	7.5	7.3	7.5	19	7.6	7.4	7.5	18	7.6	7.4	7.5	21	7.6	7.5	7.5	242	7.6	7.3	7.5
味		22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
臭気		22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
色度	度	22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
濁度	度	22	<0.1			18	<0.1			20	<0.1			19	<0.1			18	<0.1			21	<0.1			242	<0.1		
残留塩素	mg/L	22	0.7	0.5	0.6	18	0.8	0.4	0.5	20	0.6	0.4	0.5	19	0.7	0.4	0.5	18	0.6	0.4	0.5	21	0.7	0.4	0.6	242	0.8	0.4	0.6
臭気強度(TON)		22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
アルカリ度	mg/L	22	109	89	97	18	100	80	87	20	126	92	112	19	124	96	107	18	136	115	124	21	97	69	81	242	136	43	90
電気伝導率	mS/m	22	38.2	34.9	36.9	18	37.7	32.3	34.2	20	39.5	34.8	37.7	19	38.4	30.1	34.5	18	41.4	34.2	39.9	21	31.5	23.1	26.4	242	41.4	16.9	32.7
紫外線吸光度		22	0.048	0.032	0.040	18	0.045	0.039	0.042	20	0.058	0.040	0.049	19	0.072	0.056	0.063	18	0.069	0.048	0.054	21	0.079	0.060	0.069	242	0.079	0.032	0.053

福増浄水場　浄水（中間ポンプ）　水質試験成績表

	試験項目等 ＼ 採水年月日	R6.4.11	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.13	R7.3.6	回数	最高	最低	平均
	採水時刻	9:45	9:50	9:55	9:45	9:50	9:45	9:50	9:35	9:45	9:50	9:45	10:25	12			
	天候　前日 / 当日	晴/晴	晴/雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	曇／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／曇	12			
	気温　℃	17.2	13.1	23.9	32.5	29.3	27.0	22.7	14.5	12.0	7.3	9.6	11.1	12	32.5	7.3	18.4
	水温　℃	15.2	18.7	20.9	23.5	29.4	26.7	23.6	17.4	12.6	7.8	7.9	10.0	12	29.4	7.8	17.8
基	一般細菌　CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
準	大腸菌　定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
項	カドミウム及びその化合物　mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
目	水銀及びその化合物　mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
	セレン及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	鉛及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	ヒ素及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	六価クロム化合物　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	亜硝酸態窒素　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.60	0.59	0.66	0.64	0.34	0.70	0.79	0.69	0.77	0.28	0.38	0.34	12	0.79	0.28	0.57
	フッ素及びその化合物　mg/L	0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.09	12	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物　mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	四塩化炭素　mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
	1,4-ジオキサン　mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	ジクロロメタン　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	テトラクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	トリクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	ベンゼン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	塩素酸　mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	クロロホルム　mg/L	0.008	0.011	0.015	0.019	0.016	0.015	0.012	0.010	0.007	0.004	0.006	0.006	12	0.019	0.004	0.011
	ジクロロ酢酸　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	ジブロモクロロメタン　mg/L	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002
	臭素酸　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン　mg/L	0.014	0.019	0.024	0.027	0.028	0.025	0.020	0.014	0.011	0.007	0.010	0.012	12	0.028	0.007	0.018
	トリクロロ酢酸　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン　mg/L	0.004	0.005	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	12	0.007	0.002	0.004
	ブロモホルム　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド　mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物　mg/L			0.01			0.01			0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物　mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	銅及びその化合物　mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物　mg/L			23.2			20.1			19.1			33.3	4	33.3	19.1	23.9
	マンガン及びその化合物　mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)　mg/L																
	塩化物イオン　mg/L	12.4	13.1	14.0	12.8	17.4	14.9	13.9	12.1	14.7	15.9	18.4	20.2	12	20.2	12.1	15.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)　mg/L			85			71			83			129	4	129	71	92
	蒸発残留物　mg/L			200			190			170			270	4	270	170	210
	陰イオン界面活性剤　mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
	ジェオスミン　μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール　μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	非イオン界面活性剤　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	フェノール類　mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
	有機物(TOC)　mg/L	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9	12	1.0	0.7	0.9
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色度　度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	濁度　度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		

福増浄水場　浄水（中間ポンプ）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R6.4.11	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.13	R7.3.6	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	農薬類			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								4	<0.01		
	残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	12	0.7	0.4	0.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			85			71			83			129	4	129	71	92
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)	mg/L																
	遊離炭酸	mg/L			12			9			6			14	4	14	6	10
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	蒸発残留物	mg/L			200			190			170			270	4	270	170	210
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)				−0.8			−0.7			−0.8			−0.6	4	−0.6	−0.8	−0.7
	従属栄養細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.01			0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		0.008			0.011			0.008			0.006		4	0.011	0.006	0.008
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	5	10	14	8	8	10	9	7	7	9	11	16	12	16	5	10
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L			37			29			26			64	4	64	26	39
	溶性ケイ酸	mg/L			25			23			27			26	4	27	23	25
	臭化物イオン	mg/L	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.03	0.04	12	0.04	<0.02	<0.02
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	クリプトスポリジウム	個/20L			不検出			不検出			不検出			不検出	4	不検出		
	ジアルジア	個/20L			不検出			不検出			不検出			不検出	4	不検出		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							<0.00055		<0.00043				2	<0.00055	<0.00043	<0.00049

※ クリプトスポリジウム，ジアルジアの採水日は6月17日，9月17日，12月16日，3月17日

※ ダイオキシン類の採水日は10月21日から22日にかけて及び12月23日から24日にかけて実施

福増浄水場　浄水（中間ポンプ）　水質試験成績表

	試験項目等 採水年月日		R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	EPN	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	MCPA	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	アシュラム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009		
	アセフェート	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	アニロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	インダノファン	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	カズサホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	カルタップ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	クミルロン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	グリホサート	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02		
	グルホシネート	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シアナジン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	チアジニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	チウラム	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		

試験項目等 採水年月日		R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
チオジカルブ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
トリクロピル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
トリクロルホン(DEP)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
トリシクラゾール	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006		
ナプロパミド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
パラコート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ピペロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピラクロニル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ピリダフェンチオン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピリブチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
フィプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
フェリムゾン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
フェントラザミド	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ブタクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
ブタミホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
フルアジナム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
プレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロシミドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
プロチオホス	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロピザミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロベナゾール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
ブロモブチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ペノミル	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ペンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ペンゾピシクロン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
ペンゾフェナップ	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
ペンタゾン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
ペンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
ベンフレセート	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007		
ホスチアゼート	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
メソミル	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
メタラキシル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
メトミノストロビン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004		
メトリブジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
メフェナセット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
メプロニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
モリネート	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		

福増浄水場　浄水（配水池）　水質試験成績表（毎日・毎週試験）

		4　月				5　月				6　月				7　月				8　月				9　月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	21	19.9	4.3	15.2	20	24.7	13.6	19.4	21	30.2	18.3	25.0	22	30.8	21.2	28.3	20	32.0	23.1	29.4	20	32.0	20.6	27.2
水温	℃	21	18.3	10.9	14.9	20	21.5	17.8	19.5	21	25.8	18.8	22.4	22	28.7	26.1	27.2	20	29.4	27.2	28.4	20	29.6	24.2	26.8
一般細菌	CFU/mL	4	0			5	0			4	0			5	0			4	0			4	0		
大腸菌	定性	4	不検出			5	不検出			4	不検出			5	不検出			4	不検出			4	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3	0.65	0.52	0.58	5	0.64	0.42	0.58	4	0.61	0.23	0.46	5	0.68	0.36	0.53	4	0.66	0.26	0.45	4	0.99	0.22	0.62
鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			5	<0.03			4	<0.03			3	<0.03		
マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.005			5	<0.005			4	<0.005			5	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	4	20.4	13.1	15.2	5	15.4	14.5	14.9	4	17.2	13.6	15.1	5	18.8	16.5	17.3	4	17.9	17.2	17.6	4	17.9	14.5	16.2
ジェオスミン	μg/L	4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
2-メチルイソボルネオール	μg/L	4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			5	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
有機物(TOC)	mg/L	21	1.2	1.0	1.0	20	1.1	0.9	1.0	21	1.4	0.9	1.0	22	1.0	0.8	0.9	20	1.0	0.9	1.0	20	1.1	0.8	0.9
pH値		21	7.6	7.5	7.5	20	7.6	7.5	7.5	21	7.6	7.5	7.5	22	7.6	7.4	7.5	20	7.6	7.5	7.5	20	7.6	7.4	7.5
味		21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
臭気		21	異常なし			20	異常なし			21	異常なし			22	異常なし			20	異常なし			20	異常なし		
色度	度	21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
濁度	度	21	<0.1			20	<0.1			21	<0.1			22	<0.1			20	<0.1			20	<0.1		
残留塩素	mg/L	21	0.8	0.6	0.6	20	0.8	0.7	0.8	21	0.9	0.7	0.8	22	0.9	0.7	0.8	20	0.8	0.7	0.8	20	0.8	0.7	0.8
臭気強度(TON)		21	<1			20	<1			21	<1			22	<1			20	<1			20	<1		
アルカリ度	mg/L	21	84	49	69	20	92	62	77	21	93	74	83	22	102	82	93	20	104	85	93	20	104	61	81
電気伝導率	mS/m	21	28.5	17.2	24.1	20	32.0	23.8	27.3	21	33.8	28.5	30.5	22	36.3	31.2	34.0	20	37.2	32.8	35.1	20	38.6	23.7	31.0
紫外線吸光度		21	0.061	0.056	0.059	20	0.061	0.053	0.056	21	0.057	0.043	0.051	22	0.050	0.040	0.045	20	0.052	0.044	0.048	20	0.050	0.038	0.045

		10　月				11　月				12　月				1　月				2　月				3　月				年　度			
		回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均	回数	最　高	最　低	平　均
気温	℃	22	24.9	11.9	17.6	18	15.3	7.3	11.1	20	11.4	3.9	7.4	19	11.7	−0.3	4.5	18	10.7	0.6	5.8	21	16.2	1.8	9.1	242	32.0	−0.3	17.0
水温	℃	22	24.3	16.8	20.6	18	16.5	13.0	14.5	20	13.0	9.1	10.7	19	8.5	7.0	7.9	18	11.5	6.7	8.5	21	13.8	10.2	11.5	242	29.6	6.7	18.0
一般細菌	CFU/mL	5	0			3	0			3	0			4	0			4	0			4	0			49	0		
大腸菌	定性	5	不検出			3	不検出			3	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出			49	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5	0.81	0.40	0.58	3	0.78	0.69	0.72	3	0.65	0.57	0.62	4	0.82	0.70	0.78	4	0.78	0.53	0.62	4	0.91	0.65	0.80	48	0.99	0.22	0.61
鉄及びその化合物	mg/L	5	<0.03			3	<0.03			3	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			48	<0.03		
マンガン及びその化合物	mg/L	5	<0.005			3	<0.005			3	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			49	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	5	17.0	15.7	16.4	3	16.9	13.7	15.3	3	15.7	14.2	14.8	4	14.8	14.3	14.6	4	17.1	15.0	16.2	4	16.0	14.4	15.3	49	20.4	13.1	15.8
ジェオスミン	μg/L	5	<0.001			3	<0.001			3	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			49	<0.001		
2-メチルイソボルネオール	μg/L	5	<0.001			3	<0.001			3	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			49	<0.001		
有機物(TOC)	mg/L	22	0.9	0.7	0.8	16	1.0	0.8	0.9	20	1.2	0.9	1.0	19	1.2	1.0	1.1	16	1.0	0.9	0.9	21	1.3	1.1	1.2	238	1.4	0.7	1.0
pH値		22	7.6	7.4	7.5	18	7.5			20	7.6	7.4	7.5	19	7.6	7.5	7.5	18	7.6	7.5	7.5	21	7.6	7.5	7.5	242	7.6	7.4	7.5
味		22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
臭気		22	異常なし			18	異常なし			20	異常なし			19	異常なし			18	異常なし			21	異常なし			242	異常なし		
色度	度	22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
濁度	度	22	<0.1			18	<0.1			20	<0.1			19	<0.1			18	<0.1			21	<0.1			242	<0.1		
残留塩素	mg/L	22	0.8	0.7	0.8	18	0.7	0.6	0.7	20	0.7	0.6	0.6	19	0.6	0.5	0.6	18	0.6	0.5	0.6	21	0.7	0.6	0.6	242	0.9	0.5	0.7
臭気強度(TON)		22	<1			18	<1			20	<1			19	<1			18	<1			21	<1			242	<1		
アルカリ度	mg/L	22	110	90	98	18	109	80	91	20	119	99	108	19	121	99	107	18	138	96	118	21	101	78	88	242	138	49	92
電気伝導率	mS/m	22	36.0	34.4	35.1	18	35.6	31.2	33.1	20	37.4	33.2	35.4	19	36.6	30.3	33.7	18	38.1	31.5	36.9	21	30.8	25.6	28.1	242	38.6	17.2	31.9
紫外線吸光度		22	0.048	0.039	0.042	18	0.052	0.047	0.050	20	0.070	0.049	0.056	19	0.069	0.058	0.064	18	0.059	0.047	0.054	21	0.075	0.064	0.070	242	0.075	0.038	0.053

福増浄水場　浄水（配水池）　水質試験成績表

	試験項目等 ＼ 採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
	採水時刻	10:10	10:20	10:45	10:30	10:05	9:40	10:00	10:05	10:10	10:00	10:05	10:10	12			
	天候　前日 / 当日	晴／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／雨	雨／晴	雨／雨	晴／晴	雨／晴	晴／晴	晴／晴	12			
	気温　℃	19.3	20.1	24.0	32.6	31.0	26.1	22.9	16.3	7.5	8.7	8.4	10.8	12	32.6	7.5	19.0
	水温　℃	15.4	18.8	20.1	27.4	29.6	28.8	24.5	15.8	12.1	8.2	7.2	10.9	12	29.6	7.2	18.2
	一般細菌　CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	大腸菌　定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物　mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003		
	水銀及びその化合物　mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005		
	セレン及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	鉛及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	ヒ素及びその化合物　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	六価クロム化合物　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	亜硝酸態窒素　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.68	0.61	0.47	0.58	0.70	0.23	0.42	0.80	0.67	0.83	0.55	0.94	12	0.94	0.23	0.62
	フッ素及びその化合物　mg/L	<0.08	<0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08
基	ホウ素及びその化合物　mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	四塩化炭素　mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002		
	1,4-ジオキサン　mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004		
	ジクロロメタン　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	テトラクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	トリクロロエチレン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
準	ベンゼン　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	塩素酸　mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	クロロホルム　mg/L	0.011	0.016	0.015	0.014	0.019	0.015	0.018	0.010	0.009	0.009	0.007	0.010	12	0.019	0.007	0.013
	ジクロロ酢酸　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002		
	ジブロモクロロメタン　mg/L	0.004	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	12	0.007	0.004	0.005
	臭素酸　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン　mg/L	0.021	0.031	0.030	0.030	0.039	0.032	0.035	0.021	0.020	0.021	0.019	0.021	12	0.039	0.019	0.027
項	トリクロロ酢酸　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003		
	ブロモジクロロメタン　mg/L	0.006	0.008	0.008	0.008	0.011	0.009	0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	12	0.011	0.006	0.007
	ブロモホルム　mg/L	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001
	ホルムアルデヒド　mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物　mg/L			0.01			0.03			0.02			0.02	4	0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物　mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	銅及びその化合物　mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
目	ナトリウム及びその化合物　mg/L			23.1			31.2			26.4			20.5	4	31.2	20.5	25.3
	マンガン及びその化合物　mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)　mg/L																
	塩化物イオン　mg/L	13.7	15.0	14.8	17.7	18.3	18.8	16.7	17.5	15.0	15.4	15.9	17.1	12	18.8	13.7	16.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)　mg/L			81			110			119			89	4	119	81	100
	蒸発残留物　mg/L			240			250			230			180	4	250	180	230
	陰イオン界面活性剤　mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02		
	ジェオスミン　μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール　μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	非イオン界面活性剤　mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005		
	フェノール類　mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005		
	有機物(TOC)　mg/L	0.9	1.0	0.9	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	1.1	12	1.1	0.6	0.9
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色度　度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	濁度　度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		

福増浄水場　浄水（配水池）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.5	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015			<0.0015			<0.0015			<0.0015	4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004		
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	農薬類			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								4	<0.01		
	残留塩素	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	12	0.9	0.6	0.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L			81			110			119			89	4	119	81	100
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001		
	マンガン(FREE)	mg/L																
	遊離炭酸	mg/L			12			6			8			6	4	12	6	8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																
	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1		
	蒸発残留物	mg/L			240			250			230			180	4	250	180	230
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1		
	pH値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)				−0.7			−0.2			−0.6			−0.7	4	−0.2	−0.7	−0.6
	従属栄養細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.03			0.02			0.02	4	0.03	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L		0.006			0.007			0.005			0.005		4	0.007	0.005	0.006
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	酸度	mg/L	14	7	14	8	8	7	8	8	9	9	12	7	12	14	7	9
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L			37			53			49			23	4	53	23	41
	溶性ケイ酸	mg/L			22			27			32			25	4	32	22	27
	臭化物イオン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	12	0.03	<0.02	<0.02
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	過塩素酸	mg/L			<0.0025			<0.0025			<0.0025			<0.0025	4	<0.0025		
	カルシウム硬度	mg/L			55			74			83			63	4	83	55	69
	マグネシウム硬度	mg/L			26			36			36			26	4	36	26	31
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L				<0.038					<0.0094				2	<0.038	<0.0094	<0.024

※ ダイオキシン類の採水日は7月31日から8月1日にかけて及び12月22日から23日にかけて実施

福増浄水場　浄水（配水池）　水質試験成績表

	試験項目等	採水年月日	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	EPN	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	MCPA	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	アシュラム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009		
	アセフェート	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	アニロホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	アラクロール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	インダノファン	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	カズサホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	カルタップ	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	キャプタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	クミルロン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	グリホサート	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02		
	グルホシネート	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シアナジン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008		
	ジクワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
	シメトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
	チアジニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
	チウラム	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		

試験項目等	採水年月日	mg/L	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	回数	最高	最低	平均
チオジカルブ		mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008		
チオファネートメチル		mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
チオベンカルブ		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
テフリルトリオン		mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
テルブカルブ(MBPMC)		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
トリクロピル		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
トリクロルホン(DEP)		mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
トリシクラゾール		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
トリフルラリン		mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006		
ナプロパミド		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
パラコート		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ピペロホス		mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピラクロニル		mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
ピラゾキシフェン		mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピラゾリネート(ピラゾレート)		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ピリダフェンチオン		mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
ピリブチカルブ		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ピロキロン		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
フィプロニル		mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001		
フェニトロチオン(MEP)		mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
フェリムゾン		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
フェンチオン(MPP)		mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006		
フェントエート(PAP)		mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
フェントラザミド		mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
フサライド		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ブタクロール		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
ブタミホス		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ブプロフェジン		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
フルアジナム		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
プレチラクロール		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロシミドン		mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
プロチオホス		mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007		
プロピコナゾール		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロピザミド		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
プロベナゾール		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
ブロモブチド		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ペノミル		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ペンシクロン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
ペンゾピシクロン		mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009		
ペンゾフェナップ		mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
ペンタゾン		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
ペンディメタリン		mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003		
ベンフラカルブ		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
ベンフルラリン(ベスロジン)		mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001		
ベンフレセート		mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007		
ホスチアゼート		mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		
マラチオン(マラソン)		mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	<0.007		
メコプロップ(MCPP)		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005		
メソミル		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
メタラキシル		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002		
メチダチオン(DMTP)		mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004		
メトミノストロビン		mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004		
メトリブジン		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003		
メフェナセット		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002		
メプロニル		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001		
モリネート		mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005		

ちば野菊の里浄水場系給水栓水質試験成績表

			ちば野菊の里浄水場系給水栓							
			松戸市三ケ月				松戸市新松戸			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃								
	水温	℃	12	28.5	6.9	17.9	12	29.8	8.8	19.7
基準項目	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0		
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.2	1.2	1.8	12	2.2	1.2	1.8
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.10	0.10	4	0.11	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.004	<0.001	0.001	12	0.004	<0.001	0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.008	0.004	0.006	12	0.010	0.004	0.006
	臭素酸	mg/L	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.020	0.008	0.012	12	0.023	0.007	0.014
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	<0.003			4	<0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.006	0.001	0.003	12	0.006	0.001	0.004
	ブロモホルム	mg/L	12	0.004	0.001	0.003	12	0.005	0.001	0.003
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.03	4	0.02		
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	22.2	16.1	19.4	4	22.8	15.8	19.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	34.3	13.3	23.5	12	33.8	13.1	23.4
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	80	63	71	4	81	62	71
	蒸発残留物	mg/L	4	190	150	170	4	190	140	170
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	<0.001			12	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.6
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.8	7.5	7.7
	味		12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1		

ちば野菊の里浄水場系給水栓水質試験成績表

			ちば野菊の里浄水場系給水栓							
			松戸市三ケ月				松戸市新松戸			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L	4	<0.002			4	0.002	<0.002	<0.002
	農薬類									
	残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.5	0.4	0.5
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	80	63	71	4	81	62	71
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	190	150	170	4	190	140	170
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.8	7.5	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)									
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	0			12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.03	4	0.02		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L								
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L								
	アルカリ度	mg/L								
	電気伝導率	mS/m	12	28.8	15.4	23.6	12	29.2	15.1	23.7
	酸度	mg/L	4	5	4	5	4	4	3	4
	溶存酸素(DO)	mg/L								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L								
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L								
	総窒素	mg/L								
	総りん	mg/L								
	りん酸イオン	mg/L								
	浮遊物質	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	4	40	25	33	4	39	24	32
	溶性ケイ酸	mg/L								
	臭化物イオン	mg/L								
	紫外線吸光度									
	トリハロメタン生成能	mg/L								
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL								
	カルシウム硬度	mg/L	4	59	46	53	4	59	46	53
	マグネシウム硬度	mg/L	4	21	16	19	4	22	16	19

柏井浄水場東側施設系給水栓水質試験成績表

			柏井浄水場東側施設系給水栓								柏井浄水場幕張給水場系給水栓							
			千葉市若葉区 都賀の台				千葉市花見川区検見川町				千葉市美浜区若葉 幕張給水場 浄水				船橋市浜町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																
	水温	℃	12	31.4	7.8	18.9	12	29.6	8.2	18.9	12	31.4	6.8	18.6	12	28.9	8.8	18.7
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0		
準	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
項	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
目	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	1.9	0.57	1.2	12	2.0	0.63	1.3	12	2.0	0.56	1.3	12	2.0	0.60	1.3
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.12	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06	12	0.13	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.022	0.004	0.011	12	0.020	0.002	0.009	12	0.024	0.004	0.011	12	0.026	0.004	0.011
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.006	<0.002	0.003	4	0.005	<0.002	0.002	4	0.007	0.002	0.004	4	0.007	0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.004	0.006	12	0.007	0.003	0.005	12	0.011	0.005	0.007	12	0.011	0.005	0.007
	臭素酸	mg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.044	0.014	0.024	12	0.036	0.010	0.020	12	0.049	0.015	0.027	12	0.052	0.016	0.029
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.004	<0.003	0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.006	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.013	0.003	0.007	12	0.010	0.003	0.006	12	0.014	0.004	0.008	12	0.015	0.005	0.009
	ブロモホルム	mg/L	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.002
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	26.2	17.3	23.2	4	25.9	17.5	23.2	4	26.4	17.2	23.3	4	27.1	16.6	23.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	37.6	23.4	30.5	12	40.2	23.1	30.8	12	39.9	23.0	31.3	12	37.8	20.5	30.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	92	82	87	4	87	81	85	4	89	78	84	4	89	77	82
	蒸発残留物	mg/L	4	210	170	190	4	200	170	190	4	210	160	190	4	210	170	190
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	1.3	0.5	0.7	12	1.2	0.5	0.7	12	1.3	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7
	pH値		12	7.7	7.4	7.5	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

柏井浄水場東側施設系給水栓水質試験成績表

			柏井浄水場東側施設系給水栓								柏井浄水場幕張給水場系給水栓							
			千葉市若葉区 都賀の台				千葉市花見川区検見川町				千葉市美浜区若葉 幕張給水場 浄水				船橋市浜町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.005	<0.002	0.003
	農薬類																	
	残留塩素	mg/L	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	92	82	87	4	87	81	85	4	89	78	84	4	89	77	82
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	210	170	190	4	200	170	190	4	210	160	190	4	210	170	190
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.7	7.4	7.5	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)																	
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	0			12	27	0	5	12	0			12	31	0	3
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L									4	0.003	<0.001	0.001				
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	12	35.3	23.2	29.0	12	34.5	24	29.3	12	34.9	24.1	29.5	12	33.1	22.0	29.0
	酸度	mg/L	4	7	6	7	4	7	5	7	4	7	5	6	4	6	5	5
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L	4	44	28	35	4	43	28	35	4	44	27	34	4	43	26	34
	溶性ケイ酸	mg/L																
	臭化物イオン	mg/L																
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	カルシウム硬度	mg/L	4	62	58	60	4	62	57	59	4	62	52	58	4	61	51	56
	マグネシウム硬度	mg/L	4	30	24	27	4	28	24	26	4	29	24	26	4	28	23	25

柏井浄水場西側施設系給水栓水質試験成績表

			柏井浄水場西側施設系給水栓								柏井浄水場園生給水場系給水栓							
			千葉市若葉区小倉台				千葉市若葉区千城台東				千葉市稲毛区園生町 園生給水場　浄水				千葉市稲毛区轟町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																
	水温	℃	12	30.2	12.5	20.1	12	29.6	7.1	18.5	12	30.3	6.2	18.0	12	30.4	9.3	19.0
基準項目	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0		
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.4	0.94	1.7	12	2.4	0.94	1.7	12	2.3	0.91	1.7	12	2.3	0.90	1.7
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.023	0.002	0.010	12	0.021	0.002	0.008	12	0.019	0.002	0.008	12	0.021	0.002	0.008
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.010	0.002	0.006	4	0.010	0.002	0.005	4	0.008	<0.002	0.004	4	0.008	0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.009	0.004	0.007	12	0.008	0.004	0.006	12	0.008	0.004	0.006	12	0.008	0.003	0.006
	臭素酸	mg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.042	0.014	0.026	12	0.039	0.012	0.022	12	0.037	0.012	0.022	12	0.038	0.012	0.023
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.007	0.003	0.005	4	0.006	<0.003	0.004	4	0.006	<0.003	0.004	4	0.006	<0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.013	0.004	0.008	12	0.012	0.003	0.007	12	0.012	0.003	0.007	12	0.012	0.004	0.007
	ブロモホルム	mg/L	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	29.0	16.7	23.7	4	28.4	16.9	23.6	4	27.5	17.2	22.8	4	28.0	17.1	23.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	37.9	19.4	27.9	12	38.9	19.7	28.0	12	39.1	19.6	27.8	12	39.1	19.8	28.0
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	85	67	76	4	84	71	76	4	87	72	79	4	82	61	74
	蒸発残留物	mg/L	4	200	150	190	4	190	170	180	4	200	160	190	4	210	170	190
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	0.9	0.6	0.8	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7
	pH値		12	7.8	7.6	7.7	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

柏井浄水場西側施設系給水栓水質試験成績表

			柏井浄水場西側施設系給水栓								柏井浄水場園生給水場系給水栓							
			千葉市若葉区小倉台				千葉市若葉区千城台東				千葉市稲毛区園生町 園生給水場　浄水				千葉市稲毛区轟町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	4	0.006	<0.002	0.003	4	0.006	<0.002	0.003	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003
	農薬類																	
	残留塩素	mg/L	12	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	85	67	76	4	84	71	76	4	87	72	79	4	82	61	74
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	200	150	190	4	190	170	180	4	200	160	190	4	210	170	190
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.8	7.6	7.7	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)																	
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	2	0	0	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L									4	0.003	0.001	0.002				
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	12	33.1	22.4	28.1	12	33.3	22.0	28.0	12	33.6	21.6	28.0	12	33.3	21.7	27.9
	酸度	mg/L	4	6	4	5	4	6	5	6	4	6	5	5	4	6	5	6
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L	4	42	26	33	4	41	26	33	4	40	26	33	4	41	26	33
	溶性ケイ酸	mg/L																
	臭化物イオン	mg/L																
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	カルシウム硬度	mg/L	4	62	45	55	4	61	49	55	4	62	50	56	4	60	39	53
	マグネシウム硬度	mg/L	4	23	19	22	4	23	20	22	4	25	20	23	4	22	20	21

北総浄水場系給水栓水質試験成績表

			北総浄水場系給水栓								北総浄水場成田給水場系給水栓											
			印西市美瀬				印西市木刈				成田市吾妻 成田給水場 浄水				成田市加良部				成田市三里塚			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																				
	水温	℃	12	29.3	10.5	19.8	12	28.8	8.5	18.4	12	30.0	7.6	18.6	12	29.8	7.6	18.8	12	26.8	6.0	17.9
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0		
準	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
項	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
目	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.4	1.0	1.7	12	2.4	0.94	1.7	12	2.4	0.98	1.7	12	2.4	0.99	1.7	12	2.3	1.0	1.7
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	0.08	0.09	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.11	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.022	0.003	0.010	12	0.018	0.002	0.008	12	0.017	0.002	0.008	12	0.024	0.003	0.010	12	0.028	0.003	0.011
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.011	0.002	0.006	4	0.009	0.002	0.005	4	0.011	0.002	0.006	4	0.008	0.003	0.005	4	0.004	0.003	0.004
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.007	0.003	0.006	12	0.007	0.002	0.005	12	0.007	0.002	0.005	12	0.007	0.004	0.006	12	0.008	0.003	0.006
	臭素酸	mg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.040	0.013	0.025	12	0.034	0.010	0.021	12	0.034	0.010	0.022	12	0.043	0.014	0.025	12	0.045	0.013	0.027
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.010	<0.003	0.006	4	0.007	<0.003	0.005	4	0.009	<0.003	0.005	4	0.013	0.003	0.008	4	0.016	0.003	0.008
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.014	0.005	0.008	12	0.012	0.004	0.007	12	0.012	0.004	0.008	12	0.014	0.005	0.009	12	0.014	0.005	0.009
	ブロモホルム	mg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005	<0.005	<0.005	4	0.007	0.005	0.006	4	<0.005			4	0.010	0.007	0.008	4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.04	0.01	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	27.6	16.6	22.0	4	27.7	16.7	22.1	4	27.4	16.7	22.0	4	27.1	16.7	21.8	4	26.9	16.3	21.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	38.6	19.7	27.7	12	39.2	19.2	27.8	12	39.0	19.3	27.7	12	38.3	20.1	27.8	12	38.9	20.3	27.5
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	76	81	4	85	74	81	4	87	74	81	4	85	73	79	4	92	73	80
	蒸発残留物	mg/L	4	210	170	190	4	210	180	190	4	220	170	190	4	210	170	190	4	200	170	190
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	1.0	0.5	0.8	12	1.0	0.6	0.8	12	1.0	0.5	0.8	12	1.0	0.5	0.8	12	1.0	0.5	0.8
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

北総浄水場系給水栓水質試験成績表

			北総浄水場系給水栓								北総浄水場成田給水場系給水栓											
			印西市美瀬				印西市木刈				成田市吾妻 成田給水場 浄水				成田市加良部				成田市三里塚			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																				
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001
	抱水クロラール	mg/L	4	0.007	0.002	0.004	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.004	4	0.008	0.002	0.004	4	0.009	0.002	0.005
	農薬類																					
	残留塩素	mg/L	12	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.5
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	76	81	4	85	74	81	4	87	74	81	4	85	73	79	4	92	73	80
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	210	170	190	4	210	180	190	4	220	170	190	4	210	170	190	4	200	170	190
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)																					
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	9	0	1	12	0			12	0			12	0			12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.04	0.01	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L									4	0.005	0.002	0.003								
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																				
	アルカリ度	mg/L																				
	電気伝導率	mS/m	12	33.1	20.4	27.5	12	32.5	19.6	27.0	12	32.4	20.5	27.2	12	33.0	20.7	27.3	12	32.9	20.5	27.1
	酸度	mg/L	4	5	4	5	4	9	5	7	4	6	5	6	4	6	5	6	4	6	5	6
	溶存酸素(DO)	mg/L																				
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																				
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																				
	総窒素	mg/L																				
	総りん	mg/L																				
	りん酸イオン	mg/L																				
	浮遊物質	mg/L																				
	硫酸イオン	mg/L	4	44	29	35	4	45	27	35	4	44	28	35	4	43	28	34	4	43	26	34
	溶性ケイ酸	mg/L																				
	臭化物イオン	mg/L																				
	紫外線吸光度																					
	トリハロメタン生成能	mg/L																				
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																				
	カルシウム硬度	mg/L	4	63	55	59	4	62	53	60	4	65	53	59	4	63	54	58	4	69	54	60
	マグネシウム硬度	mg/L	4	23	19	21	4	23	20	22	4	23	20	22	4	23	19	21	4	23	18	21

福増浄水場系給水栓水質試験成績表

		福増浄水場系給水栓								福増浄水場市原分場系給水栓								福増浄水場姉崎分場系給水栓							
		市原市五井				市原市根田				市原市郡本 市原分場 浄水				市原市辰巳台東				市原市有秋台東 姉崎分場 浄水				市原市岩崎西			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃																								
	水温 ℃	12	30.8	10.6	18.9	12	29.0	12.4	20.0	12	28.5	10.4	18.2	12	27.3	11.0	18.6	12	28.3	9.2	17.9	12	27.5	11.2	19.3
基	一般細菌 CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0		
	大腸菌 定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
	カドミウム及びその化合物 mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
	水銀及びその化合物 mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物 mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物 mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物 mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素 mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	12	1.0	0.48	0.69	12	1.0	0.53	0.69	12	0.78	0.33	0.62	12	0.84	0.40	0.65	12	0.74	0.24	0.60	12	0.79	0.30	0.61
	フッ素及びその化合物 mg/L	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	0.08	0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物 mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素 mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸 mg/L	12	0.10	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸 mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
準	クロロホルム mg/L	12	0.022	0.007	0.015	12	0.024	0.008	0.016	12	0.019	0.007	0.013	12	0.019	0.008	0.014	12	0.017	0.006	0.011	12	0.018	0.007	0.013
	ジクロロ酢酸 mg/L	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			4	0.003	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン mg/L	12	0.011	0.005	0.007	12	0.010	0.006	0.008	12	0.011	0.006	0.008	12	0.010	0.005	0.008	12	0.008	0.004	0.006	12	0.009	0.006	0.008
	臭素酸 mg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	総トリハロメタン mg/L	12	0.050	0.021	0.032	12	0.051	0.025	0.035	12	0.046	0.023	0.032	12	0.043	0.020	0.033	12	0.034	0.019	0.026	12	0.040	0.023	0.031
項	トリクロロ酢酸 mg/L	4	<0.003			4	<0.003			4	<0.003			4	<0.003			4	<0.003			4	<0.003		
	ブロモジクロロメタン mg/L	12	0.015	0.006	0.009	12	0.015	0.007	0.010	12	0.012	0.007	0.009	12	0.012	0.006	0.010	12	0.010	0.005	0.008	12	0.012	0.007	0.009
	ブロモホルム mg/L	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.004	<0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002
	ホルムアルデヒド mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
目	亜鉛及びその化合物 mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02			4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
	鉄及びその化合物 mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物 mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	4	24.0	18.3	21.2	4	24.0	18.8	21.5	4	23.3	17.3	20.3	4	23.6	20.0	21.2	4	24.6	17.4	20.4	4	23.8	16.3	20.2
	マンガン及びその化合物 mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン mg/L	12	19.7	14.1	16.4	12	20.0	14.0	16.6	12	24.7	15.6	18.6	12	21.9	15.5	18.0	12	25.0	16.4	19.0	12	25.5	15.4	18.8
	カルシウム，マグネシウム等(硬度) mg/L	4	124	64	90	4	127	68	92	4	112	80	94	4	122	71	91	4	106	77	93	4	112	73	92
	蒸発残留物 mg/L	4	230	140	180	4	230	150	180	4	200	170	180	4	240	170	190	4	210	160	190	4	210	160	190
	陰イオン界面活性剤 mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	非イオン界面活性剤 mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類 mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC) mg/L	12	1.1	0.7	0.9	12	1.1	0.7	0.9	12	1.0	0.5	0.8	12	1.0	0.6	0.8	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.8
	pH値	12	7.7	7.4	7.6	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	味	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気	12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度 度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度 度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

福増浄水場系給水栓水質試験成績表

			福増浄水場系給水栓								福増浄水場市原分場系給水栓								福増浄水場姉崎分場系給水栓							
			市原市五井				市原市根田				市原市郡本 市原分場　浄水				市原市辰巳台東				市原市有秋台東 姉崎分場　浄水				市原市岩崎西			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L	4	<0.002			4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	農薬類																									
	残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12	0.9	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	124	64	90	4	127	68	92	4	112	80	94	4	122	71	91	4	106	77	93	4	112	73	92
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	230	140	180	4	230	150	180	4	200	170	180	4	240	170	190	4	210	160	190	4	210	160	190
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.7	7.4	7.6	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)																									
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	0			12	9	0	1	12	0			12	0			12	18	0	4	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02			4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L									4	0.004	0.001	0.003					4	0.003	<0.001	0.002				
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																								
	アルカリ度	mg/L																								
	電気伝導率	mS/m	12	35.7	22.3	30.0	12	36.7	24.0	31.0	12	34.7	25.9	30.5	12	35.0	25.4	30.7	12	34.6	24.7	30.5	12	34.5	24.3	30.5
	酸度	mg/L	4	10	7	9	4	10	5	7	4	10	5	7	4	9	5	7	4	10	7	9	4	10	5	7
	溶存酸素(DO)	mg/L																								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																								
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																								
	総窒素	mg/L																								
	総りん	mg/L																								
	りん酸イオン	mg/L																								
	浮遊物質	mg/L																								
	硫酸イオン	mg/L	4	39	17	29	4	38	20	30	4	31	20	26	4	37	21	28	4	31	19	25	4	30	18	25
	溶性ケイ酸	mg/L																								
	臭化物イオン	mg/L																								
	紫外線吸光度																									
	トリハロメタン生成能	mg/L																								
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																								
	カルシウム硬度	mg/L	4	87	45	63	4	90	49	66	4	78	56	66	4	86	50	64	4	75	54	65	4	78	50	65
	マグネシウム硬度	mg/L	4	37	19	27	4	37	19	27	4	34	24	28	4	36	20	27	4	31	23	28	4	34	23	28

栗山給水場系給水栓水質試験成績表

			栗山給水場系給水栓								栗山給水場船橋給水場系給水栓							
			松戸市栗山 栗山給水場　浄水				市川市南八幡				船橋市行田 船橋給水場　浄水				船橋市湊町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																
	水温	℃	12	30.9	6.0	18.0	12	31.9	6.3	18.7	12	30.9	5.9	18.5	12	30.6	7.3	19.1
基準項目	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0		
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.005	0.002	0.003
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.2	0.82	1.6	12	2.2	0.84	1.6	12	2.2	0.81	1.6	12	2.2	0.82	1.6
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.12	0.08	0.10	4	0.11	0.08	0.10	4	0.11	<0.08	<0.08	4	0.11	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.012	<0.001	0.002	12	0.006	<0.001	0.002
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	0.006	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.006	0.001	0.003	12	0.007	0.003	0.005	12	0.008	0.002	0.005	12	0.009	0.003	0.006
	臭素酸	mg/L	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.013	0.001	0.007	12	0.017	0.004	0.010	12	0.031	0.003	0.012	12	0.026	0.006	0.013
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	<0.003			4	<0.003			4	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.004	<0.001	0.002	12	0.009	<0.001	0.003	12	0.007	0.001	0.004
	ブロモホルム	mg/L	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.003
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	21.7	13.3	19.4	4	21.7	13.3	19.2	4	22.2	13.6	19.7	4	21.9	13.7	19.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	34.0	15.5	23.3	12	33.7	15.7	23.4	12	33.8	15.8	23.9	12	33.2	15.4	23.8
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	81	53	69	4	80	53	68	4	78	53	71	4	76	53	69
	蒸発残留物	mg/L	4	180	150	160	4	180	150	160	4	180	150	160	4	170	140	160
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

栗山給水場系給水栓水質試験成績表

			栗山給水場系給水栓								栗山給水場船橋給水場系給水栓							
			松戸市栗山 栗山給水場　浄水				市川市南八幡				船橋市行田 船橋給水場　浄水				船橋市湊町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
	農薬類																	
	残留塩素	mg/L	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	81	53	69	4	80	53	68	4	78	53	71	4	76	53	69
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	180	150	160	4	180	150	160	4	180	150	160	4	170	140	160
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)																	
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	0			12	45	1	15	12	0			12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L	4	0.006	0.002	0.005					4	0.005	0.002	0.004				
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	12	28.7	16.3	22.8	12	29.0	16.4	23.1	12	31.1	16.5	23.7	12	31.0	16.2	23.9
	酸度	mg/L	4	5			4	5	4	5	4	4			4	4		
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L	4	39	26	31	4	39	25	31	4	39	25	32	4	38	24	31
	溶性ケイ酸	mg/L																
	臭化物イオン	mg/L																
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	カルシウム硬度	mg/L	4	61	39	50	4.0	60	39	50	4	58	39	52	4	55	39	50
	マグネシウム硬度	mg/L	4	20	14	18	4	20	14	18	4	23	14	20	4	22	14	19

北船橋給水場系給水栓水質試験成績表

			北船橋給水場系給水栓								北船橋給水場北習志野分場系給水栓								北船橋給水場妙典給水場系給水栓							
			船橋市大穴北 北船橋給水場　浄水				船橋市夏見				船橋市習志野台 北習志野分場　浄水				船橋市高根台				市川市妙典 妙典給水場　浄水				浦安市富岡			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																								
	水温	℃	12	30.3	7.0	18.2	12	29.4	6.5	18.3	12	30.7	7.0	18.4	12	29.9	7.2	18.2	12	30.1	6.8	18.2	12	29.4	8.9	18.8
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0		
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.2	0.85	1.6	12	2.1	0.79	1.5	12	2.0	0.83	1.5	12	2.0	0.83	1.5	12	2.0	0.99	1.6	12	2.0	0.94	1.6
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.12	0.08	0.10	4	0.11	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
準	クロロホルム	mg/L	12	0.014	0.002	0.006	12	0.015	0.002	0.007	12	0.015	0.003	0.007	12	0.016	0.003	0.008	12	0.011	0.002	0.006	12	0.012	0.003	0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.006	<0.002	0.002	4	0.006	<0.002	0.003	4	0.007	<0.002	0.004	4	0.007	<0.002	0.003	4	0.005	<0.002	0.002	4	0.005	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.008	0.003	0.006	12	0.009	0.004	0.006	12	0.010	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007
	臭素酸	mg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.033	0.011	0.019	12	0.036	0.011	0.020	12	0.039	0.015	0.023	12	0.042	0.015	0.024	12	0.034	0.013	0.021	12	0.037	0.014	0.023
項	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.004	0.006	12	0.010	0.003	0.006	12	0.012	0.005	0.007	12	0.013	0.005	0.008	12	0.010	0.004	0.007	12	0.012	0.004	0.007
	ブロモホルム	mg/L	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.002
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
目	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	0.010	0.007	0.008	4	<0.005			4	0.005	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03		
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	24.6	14.9	21.2	4	25.3	15.9	21.5	4	25.1	15.6	21.1	4	24.9	15.6	21.0	4	23.2	14.4	19.9	4	24.1	14.4	20.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	37.5	20.1	26.6	12	37.5	20.8	26.9	12	36.6	21.0	26.7	12	36.6	20.8	26.7	12	36.0	18.6	25.2	12	36.4	19.1	25.8
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	84	59	76	4	87	65	77	4	88	66	77	4	86	61	75	4	78	55	70	4	86	52	72
	蒸発残留物	mg/L	4	200	160	170	4	190	160	180	4	190	160	180	4	190	150	180	4	190	140	170	4	190	150	170
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	1.0	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

北船橋給水場系給水栓水質試験成績表

			北船橋給水場系給水栓								北船橋給水場北習志野分場系給水栓								北船橋給水場妙典給水場系給水栓							
			船橋市大穴北 北船橋給水場　浄水				船橋市夏見				船橋市習志野台 北習志野分場　浄水				船橋市高根台				市川市妙典 妙典給水場　浄水				浦安市富岡			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.002
	農薬類																									
	残留塩素	mg/L	12	0.8	0.5	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	84	59	76	4	87	65	77	4	88	66	77	4	86	61	75	4	78	55	70	4	86	52	72
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	200	160	170	4	190	160	180	4	190	160	180	4	190	150	180	4	190	140	170	4	190	150	170
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)		0	0.0																						
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	12	0	1	12	0			12	0			12	14	0	4	12	14	0	1	12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L	4	0.004	0.001	0.003					4	0.005	0.001	0.003					4	0.006	0.001	0.004				
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																								
	アルカリ度	mg/L																								
	電気伝導率	mS/m	12	32.4	141-142	25.8	12	32.5	20.3	25.9	12	32.0	19.8	25.8	12	30.9	20.2	25.7	12	30.5	18.8	24.7	12	31.6	19.1	25.1
	酸度	mg/L	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	6	4	5	4	6	4	5	4	5	4	5
	溶存酸素(DO)	mg/L																								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																								
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																								
	総窒素	mg/L																								
	総りん	mg/L																								
	りん酸イオン	mg/L																								
	浮遊物質	mg/L																								
	硫酸イオン	mg/L	4	37	26	33	4	37	25	32	4	38	25	32	4	38	25	32	4	38	25	32	4	37	25	32
	溶性ケイ酸	mg/L																								
	臭化物イオン	mg/L																								
	紫外線吸光度																									
	トリハロメタン生成能	mg/L																								
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																								
	カルシウム硬度	mg/L	4	62	41	54	4	64	46	55	4	65	47	56	4	63	43	54	4	57	39	50	4	64	36	52
	マグネシウム硬度	mg/L	4	23	18	22	4	23	19	22	4	23	19	22	4	23	18	21	4	21	16	20	4	22	16	20

松戸給水場系給水栓水質試験成績表

			松戸給水場系給水栓								松戸給水場沼南給水場系給水栓							
			松戸市紙敷 松戸給水場　浄水				松戸市小金原				柏市藤ヶ谷 沼南給水場　浄水				船橋市小室町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																
	水温	℃	12	29.8	5.6	17.5	12	28.9	6.6	18.0	12	29.6	6.0	17.5	12	29.6	7.0	18.2
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0		
準	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
項	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
目	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.3	1.2	1.8	12	2.3	1.2	1.8	12	2.3	1.3	1.8	12	2.2	1.2	1.8
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10	4	0.13	0.11	0.12	4	0.14	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.005	<0.001	0.002	12	0.006	<0.001	0.002	12	0.004	<0.001	0.002	12	0.009	<0.001	0.004
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002			4	0.004	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.009	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.007	12	0.008	0.003	0.006	12	0.010	0.005	0.007
	臭素酸	mg/L	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.004	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.023	0.008	0.015	12	0.024	0.009	0.016	12	0.020	0.006	0.013	12	0.030	0.010	0.019
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	<0.003			4	<0.003			4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.007	0.001	0.004	12	0.007	0.002	0.005	12	0.006	0.001	0.004	12	0.010	0.002	0.006
	ブロモホルム	mg/L	12	0.003	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	0.005	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.03	0.03	4	0.04	0.03	0.04
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	21.7	15.7	18.9	4	21.1	15.8	18.7	4	19.6	14.4	17.7	4	20.5	14.6	17.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	33.6	13.2	23.3	12	33.7	12.9	23.3	12	31.9	13.6	22.9	12	34.2	13.0	23.2
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	79	61	72	4	79	63	71	4	84	61	73	4	78	62	72
	蒸発残留物	mg/L	4	200	150	170	4	180	160	170	4	180	170	180	4	190	150	170
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.7
	pH値		12	7.6	7.5	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

松戸給水場系給水栓水質試験成績表

			松戸給水場系給水栓								松戸給水場沼南給水場系給水栓							
			松戸市紙敷 松戸給水場　浄水				松戸市小金原				柏市藤ヶ谷 沼南給水場　浄水				船橋市小室町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			4	0.003	<0.002	<0.002
	農薬類																	
	残留塩素	mg/L	12	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.7	0.7	12	0.6	0.5	0.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	79	61	72	4	79	63	71	4	84	61	73	4	78	62	72
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	200	150	170	4	180	160	170	4	180	170	180	4	190	150	170
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.6	7.5	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)																	
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.03	0.03	4	0.04	0.03	0.04
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L	4	0.005	0.002	0.004					4	0.005	0.002	0.004				
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	12	28.6	15.1	23.3	12	28.4	14.9	23.3	12	28.7	15.7	22.8	12	28.0	15.0	23.1
	酸度	mg/L	4	4			4	5	4	4	4	7	5	6	4	5	4	5
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L	4	39	25	32	4	39	24	32	4	37	26	34	4	38	27	33
	溶性ケイ酸	mg/L																
	臭化物イオン	mg/L																
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																
	カルシウム硬度	mg/L	4	58	45	54	4	58	47	53	4	64	45	55	4	57	46	53
	マグネシウム硬度	mg/L	4	21	16	19	4	21	16	18	4	20	16	19	4	21	16	19

誉田給水場系給水栓水質試験成績表

			誉田給水場系給水栓								誉田給水場大宮分場系給水栓								誉田給水場千葉分場系給水栓							
			千葉市緑区おゆみ野 誉田給水場　浄水				千葉市中央区星久喜町				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　浄水				千葉市若葉区大宮町				千葉市中央区都町 千葉分場　浄水				千葉市中央区旭町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																								
	水温	℃	12	30.1	8.3	18.1	12	28.6	8.9	18.1	12	30.8	9.9	19.3	12	30.3	11.8	19.7	12	29.6	8.8	18.2	12	30.4	9.6	19.0
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0		
基	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
基	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
基	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
基	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
基	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
基	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
基	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
基	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
基	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.4	1.1	1.7	12	1.6	0.73	1.1	12	1.7	0.83	1.2	12	1.9	0.81	1.2	12	1.8	0.61	1.1	12	1.9	0.53	1.2
基	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08
基	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
基	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
基	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
基	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
基	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
基	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
基	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
基	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
準	塩素酸	mg/L	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06
準	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
準	クロロホルム	mg/L	12	0.023	0.002	0.009	12	0.022	0.007	0.014	12	0.020	0.006	0.013	12	0.027	0.005	0.015	12	0.026	0.006	0.015	12	0.027	0.006	0.014
準	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.014	0.003	0.007	4	0.008	0.002	0.004	4	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.003	0.004	4	0.008	0.002	0.005	4	0.007	0.003	0.005
準	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.008	0.003	0.006	12	0.008	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.011	0.005	0.008	12	0.010	0.006	0.008	12	0.011	0.005	0.008
準	臭素酸	mg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	0.001	<0.001	<0.001
準	総トリハロメタン	mg/L	12	0.039	0.009	0.022	12	0.042	0.021	0.031	12	0.043	0.023	0.030	12	0.052	0.021	0.034	12	0.052	0.022	0.034	12	0.052	0.022	0.033
準	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.012	0.003	0.007	4	0.006	<0.003	0.004	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.004	4	0.007	<0.003	0.004
準	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.011	0.003	0.007	12	0.013	0.007	0.009	12	0.013	0.007	0.009	12	0.016	0.006	0.010	12	0.016	0.007	0.010	12	0.016	0.007	0.010
準	ブロモホルム	mg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
準	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
準	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	0.007	0.006	0.006	4	<0.005			4	<0.005		
準	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.02			4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4	0.04	0.01	0.03
準	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
準	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
準	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	28.1	17.2	21.9	4	25.5	19.5	21.2	4	25.4	20.2	22.1	4	25.1	20.3	23.1	4	26.9	18.3	23.8	4	27.6	17.8	24.3
準	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
準	塩化物イオン	mg/L	12	38.2	18.8	26.8	12	26.3	17.5	20.5	12	26.5	17.2	21.2	12	30.4	17.0	21.6	12	28.2	17.3	22.3	12	30.1	17.9	23.3
準	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	80	62	72	4	107	68	82	4	109	71	85	4	103	80	88	4	105	75	89	4	102	75	88
準	蒸発残留物	mg/L	4	190	150	170	4	220	140	170	4	220	160	190	4	210	170	190	4	220	170	200	4	220	160	200
準	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
準	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
準	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
準	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
準	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
準	有機物(TOC)	mg/L	12	0.9	0.4	0.8	12	1.1	0.7	0.8	12	1.0	0.7	0.8	12	1.0	0.7	0.8	12	1.0	0.6	0.8	12	0.9	0.7	0.8
準	pH値		12	7.7	7.4	7.6	12	7.8	7.4	7.6	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.4	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7
準	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
準	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
準	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
準	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

誉田給水場系給水栓水質試験成績表

			誉田給水場系給水栓								誉田給水場大宮分場系給水栓								誉田給水場千葉分場系給水栓							
			千葉市緑区おゆみ野 誉田給水場　浄水				千葉市中央区星久喜町				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　浄水				千葉市若葉区大宮町				千葉市中央区都町 千葉分場　浄水				千葉市中央区旭町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	4	0.006	<0.002	0.003	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.004	<0.002	0.003
	農薬類																									
	残留塩素	mg/L	12	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.5	0.5
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	80	62	72	4	107	68	82	4	109	71	85	4	103	80	88	4	105	75	89	4	102	75	88
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	190	150	170	4	220	140	170	4	220	160	190	4	210	170	190	4	220	170	200	4	220	160	200
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.7	7.4	7.6	12	7.8	7.4	7.6	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.4	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)																									
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	0			12	20	0	5	12	0			12	20	0	6	12	0			12	30	0	8
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.02			4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4	0.04	0.01	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L	4	0.003	0.001	0.002					4	0.004	0.003	0.004					4	0.004	0.003	0.004				
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																								
	アルカリ度	mg/L																								
	電気伝導率	mS/m	12	33.6	22.1	27.1	12	36.1	22.6	28.9	12	35.7	22.8	29.4	12	35.2	22.9	29.4	12	35.7	22.8	29.7	12	35.2	23.0	29.9
	酸度	mg/L	4	7	5	6	4	7	5	6	4	8	6	7	4	9	5	7	4	7	5	6	4	6	5	6
	溶存酸素(DO)	mg/L																								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																								
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																								
	総窒素	mg/L																								
	総りん	mg/L																								
	りん酸イオン	mg/L																								
	浮遊物質	mg/L																								
	硫酸イオン	mg/L	4	39	21	30	4	39	21	29	4	39	24	30	4	38	28	33	4	42	28	35	4	43	28	36
	溶性ケイ酸	mg/L																								
	臭化物イオン	mg/L																								
	紫外線吸光度																									
	トリハロメタン生成能	mg/L																								
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																								
	カルシウム硬度	mg/L	4	57	45	51	4	76	47	58	4	77	50	60	4	73	57	63	4	74	54	63	4	72	54	62
	マグネシウム硬度	mg/L	4	23	17	21	4	31	19	24	4	32	21	25	4	30	22	25	4	31	21	26	4	30	21	26

各分場原水水質試験成績表

			北総浄水場　成田給水場系				福増浄水場　姉崎分場系				誉田給水場　大宮分場系				誉田給水場　千葉分場系			
			成田市吾妻 成田給水場　原水				市原市有秋台東 姉崎分場　原水				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　原水				千葉市中央区都町 千葉分場　原水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																
	水温	℃	4	19.1	14.7	16.5	4	18.8	14.0	16.2	4	18.4	13.4	16.0	4	18.2	14.4	16.4
基	一般細菌	CFU/mL	4	100	0	25	4	0			4	76	0	35	4	0		
準	大腸菌	定性	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出		
項	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
目	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/L	4	<0.004			4	0.006	<0.004	<0.004	4	0.079	0.016	0.052	4	0.007	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	<0.02			4	0.03	<0.02	<0.02	4	0.35	0.09	0.19	4	<0.02		
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	<0.08			4	0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08			4	<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L																
	クロロ酢酸	mg/L																
	クロロホルム	mg/L																
	ジクロロ酢酸	mg/L																
	ジブロモクロロメタン	mg/L																
	臭素酸	mg/L																
	総トリハロメタン	mg/L																
	トリクロロ酢酸	mg/L																
	ブロモジクロロメタン	mg/L																
	ブロモホルム	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			4	0.03	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	0.04	0.03	0.04	4	0.04	<0.03	<0.03	4	0.07	0.05	0.06
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	6.9	6.8	6.9	4	12.6	9.3	10.8	4	8.8	8.2	8.5	4	16.5	9.6	14.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.019	0.018	0.019	4	0.024	0.022	0.023	4	0.018	0.016	0.017	4	0.015	0.012	0.013
	塩化物イオン	mg/L	4	6.9	6.8	6.9	4	6.1	5.9	6.0	4	4.9	4.7	4.8	4	4.8	4.7	4.7
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	69	67	68	4	98	94	97	4	60	54	57	4	51	41	44
	蒸発残留物	mg/L	4	150		0	4	170	160	170	4	130	120	120	4	140	130	130
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	4	0.2	0.1	0.2	4	0.6	0.2	0.4	4	0.2			4	0.2		
	pH値		4	8.3	8.2	8.3	4	8.4	8.3	8.4	4	8.4	8.2	8.3	4	8.6	8.3	8.5
	味																	
	臭気		4				4				4				4			
	色度	度	4	2	1	2	4	3	1	2	4	3	1	2	4	4	1	3
	濁度	度	4	<0.1			4	<0.1			4	0.1	<0.1	<0.1	4	0.5	0.1	0.3

各分場原水水質試験成績表

			北総浄水場　成田給水場系				福増浄水場　姉崎分場系				誉田給水場　大宮分場系				誉田給水場　千葉分場系			
			成田市吾妻 成田給水場　原水				市原市有秋台東 姉崎分場　原水				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　原水				千葉市中央区都町 千葉分場　原水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L																
	二酸化塩素	mg/L																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																
	抱水クロラール	mg/L																
	農薬類		1	<0.01			1	<0.01			1	<0.01			1	<0.01		
	残留塩素	mg/L																
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	69	67	68	4	98	94	97	4	60	54	57	4	51	41	44
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.019	0.018	0.019	4	0.024	0.022	0.023	4	0.018	0.016	0.017	4	0.015	0.012	0.013
	遊離炭酸	mg/L	4	<1			4	<1			4	<1			4	<1		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	臭気強度(TON)		4	5			4	15	10	11	4	3			4	30	15	20
	蒸発残留物	mg/L	4	150			4	170	160	170	4	130	120	120	4	140	130	130
	濁度	度	4	<0.1			4	<0.1			4	0.1	<0.1	<0.1	4	0.5	0.1	0.3
	pH値		4	8.3	8.2	8.3	4	8.4	8.3	8.4	4	8.4	8.2	8.3	4	8.6	8.3	8.5
	腐食性(ランゲリア指数)		4	−0.1	−0.2	−0.1	4	0.2	0.1	0.2	4	0.0	−0.3	−0.2	4	0.0	−0.3	−0.2
	従属栄養細菌	CFU/mL	4	220	10	91	4	66	11	36	4	150	26	100	4	16	3	7
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			4	0.03	<0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L	4	0.12	0.06	0.08	4	0.81	0.57	0.67	4	0.21	0.07	0.14	4	0.47	0.27	0.35
	アルカリ度	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	4	17.6	16.4	17.0	4	26.0	23.6	24.5	4	17.1	15.1	16.0	4	17.1	16.5	16.7
	酸度	mg/L	4	<1			4	<1			4	<1			4	<1		
	溶存酸素(DO)	mg/L																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																
	総窒素	mg/L																
	総りん	mg/L																
	りん酸イオン	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	硫酸イオン	mg/L	4	10			4	7	6	7	4	7	6	6	4	7	5	6
	溶性ケイ酸	mg/L																
	臭化物イオン	mg/L																
	紫外線吸光度																	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	4	0			4	0			4	0			4	0		
	カルシウム硬度	mg/L	4	54	52	53	4	60	58	60	4	42	37	39	4	33	27	29
	マグネシウム硬度	mg/L	4	15			4	38	36	37	4	18	17	18	4	18	14	15
	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出		
	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出		
	放射性ヨウ素(I-131)	Bq/kg	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出		

各分場原水水質試験成績表

			北総浄水場 成田給水場系				福増浄水場 姉崎分場系				誉田給水場 大宮分場系				誉田給水場 千葉分場系			
			成田市吾妻 成田給水場 原水				市原市有秋台東 姉崎分場 原水				千葉市若葉区大宮町 大宮分場 原水				千葉市中央区都町 千葉分場 原水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	EPN	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	MCPA	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	アシュラム	mg/L	1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009			1	<0.009		
	アセフェート	mg/L	1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006		
	アトラジン	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	アニロホス	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	アミトラズ	mg/L	1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006		
	アラクロール	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
	イプフェンカルバゾン	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	インダノファン	mg/L	1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L	1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	オリサストロビン	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	カズサホス	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L	1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008		
	カルタップ	mg/L	1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008		
	カルバリル(NAC)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L	1	<0.00001			1	<0.00001			1	<0.00001			1	<0.00001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	キャプタン	mg/L	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
	クミルロン	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	グリホサート	mg/L	1	<0.02			1	<0.02			1	<0.02			1	<0.02		
	グルホシネート	mg/L	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
	クロメプロップ	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	クロルピリホス	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	シアナジン	mg/L	1	<0.00001			1	<0.00001			1	<0.00001			1	<0.00001		
	シアノホス(CYAP)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008		
	ジクワット	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	ジチオピル	mg/L	1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L	1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	シメトリン	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L	1	<0.008			1	<0.008			1	<0.008			1	<0.008		
	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	チアジニル	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	チウラム	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	チオジカルブ	mg/L	1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008		

各分場原水水質試験成績表

			北総浄水場 成田給水場系				福増浄水場 姉崎分場系				誉田給水場 大宮分場系				誉田給水場 千葉分場系			
			成田市吾妻 成田給水場 原水				市原市有秋台東 姉崎分場 原水				千葉市若葉区大宮町 大宮分場 原水				千葉市中央区都町 千葉分場 原水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
農薬類	チオファネートメチル	mg/L	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
	チオベンカルブ	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	テフリルトリオン	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	トリクロピル	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	トリシクラゾール	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	トリフルラリン	mg/L	1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006		
	ナプロパミド	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	パラコート	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ピペロホス	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ピラクロニル	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	ピラゾキシフェン	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ピリダフェンチオン	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ピリブチカルブ	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ピロキロン	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	フィプロニル	mg/L	1	<0.00001			1	<0.00001			1	<0.00001			1	<0.00001		
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	フェリムゾン	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	フェンチオン(MPP)	mg/L	1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006		
	フェントエート(PAP)	mg/L	1	<0.00007			1	<0.00007			1	<0.00007			1	<0.00007		
	フェントラザミド	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	フサライド	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ブタクロール	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	ブタミホス	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ブプロフェジン	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	フルアジナム	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	プレチラクロール	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	プロシミドン	mg/L	1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009		
	プロチオホス	mg/L	1	<0.00007			1	<0.00007			1	<0.00007			1	<0.00007		
	プロピコナゾール	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	プロピザミド	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	プロベナゾール	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	ブロモブチド	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ベノミル	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ペンシクロン	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ベンゾビシクロン	mg/L	1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009		
	ベンゾフェナップ	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	ベンタゾン	mg/L	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
	ペンディメタリン	mg/L	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
	ベンフラカルブ	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	ベンフレセート	mg/L	1	<0.0007			1	<0.0007			1	<0.0007			1	<0.0007		
	ホスチアゼート	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	マラチオン(マラソン)	mg/L	1	<0.007			1	<0.007			1	<0.007			1	<0.007		
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	メソミル	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	メタラキシル	mg/L	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	メトミノストロビン	mg/L	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
	メトリブジン	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	メフェナセット	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	メプロニル	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	モリネート	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		