

## 「おいしい水づくり計画」の方針(案)

### (1) 計画期間

平成 27 年度までの 10 年間とします。

### (2) 「おいしい水」に関する水質目標

お客様の視点による「おいしい水」の水質目標を、「おいしい水づくり計画策定懇話会」から提言いただき、これを基に千葉県水道局独自の水質目標を設定しました。

なお、残留塩素については、平成22年度までの中間目標として、0.6mg/L以下0.1mg/L以上とします。

#### ～ 水質目標項目及び目標値 ～

観点	目標項目	目標値	目標値の目安	
におい 及び味	残留塩素	0.4mg/L 以下 0.1mg/L 以上	ほとんどの人が塩素の においを感じない	
	臭気強度 (TON)	1	不快な臭気を感じない	
	かび臭	2-MIB ジェオスミン	定量下限値 (1ng/L) 以下	かび臭を感じない
	有機物 (TOC)	1.0mg/L 以下	不快な味を感じない	
外観	色 度	1 度以下	色や濁りがわからない	
	濁 度	0.1 度以下		
安心	総トリハロメタン	0.03mg/L 以下	現状の値を維持	


(今後目標設定すべき項目)

—	トリクロロミン	カルキ臭を感じない 値以下	—
---	---------	------------------	---



(平成18年12月20日第6回懇話会において提言)

### (3) 施策の体系

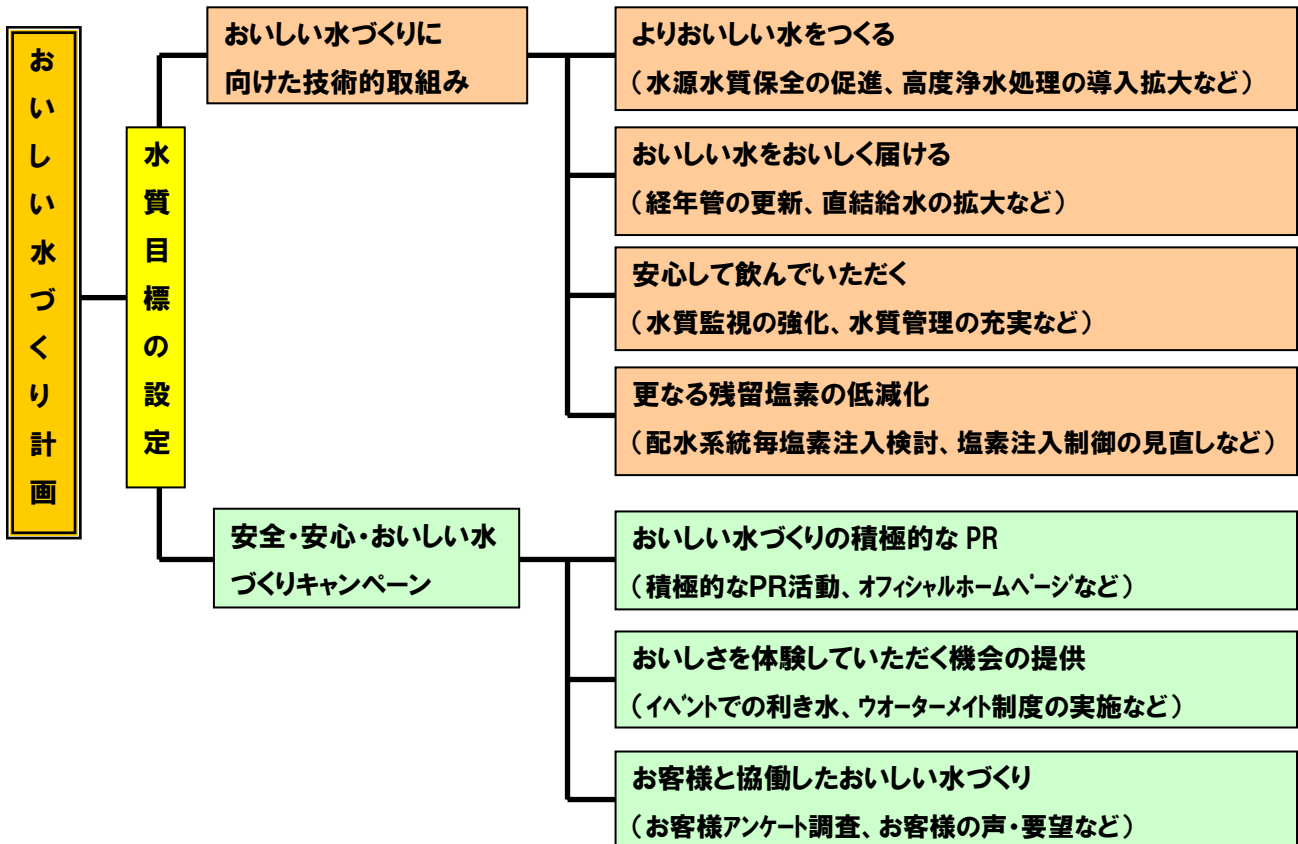

### (4) 計画の推進

主要施策については、達成目標を定めて推進し、お客様の客観的な意見・評価を得ながら計画の推進を図っていきます。

#### おいしい水づくり計画の推進方針(案)

