

ダム情報

利根川上流8ダムの貯水状況

平成25年3月21日現在

23,628万m³

貯水率 51.2%
(平年貯水率 52.2%)

※ホームページからも確認できます。

県水だより



発行:千葉県水道局管理部総務企画課
〒262-8512
千葉市花見川区幕張町5-417-24
TEL 043(211)8365
FAX 043(274)9801
給水人口/2,937,568人
(平成24年3月末現在)
年間給水量/319,055,443m³
(平成23年度)

●千葉県水道局ホームページ <http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/index.html>

～平成25年度当初予算と主要事業～


「千葉県水道局中期経営計画2011」に掲げた5つの基本目標の達成に向けた事業を展開してまいります。

千葉県水道局 中期経営計画2011 の基本目標

- 1 安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道
- 2 行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道
- 3 地震等の非常時に強い水道
- 4 環境に優しい水道
- 5 安定した経営を持続できる水道


収益的収支

事業の管理・運営にかかわる収支です。

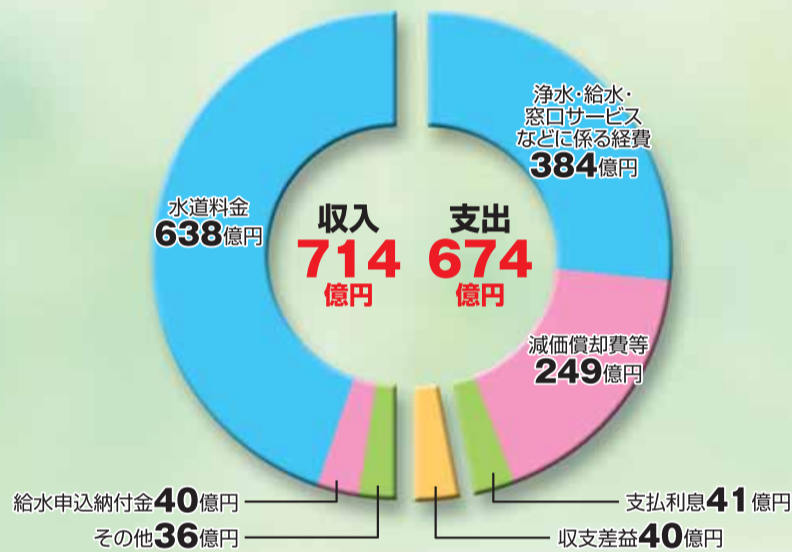

資本的収支

施設の整備・改良にかかわる収支です。

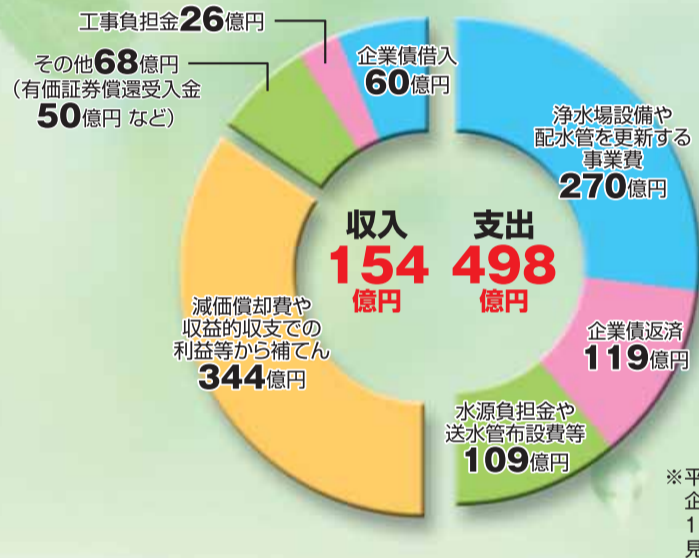

※平成25年度末
企業債借入金残高は、
1,794億円となる
見込みです。

◇「千葉県水道局中期経営計画2011」の目標達成に向け、平成25年度に予定している主な事業は次のとおりです◇

基本目標1 安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道

- ☆更新時期を迎える配水管の増加に対応して、計画的に更新工事を実施し、耐震化を推進します。特に東日本大震災を踏まえ、湾岸埋立地区については、耐用年数にとらわれず重要施設へ給水している管路を中心に更新を行います。(192億8,400万円)
- ☆浄水場、給水場の老朽化した施設等を耐震性も確保できるように更新します。(81億2,700万円)
- ☆柏井浄水場西側施設に高度浄水処理システムを導入するための設計等を行います。(2億4,700万円)
- ☆老朽化が進む栗山浄水場の機能をちば野菊の里浄水場に移転させ、あわせて高度浄水処理を導入するための計画を策定します。(2,700万円)

基本目標2 行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道

- ☆非常時対応を含め、広聴・広報活動の一層の充実を図ります。(5,400万円)



◆問合せ先:
財務課予算班
TEL 043-211-8565

基本目標3 地震等の非常時に強い水道

- ☆東日本大震災時の教訓を踏まえ、給水車の増車や応急仮設給水栓の備蓄など応急給水体制を強化するとともに、復旧用資材の備蓄倉庫増設に係る設計委託等を行います。(1億1,000万円)
- ☆震災時等において、迅速に被害地区を把握し、復旧が図れるよう、測定機器(水圧計、流量計)の更新整備を行います。(3億7,900万円)

基本目標4 環境に優しい水道

- ☆浄水工程において発生する汚泥を、セメント原材料や緑化培養土としてリサイクルします。(5億8,400万円)

基本目標5 安定した経営を持続できる水道

- ☆水道料金や水道施設等の重要な情報を管理している各種システムを効率的に運用します。(20億1,300万円)



柏井浄水場
全国に先駆けて高度浄水処理システムを導入した
東側施設(実線内)と導入が進められている西側施設(点線内)



給水車
震災や取水制限の教訓を踏まえ、
給水車の増車等の応急給水体制強化を目指します。