

2023年5月23日  
日本製鉄株式会社  
東日本製鉄所君津地区

## 東日本製鉄所君津地区における排水系統内の水の放水について

昨年公表いたしました、東日本製鉄所君津地区における着色水の流出、#7排水口での排水基準超過、#16排水口での排水基準超過および排水口・排水溝に係る水質測定結果の取り扱いの件等につきましては、地域の皆さま、行政その他関係者の皆さまには大変ご心配、ご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます。

一連の事案に関しましては、現在、徹底した再発防止策を講ずることを通じて、二度とこのようなことを起こさないよう取り組んでいるところです。

着色水流出事案（2022年6月24日公表）以降閉止している排水口の排水系統のうち、一部の排水系統については既に清浄化が完了しており、当該系統内はその後の雨水流入などにより通常通り放水可能な水（以下、正常水）が満たされた状態にあります。


このような状況を踏まえ、千葉県のご了解の下、5月下旬より、これら正常水については、水質の安全性に万全を期す観点から、鋼製タンクに汲み上げた上で個別に水質測定を行い、問題の無いことを確認してから放水することと致します。

現在、閉止している排水口の再開については、今回の正常水の放水後に千葉県とご相談しながら適切に準備をすすめてまいります。

以 上

[今回放水の対象]

- #11排水系統 鋼製タンクに汲み上げ、水質測定を実施。#17排水口からの放水。 5月下旬開始
- #14排水系統 鋼製タンクに汲み上げ、水質測定を実施。#15排水口からの放水。 6月上旬開始

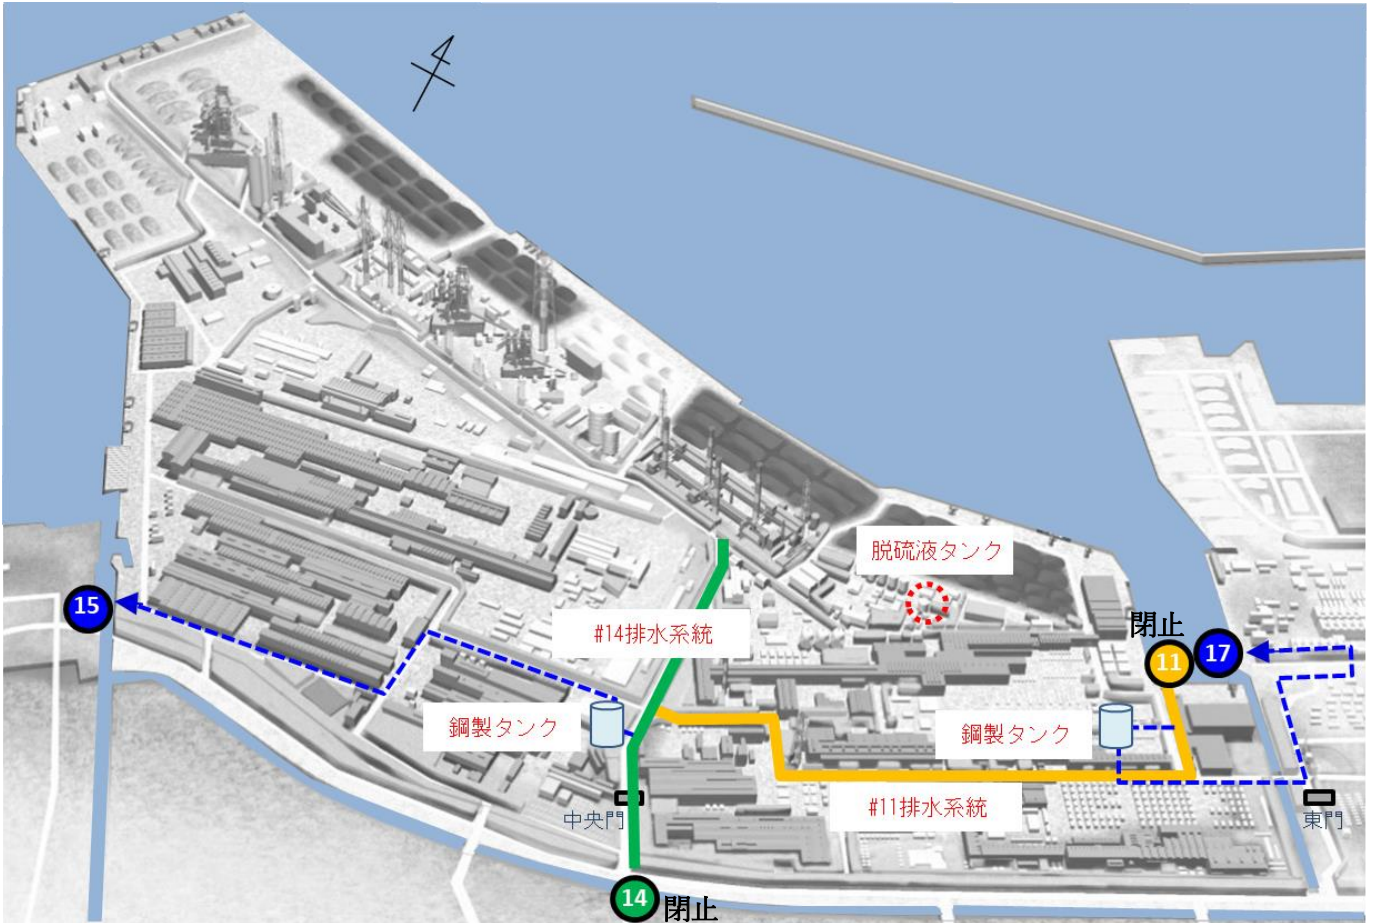

(本件に関する問い合わせ先)

君津地区総務部 TEL : 0439-50-2013  
本社総務部広報センター TEL : 03-6867-2135、2146、3419、2977

以上