


水質目標値の設定について

第7期湖沼計画で定めた令和2年度目標値と令和7年度予測値（平均）を比較し、より厳しい数値を第8期湖沼計画の水質目標値とした。

印旛沼


COD

75%値

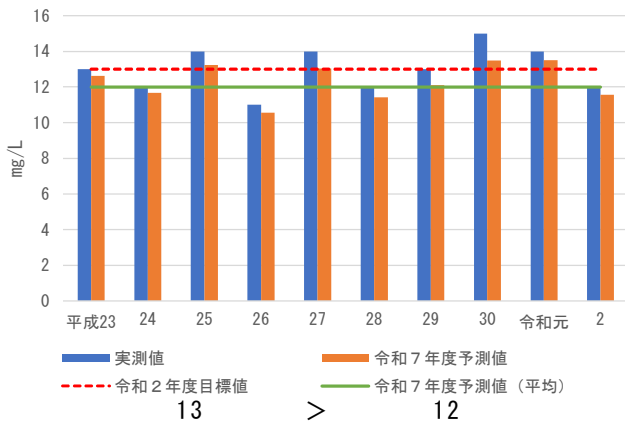


水質目標値：12

年平均値

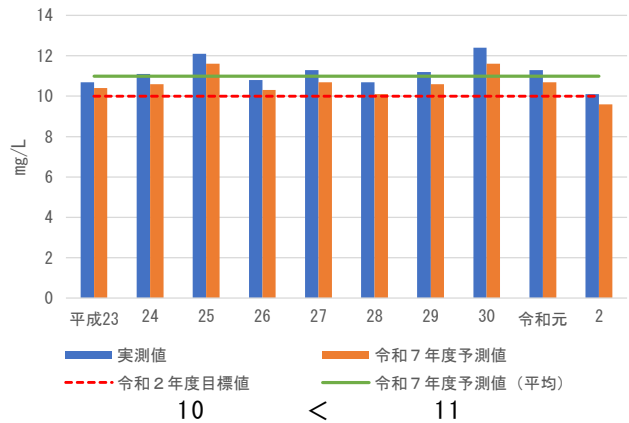


水質目標値：10

全窒素

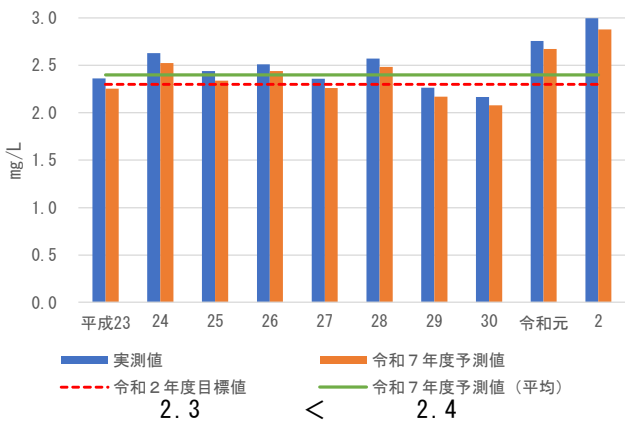

水質目標値：2.3

全りん

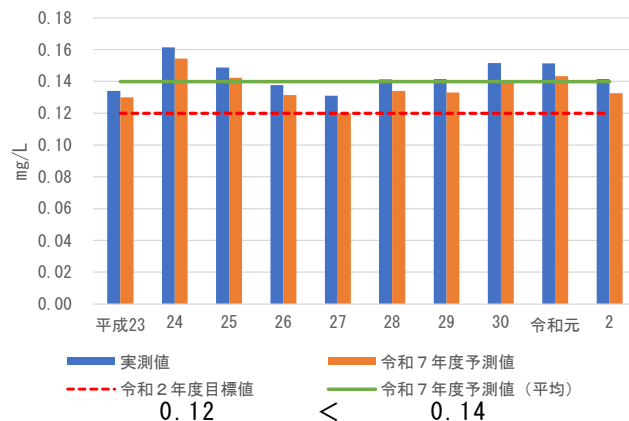


水質目標値：0.12

手賀沼


COD

75%値

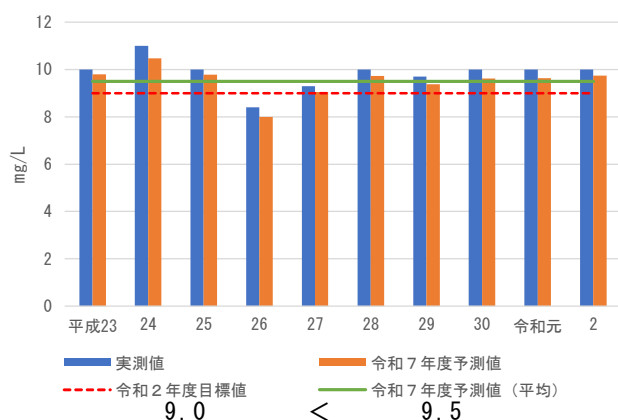


水質目標値 : 9.0

年平均値

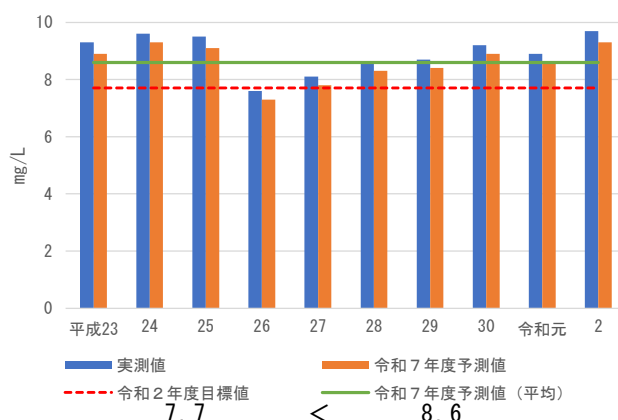


水質目標値 : 7.7

全窒素

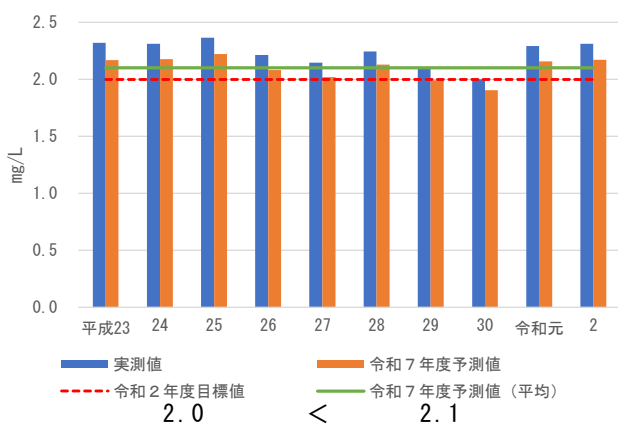

水質目標値 : 2.0

全りん

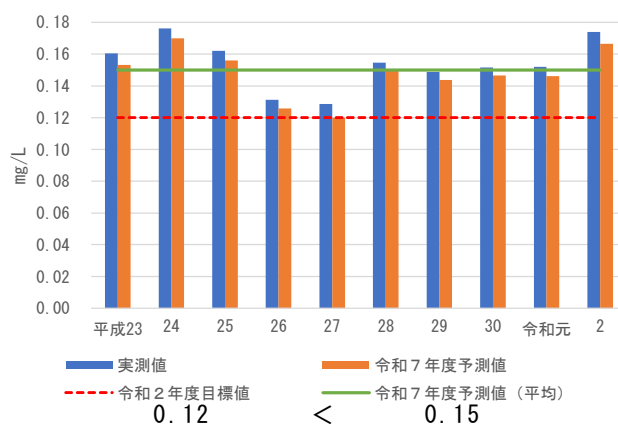

水質目標値 : 0.12